



راهنمای نصب و راه اندازی

کنترل دور موتور پنتاکس

DSI-400

مقدمه

ابتدا از حسن انتخاب شما برای استفاده از اینورترهای کنترل برداری پنتاکس سری DSİ-400 با کارایی بالا و پیشرفته، تشکر می کنیم.

کنترل دور موتور پنتاکس سری DSİ-400 یک اینورتر با کنترل برداری است که با عملکرد و ویژگی های سطح بالا طراحی و ساخته شده است.

DSİ-400 با عملکردی سطح بالا و پیشرفته در صنعت و با استفاده از الگوریتم کنترل برداری منحصر به فرد و مدرن، می تواند موتورهای القایی را با دقت بالا، گشتاور قوی و عملکرد عالی راه اندازی و کنترل نماید.

این راهنمای استفاده صحیح از اینورتر سری DSİ-400 را توضیح می دهد. قبل از استفاده (نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری، بازرگانی، وغیره)، باید اطمینان حاصل کنید که دستور العمل ها را به دقت خوانده اید.

درک و آشنازی با موارد ایمنی محصول قبل از استفاده از آن لازم و ضروری می باشد.

تعریف ایمنی

در این کتابچه راهنمای کاربر دو دسته موارد ایمنی ذیل مورد بررسی و توجه قرار می گیرد

 هشدار: با توجه به خطرات ناشی از عملیات مورد نیاز، که ممکن است باعث آسیب جدی و حتی مرگ شود.

 احتیاط: با توجه به خطرات ناشی از عملیات مورد نیاز ، ممکن است صدمات متوسط یا صدمات جزئی ایجاد شود و به تجهیزات آسیب برسد.

جهت نصب، راه اندازی و نگهداری سیستم، لطفاً به دقت این فصل (اقدامات احتیاطی احتمالی) را مطالعه کنید، از اقدامات احتیاطی لازم برای انجام کار استفاده کنید. شرکت سازنده در صورت صدمه و آسیب ناشی از کاربرد نامناسب مسئولیتی ندارد.

ملاحظات امنیتی

قبل از نصب

 اخطار

در صورتی که داخل اینورتر آب نفوذ کرده باشد و یا اینورتر دارای قطعات گمشده یا قطعات آسیب دیده باشد از نصب آن خودداری نمایید.

در صورتیکه لیست بسته بندی با موارد موجود سازگار نیست، اینورتر را نصب نکنید.

! اخطار

در هنگام بارگیری و جابجایی دستگاه دقیق نمایید، در غیر این صورت ممکن است به اینورتر آسیب برسد.

لطفاً از اینورتر آسیب دیده یا قطعات موجود معیوب در اینورتر استفاده نکنید، احتمال آسیب دیدن وجود دارد.

از تماس با اجزای سیستم کنترل خودداری نمایید، در غیر این صورت امکان ایجاد خطر الکتریکی استاتیک و آسیب وجود دارد.

هنگام نصب اینورتر

! اخطار

اینورتر را روی سطح غیر قابل احتراق مانند فلز قرار ندهید و دور از مواد قابل اشتعال نگه دارید. در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی شود.

استفاده در محیطهای خطرناک ممنوع است. مواردی که در آن گاز، مایع یا جامد قابل اشتعال یا قابل احتراق یا انفجار وجود دارد. یا ممکن است باعث شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.

! احتیاط

مواصل باشید رشته های کابل با سیم و یا پیچ و مهره داخل اینورتر نیفتند. در غیر این صورت، ممکن است باعث آسیب به اینورتر شود.

لطفاً اینورتر را در محل تابش مستقیم نور خورشید و یا لرزش بالا قرار ندهید.

لطفاً محل نصب آن را به دقیق بررسی نمایید، مخصوصاً زمانی که بیش از دو اینورتر در یک کابینت نصب می شوند، به طوری که اثرات گرمایی و تابشی اینورترها مورد توجه قرار گیرد.

هنگام کابل کشی و سیم بندی



! اخطار

عملیات نصب و راه اندازی باید توسط تکنسین فنی و حرفه ای انجام شود. در غیر این صورت خطرات غیرمنتظره وجود خواهد داشت.

باید بین اینورتر و منبع تغذیه کلید اتوماتیک نصب شود. در غیر این صورت ممکن است موجب آتش سوزی شود.

اطمینان حاصل کنید که برق قبل از اتصال قطع شده باشد. در غیر این صورت خطر شوک الکتریکی وجود دارد.

ترمینال ارت باید به طور کامل به سیستم ارت وصل شود. در غیر این صورت ممکن است خطر شوک الکتریکی وجود داشته باشد.



خطار

- لطفا کابل قدرت و کابل کنترل را از مسیر یکسان عبور ندهید، هنگام کار سیم کشی، باید کابل قدرت و کابل کنترل بیش از 30 سانتی متر از هم فاصله داشته باشند.

برای انکوادر باید از کابل شیلد دار استفاده شود و شیلد کابل به سیستم ارت مطمئن وصل گردد.

به هیچ عنوان نباید کابل های ورودی به ترمینالهای خروجی (U、V、W) وصل شوند، در اینصورت اینورتر آسیب خواهد دید.

مقاومت ترمز حتما باید به ترمینالهای PB و P+ وصل شود و به هیچ عنوان نباید به ترمینالهای P- وصل گردد که باعث آسیب جدی به اینورتر می شود.

مطمئن شوید که کابل کشی ها بر اساس رعایت استانداردهای EMC می باشد.

سایز کابل های قدرت باید بر طبق راهنمای و متناسب با توان اینورتر و موتور انتخاب گردد.

قبل از اتصال برق ورودی



لطفا قبل از اتصال برق ورودی اطمینان حاصل کنید که آیا کلاس ولتاژ قدرت با ولتاژ نامی اینورتر سازگار است و ترمینال ورودی (R, S, T) و ترمینال خروجی (U, V, W) به درستی اتصال پیدا کرده اند. بررسی کنید که خروجی اینورتر به موتور اتصال کوتاه نباشد. و اینکه برق ورودی قوی باشد و بتواند جریان مورد نیاز موتور را تامین نماید، در غیر این صورت ممکن است به اینورتر آسیب برساند.

برق ورودی را مدام روشن و خاموش نکنید. اگر به طور مداوم ON / OFF مورد نیاز است، باید مطمئن شوید که فاصله زمانی بیشتر از یک دقیقه باشد.

! احتیاط

در پوش روی اینورتر باید قبل از روشن کردن اینورتر بسته شود. در غیر اینصورت شوک الکتریکی ممکن است ایجاد شود!
تمام اتصالات اینورتر باید به طور صحیح مطابق با مدارات ارائه شده در این دفترچه راهنمای متصل شوند. در غیر اینصورت ممکن است حادثه رخ دهد.

اتصال برق ورودی

! اخطار

در پوش اینورتر را موقع برق دار کردن اینورتر باز نکنید. در غیر این صورت خطر شوک الکتریکی وجود دارد!
اینورتر و مدار اطراف آن را با دست مرطوب لمس نکنید. در غیر این صورت خطر شوک الکتریکی وجود دارد.
ترمینالهای اینورتر (از جمله ترمینال های کنترل) را لمس نکنید. در غیر این صورت خطر شوک الکتریکی وجود دارد.
در هنگام روشن بودن، اینورتر بصورت اتوماتیک ترمینالهای خروجی قدرت را کنترل می کند. بنابراین، در این زمان ترمینالهای خروجی موتور W, U, V را لمس نکنید، در غیر این صورت خطر شوک الکتریکی وجود دارد.
اگر شناسایی پارامترهای موتور مورد نیاز است، به خطرات ناشی از چرخش ناگهانی موتور توجه نمایید. در غیر این صورت ممکن است حادثه رخ دهد.
تنظیمات کارخانه را در صورت عدم نیاز تغییر ندهید. در غیر این صورت ممکن است به تجهیزات آسیب برساند.

هنگام کار اینورتر

! اخطار

در طول کار اینورتر، فن، هیت سینک یا مقاوت ترمز را برای تست گرما لمس نکنید. در غیر این صورت، ممکن است سوخته شوید.
تست سیگنال ها در طول عملیات باید توسط تکنسین واحد شرایط انجام شود. در غیر این صورت، آسیب شخصی یا آسیب به تجهیزات ممکن است ایجاد شود.



راه اندازی و توقف موتور را با استفاده از کنترلکتور ورودی کنترل نکنید. ممکن است برای تجهیزات آسیب ایجاد شود از افتادن هر چیزی داخل اینورتر جلوگیری کنید. ممکن است آسیب ایجاد شود.

تعمیرات اینورتر



تعمیرات و نگهداری تجهیزات را هنگام اتصال به برق انجام ندهید. در غیر این صورت، خطر شوک الکتریکی وجود دارد! هیچ یک از پرسنلی که به طور خاص آموزش ندیده اند نمی توانند تعمیرات و نگهداری اینورتر را انجام دهند. در غیر این صورت، آسیب شخصی یا آسیب به تجهیزات ممکن است ایجاد شود!

پس از قطع برق ورودی حداقل 5 دقیقه صبر کنید تا خازنهای DC تخلیه شوند. در غیر این صورت، شارژ باقی مانده در خازن باعث آسیب می شود!

احتیاط

• بازرسی عایق موتور

برای استفاده از موتور برای اولین بار و یا قبل از استفاده مجدد و بازرسی دوره ای که مدت زمان زیادی از آن گذشته است، باید عایق موتور را بررسی کرد تا مانع از شکست عایق سیم پیچ و آسیب به اینورتر شود. برای بررسی اتصال عایق موتور بصورت جدا از اینورتر، توصیه می شود ولتاژ 500 ولت مگر استفاده شود، باید اطمینان حاصل شود که مقاومت عایق اندازه گیری کمتر از $5M\Omega$ نباشد.

• حفاظت حرارتی موتور

اگر ظرفیت نامی موتور با اینورتر سازگار نباشد، به ویژه اگر قدرت نامی اینورتر بالاتر از قدرت نامی موتور باشد، باید پارامترهای حفاظت حرارتی موتور را در اینورتر تنظیم کنید یا رله حرارتی برای حفاظت موتور نصب نمایید.

• موتور با فرکانس بالاتر از فرکانس ورودی استارت می شود

این اینورتر می تواند فرکانس خروجی از 0 Hz تا 3200 Hz را فراهم کند. اگر مشتری فرکانس‌های بالاتر از 50 نیاز دارد، استقامت مکانیکی موتور و دستگاه‌های جانبی باید مورد بررسی قرار گیرد.

• لرزش دستگاه‌های مکانیکی

اینورتر ممکن است لرزش‌های مکانیکی را در فرکانس‌های خروجی خاص (فرکانس‌های رزونانس) ایجاد نماید، که می توان از طریق تنظیم پارامترهای فرکانسی Skip در اینورتر از این مشکل جلوگیری کرد.

• حرارت موتور و نویز

از آنجا که ولتاژ خروجی اینورتر موج مربعی PWM است و حاوی هارمونیک‌های خاصی است، مقدار دما، نویز و ارتعاش موتور در مقایسه با فرکانس برق ورودی سینوسی کمی افزایش می باید.

• استفاده با ولتاژ متفاوت با ولتاژ نامی اینورتر

اگر اینورتر سری DSI-400 در خارج از محدوده ولتاژ مجاز که در این دستورالعمل مشخص شده است استفاده شود، ممکن است به راحتی باعث آسیب به اینورتر و موتور شود. در صورت نیاز به استفاده خارج از رنج ولتاژ نامی، از ترانسفورماتور ولتاژ مربوطه استفاده کنید.

• استفاده از خازن‌های اصلاح ضریب توان در خروجی اینورتر

از آنجا که خروجی اینورتر موج PWM است، اگر در خروجی اینورتر خازن‌های اصلاح ضریب توان نصب شده باشد، به بخارط جریانهای اضافه ولتاژ اینورتر، باعث آسیب رسیدن به اینورتر می شود. بنابراین به هیچ عنوان از این خازنها در خروجی اینورتر استفاده نکنید.

• استفاده از کلیدهای سوییچینگ مانند کنتاکتورها در ترمیнал ورودی و خروجی اینورتر

اگر یک کنتاکتور بین منبع تذیله و ترمیナル ورودی اینورتر نصب شده باشد، استفاده از کنتاکتور برای کنترل راه اندازی و توقف اینورتر مجاز نیست. زیرا قطع و وصل زیاد کنتاکتور باعث شارژ و دشارژ مکرر خازنها شده و عمر مفید خازن‌های داخل اینورتر را کاهش می دهد. اگر کنتاکتور بین ترمیナル خروجی و موتور نصب می شود، باید اطمینان حاصل شود که قبل از قطع و وصل کنتاکتور، خروجی اینورتر خاموش شود، در غیر این صورت به راحتی منجر به خسارت به مازول IGBT اینورتر میشود.

• اگر ورودی سه فاز را به ورودی دو فاز تغییر دهید

تبديل ورودی سه فاز اینورتر به دو فاز مجاز نمی باشد. در غیر این صورت، ممکن است باعث ایجاد خطأ یا آسیب به اینورتر شود.

• حفاظت از رعد و برق

این اینورتر دارای تجهیزات حفاظت اضافه جریان رعد و برق است، و دارای توانایی خود حفاظتی در برابر رعد و برق است. در کارهایی که رعد و برق زیاد اتفاق می افتد، کاربر باید دستگاه‌های حفاظتی اضافی را در ورودی اینورتر نصب کند.

دراز اتفاق بیش از 1000 متر، اثر خنک کنندگی هیت سینک اینورتر ممکن است بخار کاهش فشار هوا کاهش یابد. بنابراین، لازم است برای استفاده از اینورتر مناسب با افزایش ارتفاع، توان خروجی اینورتر را کاهش دهیم.

• برخی از استفاده های ویژه

اگر کاربر نیاز به استفاده از اینورتر با روش های غیر از نقشه سیم کشی توصیه شده در این کتابچه راهنمای دارد، مانند ورودی باس DC، لطفاً جهت راه نمایی با شرکت تماس بگیرید.

• هشدارها در مورد قطعات اینورتر

زمانی که قطعات اینورتر جدا و به عنوان ضایعات استفاده می شوند خازن های الکترولیتی مدار اصلی و PCB ممکن است هنگام سوزانده شدن، منفجر شوند. وقتی قطعات پلاستیکی سوزانده شود ممکن است گاز سمی تولید شود. که باعث آسیب به افراد و محیط زیست خواهد شد.

• موتور قابل انطباق

۱) موتور قابل انطباق استاندارد موتور آستنکرون القایی فس سنجابی یا موتور سنکرون مغناطیسی دائم است. اگر چنین موتوری موجود نباشد، موتورهای سازگار با توجه به جریان نامی موتور، انتخاب کنید.

۲) اگر موتور غیر فرکانسی است هنگامی که سرعت چرخش موتور کاهش می یابد، بخار کاهش سرعت فن موتور اثر خنک کنندگی موتور کم می شود و ممکن است دمای موتور افزایش یابد و باعث آسیب به موتور شود. بنابراین، در این موارد باید از یک فن دور ثابت برای خنک کردن موتور استفاده شود و یا موتور فرکانسی جایگزین شود.

۳) از آنجا که اینورتر دارای پارامترهای استاندارد تعریف شده در موتورهای قابل انطباق است، لازم است که شناسایی پارامترهای موتور توسط اینورتر انجام شود و یا مقادیر بیش فرض را بصورت دستی اصلاح کنید تا حداقل مقدار واقعی سازگاری داشته باشد، این کار بر عملکرد موتور و محافظت از آن کمک می نماید.

۴) از آنجا که اتصال کوتاه کابل یا سیم پیچ داخلی موتور ممکن است موجب آلام یا حتی آسیب به اینورتر شود، قبل از استفاده اولیه و همچنین نگهداری دوره ای، تست عایق و تست اتصال کوتاه باید انجام شود.

توجه: مطمئن شوید در تست عایقی موتور و کابل، اینورتر و قطعات تست شده باید همه از هم جدا شوند!

با توجه به استاندارد **EMC** اینورتر **DSI-400** مطابق با الزامات تداخلات الکترومغناطیسی و تداخلات ضد الکترومغناطیسی می باشد.

اینورتر سری **DSI-400** با استانداردهای بین المللی زیر مطابقت دارد.

IEC / EN 61800-5-1: 2003 مقررات اینمی سیستم قابل حمل الکتریکی محاذ

IEC / EN 61800-3: 2004 سیستم الکتریکی قابل استفاده مجدد

برای به دست آوردن سازگاری الکترومغناطیسی خوب در محیط صنعتی به طور کلی، لطفاً به دستورالعمل های زیر مراجعه کنید:

راهنمای نصب :**EMC**

۱) سیم ارت اینورتر و دیگر محصولات الکتریکی باید به خوبی به ارت مطمئن متصل شوند.

۲) کابلهای قدرت ورودی / خروجی اینورتر و کابلهای کنترلی را به موازات هم عبور ندهید، درصورت نیاز این کابلها را بصورت عمود بر هم عبور دهید.

۳) برای کابل خروجی اینورتر توصیه می شود که از کابل شیلد دار، یا لوله فولادی محافظت، استفاده شود، شیلد کابل باید به ارت مطمئن وصل شود. برای سیم کشی کنترلی دستگاه از کابل کنترل شیلد دار به هم تابیده شده استفاده نمایید.

۴) اگر فاصله بین اینورتر و موتور بیش از 100 متر باشد، فیلتر یا راکتور خروجی باید نصب شود.

نصب فیلتر ورودی :**EMC**

۱) توجه: فیلترها باید متناسب با جریان نامی اینورتر مورد استفاده قرار گیرند. از آنجاکه فیلتر به تجهیزات کلاس ۱ متعلق می باشد، صفحه فلزی ارت فیلتر باید بصورت کاملی به بدنه فلزی تابلو متصل شود. بطوريکه هدایت الکتریکی خیلی خوبی برقرار باشد. در غیراینصورت خطر شوک الکتریکی باخاطر تاثیرات **EMC** وجود دارد.

۲) در تست **EMC** باید، فیلتر و **PE** به یک زمین مشترک متصل شوند، در غیر این صورت به طور جدی اثر **EMC** را تحت تاثیر قرار می دهد.

۳) فیلتر باید تا حد ممکن نزدیک به ورودی منبع تغذیه اینورتر نصب شود.

1	بخش اول - مشخصات محصول
1	1.1 مشخصات پلاک
1	1.2 مشخصات مدل
2	1.3 سری محصولات
4	1.4 شکل محصولات
4	1.4.2 شکل، ابعاد و وزن دستگاهها
8	1.5 مشخصات کلی اینورتر
12	بخش دوم - نصب و کابل کشی
12	2.1 شرایط محیطی
12	2.2 حمل و نصب
12	2.3 نصب دستگاه
13	2.4 کابل کشی
14	2.4.1 دیاگرام کلی اینورتر
15	2.5 ترمینالهای اصلی
15	2.5.1 ترمینالهای قدرت
15	2.6 ترمینالهای کنترلی
15	2.6.2 توضیح ترمینالهای کنترلی
17	2.6.3 توضیحات سیم کشی کنترلی
20	2.7 مدار آماده بکار
21	بخش سوم - نصب و اتصالات
21	3.1 نصب تجهیزات جانبی
21	3.1.1 نصب اینورتر و تجهیزات جانبی
21	3.1.2 قطعات جانبی اینورتر
23	3.2 مونتاژ قطعات جانبی
23	3.2.1 واحد ترمز و مقاومت ترمز
25	3.2.2 مشخصات کلید فیوز، کنتاکتور و کابل
26	بخش چهارم - کار با صفحه کلید و صفحه نمایش
26	4.1.1 ابعاد دیسپلی
26	4.1.1 مشخصات صفحه کلید

26.....	ابعاد سوراخکاری دیسپلی	4.1.2
27.....	رابط دیسپلی	4.2
27.....	توضیحات عملکرد صفحه کلید	4.2.1
29.....	مثال از تنظیم پارامترها	4.3
29.....	توصیف پارامترهای عملیاتی و اصلاح آنها	4.3.1
30.....	مد نمایش پارامترها	4.3.2
32.....	مد عملیاتی پارامترهای تنظیمی کاربر	4.3.3
33.....	تنظیم رمز ورود	4.3.5
33.....	اتو تیونینگ خودکار پارامترهای موتور	4.3.6
35.....	راه اندازی تستی موتور	4.4
36.....	بخش پنجم - تنظیم پارامترها	
36.....	گروه پارامترهای مانیتورینگ : U0.00-U0.61	5.1
43.....	گروه پارامترهای اصلی : P0.00-P0.28	5.2
58.....	پارامترهای موتور 1 : P1.00-P1.37	5.3
62.....	گروه پارامترهای کنترل برداری : P2.00-P2.22	5.4
65.....	گروه پارامترهای کنترل اسکالر : P3.00-P3.15	5.5
72.....	پارامترهای ترمینالهای ورودی : P4.00-P4.40	5.6
93.....	پارامترهای ترمینالهای خروجی : P5.00-P5.22	5.7
101.....	پارامترهای کنترل استارت و استپ : P6.00-P6.15	5.8
107.....	پارامترهای صفحه کلید و صفحه نمایش : P7.00-P7.14	5.9
111.....	پارامترهای توابع کمکی : P8.00-P8.53	5.10
123.....	پارامترهای اضافه بار و حفاظت : P9.00-P9.70	5.11
137.....	پارامترهای گروه PID : PA.00-PA.28	5.12
143.....	پارامترهای فرکانس نوسان، طول و شمارنده : Pb.00-Pb.09	5.13
145.....	پارامترهای سرعت چند پله ای و PLC ساده : PC.00-PC.51	5.14
150.....	گروه پارامترهای ارتباط سریال : Pd.00-Pd.06	5.15
152.....	پارامترهای اختصاصی کاربر : PE.00-PE.29	5.16
154.....	مدیریت پارامترها : PP.00-PP.04	5.17
157.....	گروه پارامترهای کنترل گشتاور : A0.00-A0.08	5.18
159.....	پارامترهای ترمینالهای مجازی : A1.00-A1.21	5.19
166.....	پارامترهای کنترل موتور دوم : A2.00-A2.65	20.21
170.....	پارامترهای بهینه سازی کنترل : A5.00-A5.09	21

172.....	پارامترهای تنظیم منحنی ورودیهای آنالوگ : A6.00-A6.29	5.22
175.....	پارامترهای قابل برنامه ریزی کارتها توسط کاربر : A7.00-A7.09	5.23
176.....	پارامترهای ارتباط نقطه به نقطه : A8.00-8.11	5.24
177.....	پارامترهای توابع توسعه : A9.00-A9.09	5.25
178.....	پارامترهای اصلاح AI/AO : AC.00-AC.19	5.26
180	بخش ششم - خطاهای اینورتر و راه حلها	
180.....	هشدار خطا و راه حل	6.1
194.....	خطاهای رایج و راه حل ها.....	6.2

بخش اول . مشخصات محصول

اینورترهای فرکانسی DSI-400 قبل از خروج از کارخانه تست و آزمایش شده اند. قبل از باز کردن محصول، لطفاً بسته بندی محصول را برای آسیب‌های ناشی از حمل و نقل با دقت بررسی کنید و اینکه آیا مشخصات و نوع محصول مطابق با سفارش شما می‌باشد یا نه. در صورت هر گونه سوال، لطفاً با نمایندگی محصولات یا به طور مستقیم با شرکت تماس بگیرید.


- پلاک مشخصات کنار اینورتر را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که محصولی که دریافت کرده اید مطابق با سفارش شما می‌باشد.

1.1 مشخصات پلاک دستگاه

2.1 مشخصات مدل دستگاه

Variable Frequency Inverter
MODEL: DSI-400-1K5G3-00
POWER: 1.5KW
INPUT: 3PH 400V~ 5.2A 50Hz/60Hz
OUTPUT: 3PH 0-400V~ 3.7A 50HZ/60HZ
Pentax Inverter

DSI-400-1K5 G3-00

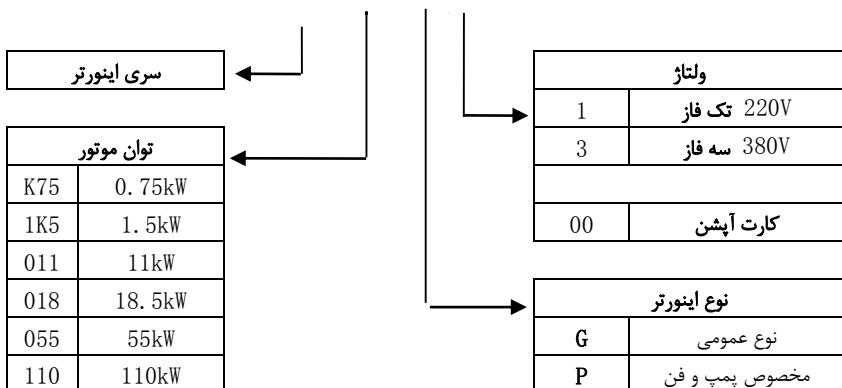

مدل های اینورتر را از طریق P0.00 بررسی کنید. نوع P یک قدرت پاییز تر از نوع G است.

به عنوان مثال: اگر شما نیاز به 11kw نوع P دارید، می توانید 7.5kw نوع G را جایگزین کنید.
مدل P تنها مناسب برای پمپ، فن و بارهای سبک می باشد و نمیتواند برای مدت زمان خیلی طولانی با جریان و فرکانس بالا کار کند. مدل G مناسب برای بارهای سنگین مانند جرثقیل یا کمپرسور می باشد و می تواند جریان راه اندازی و اضافه بار بالاتر تولید نماید.

مدل G و P مشخصات اینورتر

مدل اینورتر	مشخصات توان موتور		جریان نامی ورودی A	جریان نامی خروجی A
	kW	HP		
ورودی تک فاز AC 220V, 50/60Hz				
DSI-400-K40G1-00	0.4	0.5	5.9	2.5
DSI-400-K75G1-00	0.75	1	8.3	4
DSI-400-1K5G1-00	1.5	2	14.1	7
DSI-400-2K2G1-00	2.2	3	24.2	10
DSI-400-004G1-00	4.0	5.5	34.0	16
ورودی سه فاز AC 380V, 50/60Hz				
DSI-400-K75G3-00	0.75	1	4.3	2.5
DSI-400-1K5G3-00	1.5	2	5.2	3.7
DSI-400-2K2G3-00	2.2	3	6.0	5
DSI-400-004G3-00	4.0	5	10.5	8.5
DSI-400-5K5G3-00	5.5	7.5	15.5	13
DSI-400-7K5G3-00	7.5	10	20.5	16
DSI-400-011G3-00	11.0	15	27.5	25
DSI-400-015G3-00	15.0	20	37.1	32
DSI-400-018G3-00	18.5	25	41.9	38
DSI-400-022G3-00	22	30	49.3	45
DSI-400-030G3-00	30	40	65.7	60
DSI-400-037G3-00	37	50	80.6	75


DSI-400-045G3-00	45	60	96.4	90
DSI-400-055G3-00	55	70	117.6	110
DSI-400-075G3-00	75	100	166.4	150
DSI-400-093G3-00	90	125	184.3	170
DSI-400-110G3-00	110	150	226.8	210
DSI-400-132G3-00	132	175	268.1	250
DSI-400-160G3-00	160	210	321.1	300
DSI-400-187G3-00	185	245	368.0	340
DSI-400-200G3-00	200	260	406.6	380
DSI-400-220G3-00	220	300	442.7	415
DSI-400-250G3-00	250	350	503.0	470
DSI-400-280G3-00	280	370	555.9	520
DSI-400-315G3-00	315	500	650.7	600
DSI-400-355G3-00	355	420	734.5	650
DSI-400-400G3-00	400	530	787.6	725
DSI-400-450G3-00	450	595	846.0	820
DSI-400-500G3-00	500	670	885.0	860

جدول 3-1


4.1 شکل دستگاهها

1.4.1 طرح دستگاه، ابعاد نصب و وزن


DSI-400-K40G1 ~ DSI-400-2K2G1、DSI-400-K75G3, DSI-400-022G3 / 030P3 class

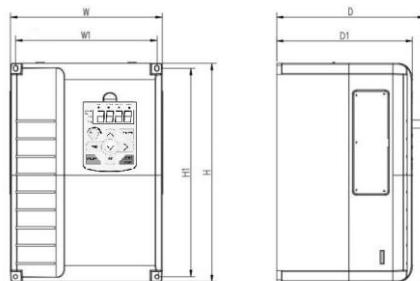



DSI-400-030G3/037P3~DSI-400-090G3/110P3 class

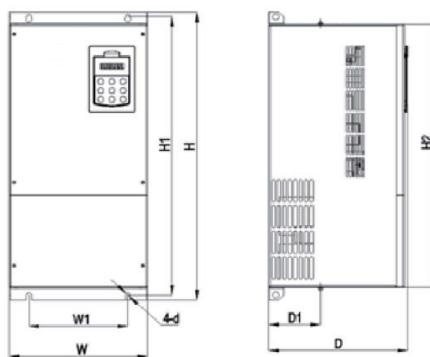

DSI-400-110G3/132P3~DSI-400-315G3/355P3 class

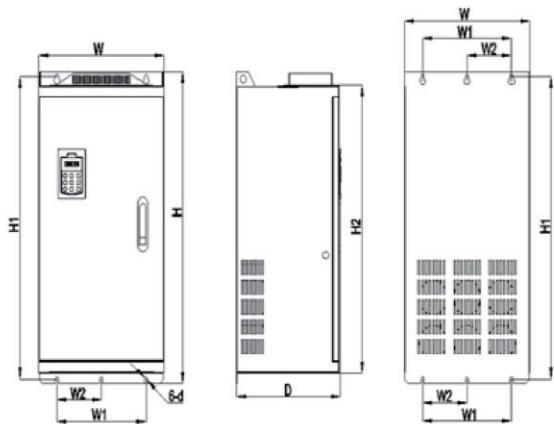

DSI-400-355G3/400P3~DSI-400-500G3 class

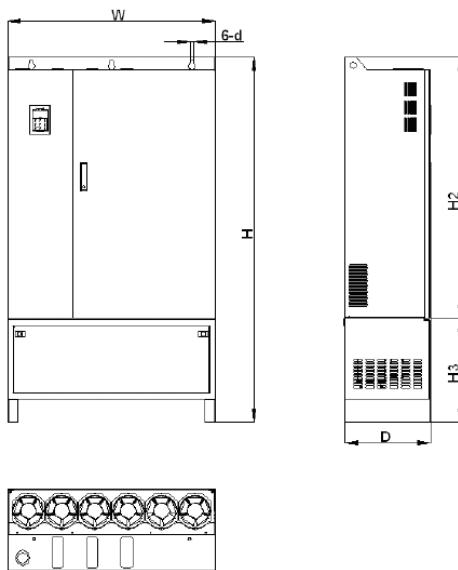

شكل 4-1 طرح و ابعاد نصب دستگاهها

بخش اول . مشخصات محصول

DIM	ابعاد بدنه (mm)					
	W	H	D	W1	H1	D1
DSI-400-K40G1-00	118	185	164	106	175	156
DSI-400-K75G1-00						
DSI-400-1K5G1-00						
DSI-400-2K2G1-00						
DSI-400-K75G3-00						
DSI-400-1K5G3-00						
DSI-400-2K2G3-00						
DSI-400-004G3-00						
DSI-400-5K5G3-00						
DSI-400-7K5G3/011P3	160	247	190	148	235	182
DSI-400-011G3/015P3						
DSI-400-015G3/018P3	220	320	210	205	306	202
DSI-400-018G3/022P3						
DSI-400-022G3/030P3						
DSI-400-030G3/037P3	250	400	244	230	380	232
DSI-400-037G3/045P3						
DSI-400-045G3/055P3	280	583	290	200	562	150
DSI-400-055G3/75P3						
DSI-400-075G3/90P3	300	688	340	200	667	—
DSI-400-090G3/110P3						
DSI-400-110G3/132P3	420	840	350	300	815	—
DSI-400-132G3/160P3						
DSI-400-160G3/185P3						
DSI-400-185G3/200P3						

بخش اول . مشخصات محصول

DSI-400-200G3/220P3	640	1035	395	500	1003	—
DSI-400-220G3/250P3						
DSI-400-250G3/280P3						
DSI-400-280G3/315P3						
DSI-400-315G3/355P3						
DSI-400-355G3/400P3	960	1240	400	740	1205	—
DSI-400-400G3/450P3						
DSI-400-450G3-00						
DSI-400-500G3-00						

5.1 مشخصات کلی اینورتر

عنوان	مشخصات
سیستم کنترل سنکرون	عملکرد دقیق با تکنولوژی کنترل برداری پیشرفته برای کنترل موتور آسنکرون و موتور سنکرون
عملکرد درایو	کنترل با راندمان بسیار بالا برای موتورهای القایی آسنکرون و موتورهای سنکرون
حداکثر فرکانس 0 – 500Hz	کنترل برداری : 0 – 500Hz
حداکثر فرکانس 0 – 3200Hz	کنترل V/F : 0 – 3200Hz
فرکانس 0.5 – 16 KHz شود	: فرکانس کریر به طور خودکار با توجه به ویژگی های بار تنظیم می شود سوئیچینگ(کریر)
دقت تنظیم فرکانس ورودی 0.01 HZ	تنظیمات دیجیتال : 0.01 HZ تنظیم آنالوگ: حداکثر فرکانس٪/0.025
مد کنترل	کنترل برداری حلقه باز (SVC) کنترل برداری حلقه بسته (FVC) کنترل V / F
گشتاور راه اندازی درایو نوع G	0.5Hz/150%(SVC); 0Hz/180%(FVC) : درایو نوع G
رنج تغییرات سرعت 1: 100(SVC)	
دقت کنترل سرعت ±0.5%(SVC)	
دقت کنترل گشتاور ±5%(FVC)	
قابلیت اضافه بار نوع G: 150٪ اضافه بار - برای 1 دقیقه، 180٪ اضافه بار برای 3 ثانیه	
تقویت گشتاور پارامتر افزایش اتوماتیک گشتاور، افزایش گشتاور دستی٪/0.1 ٪/30.0	
منحنی خطی V / F، چند نقطه ای V / F و توان دوم V / F (توان 1.2، 1.4، 1.6، 2، 1.8)	منحنی V/F
منحنی شتاب افزاینده و کاهنده شتاب بصورت خط مستقیم و یا منحنی S تغییر می کند.	منحنی شتاب
چهار زمان شتاب وجود دارد و زمان شتاب از 0.0 تا 6500.0 ثانیه تغییر می کند.	افزاینده و کاهنده
فرکانس ترمز DC : 0.00Hz تا حداکثر فرکانس، زمان ترمز: 0.0 ثانیه تا 36.0 ثانیه	DC ترمز

بخش اول . مشخصات محصول

	و مقدار ترمز: ۰.۰٪ تا ۱۰۰.۰٪	
محدوده فرکانسی ۰.۰Hz ~ 50.00Hz . زمان شتاب سرعت جاگ ~ 0.0s .6500.0s	کنترل سرعت کند (جاگ)	
می تواند حداکثر ۱۶ پله سرعت در حال اجرا از طریق PLC ساخته شود واز داخل و یا ترمینال کنترل انتخاب شود.	PLC ساده و سرعت چند مرحله ای	
سیستم کنترل حلقه بسته PID بصورت داخلی می تواند فعال شود.	PID داخلی	
اینورتر می تواند ولتاژ خروجی را به طور خودکار در صورت تغییر ولتاژ شبکه، ثابت نگه دارد.	تنظیم ولتاژ بصورت خودکار (AVR)	
اینورتر می تواند به طور خودکار مقدار ولتاژ یا جریان را محدود کند و مانع از وقوع خطای اضافه ولتاژ یا جریان در طی فرایند راه اندازی شود	کنترل اضافه ولتاژ و اضافه جریان	
با به حداقل رساندن خطای اضافه جریان، حفاظت از عملکرد عادی اینورتر را حفظ می کند	محدودیت تغییر جریان سریع	
به طور خودکار گشتاور را در حین عملیات محدود می کند، جلوگیری از اضافه جریان های پی در پی؛ در حالت حلقه بسته می تواند کنترل گشتاور را انجام دهد.	محدودیت گشتاور و کنترل	
هنگامی که برق خاموش می شود، ولتاژ کاهش یافته از طریق انرژی برگشته بار جبران می شود، که می تواند اینورتر را در یک دوره بسیار کوتاه روشن نگه دارد.	توقف لحظه ای بدون وقفه	
برای اینکه اینورتر خطا های اضافه جریان پی در پی ندهد	محدودیت جریان لحظه ای	
۵ گروه ترمینالهای مجازی DI / DO، برای اجرای کنترل های منطقی ساده می تواند استفاده گردد.	I/O ترمینالهای مجازی	
پارامتر کنترل زمان : زمان قابل تنظیم ۰ تا ۶۵۰۰ دقیقه	کنترل زمانی	
۴ گروه پارامتر برای موتور، می تواند کنترل بین ۴ موتور مختلف را تحقق بخشد	سوئیچ بین چند موتور جداگانه	
استاندارد مدباس RS485 بصورت پیش فرض بر روی اینورتر موجود می باشد	پشتیبانی از پروتکل ارتباطی استاندارد	
پشتیبانی از انواع مختلف انکوڈر مانند open collector UVW ، روتاری ، سینوس	پشتیبانی از	

نحوه
عملیات



بخش اول . مشخصات محصول

انکوڈرهای مختلف	کسینوس و غیره	
کانالهای کنترل مختلف	سه نوع کanal کنترل: از طریق پانل کنترل کی پد، ترمینالهای کنترل و از طریق ارتباط سریال. این کانالهای توانند در حالت های مختلف سوئیچ شوند.	
منبع فرکانس	به طور کامل یازده نوع منابع فرکانس مانند مرجع دیجیتال، مرجع ولتاژ آنالوگ، مرجع جریان آنالوگ، مرجع پالس، سرعت چند پله ای، PLC، PID و مرجع سریال وجود دارد.	
منبع فرکانس کمکی	11 نوع منبع فرکانس کمکی که می تواند انعطاف پذیری زیادی برای تنظیم فرکانس	
ترمینالهای ورودی	تصویر استاندارد 7 ترمینال ورودی دیجیتال وجود دارد، DI5 را می توان به عنوان پالس ورودی با سرعت بالا 100kHz استفاده کرد	
ترمینالهای خروجی	2 ترمینال ورودی آنالوگ که می تواند به عنوان ورودی ولتاژ 0-10 ولت یا ورودی جریان 0 ~ 20 میلی آمپر مورد استفاده قرار گیرد.	
پتانسیومتر روی صفحه کلید	تصویر استاندارد 2 ترمینال خروجی دیجیتال وجود دارد ، خروجی FM خروجی پالس با سرعت بالا بصورت سیگنال موج مربع 0 ~ 100 kHz	
قابلیت قفل صفحه کلید و انتخاب عملکرد	2 ترمینال خروجی رله قابل برنامه ریزی	
توابع حفاظتی	2 ترمینال خروجی آنالوگ، خروجی جریان 0 ~ 20mA یا ولتاژ خروجی 0 ~ 10 ولت	
متغیر	مجهز به پتانسیومتر صفحه کلید یا پتانسیومتر کدینگ	
متغیر	قفل کردن صفحه کلید، محدوده عملیاتی را برای بخشی از دکمه ها برای جلوگیری از خطای عملیاتی تعریف می کند	
متغیر	دارای توابع حفاظتی اتصال کوتاه موتور، قطعی فاز ورودی / خروجی ، حفاظت در برابر اضافه جریان، حفاظت از اضافه ولتاژ، محافظت در برابر ولتاژ کم، حفاظت اضافه دما و محافظت در برابر اضافه بار .	
متغیر	در محیط سریوشیده و بدون نور مستقیم خورشید، گرد و غبار، گازهای خورنده، گاز قابل احتراق، دود روغن، بخار، نمک ، نصب گردد	
ارتفاع نصب	تصویر استاندارد کمتر از 1000 متر برای ارتفاعهای بالاتر به ازای هر 100 متر یک درصد توان اینورتر کاهش می یابد	
دما محیط	برای دمایهای بین 50 °C تا 40 °C +40 °C -10 °C	

بخش اول . مشخصات محصول

کمتر از ۹۵٪ RH بدون شبکه و قطرات آب	رطوبت
کمتر از ۵.۹ m/s ² (0.6g)	لرزش
-20°C ~ +60°C	دماهی نگهداری


جدول 1-5-1

بخش دوم - نصب و کابل کشی

1.2 شرایط محیطی نصب

1) دمای محیط -10°C ~ 40°C

- 2) از تداخل امواج الکترومغناطیسی اجتناب کنید و دستگاه را از منابع تداخل دور نگه دارید.
- 3) از ریختن آب، نفوذ بخار، پودر، گرد و غبار، فیبر پنبه یا پودر فلزات در داخل دستگاه جلوگیری کنید.
- 4) از وارد شدن روغن، نمک و گاز خورنده در دستگاه جلوگیری شود.
- 5) در محلهای با ارزش بالا مانند نزدیک ماشین پانچ نصب نگردد، لرزش باید کمتر از 0.6G باشد.
- 6) در محیطهای با رطوبت بالا نصب نگردد، رطوبت کمتر از 95% RH (غیر مترآکم) باشد.
- 7) در محیطهای خطرناک مانند گاز، مایع یا جامد قابل اشتعال یا قابل احتراق یا انفجاری وجود دارد، نصب نگردد.
- ### 2.2 حمل و نصب اینورتر
- ※ هنگامی که اینورتر حمل می شود، برای جلوگیری از آسیب دیدن اینورتر، ابزار مناسب برای بلند کردن مورد نیاز است.
- ※ تعداد جعبه های روی هم قرار گرفته اینورتر نباید بیش از حد مجاز باشد.
- ※ اگر آسیب یا کمبود قطعات وجود داشته باشد، لطفاً اینورتر را نصب نکنید.
- ※ اشیای سنتگین را روی اینورتر قرار ندهید.
- ※ لطفاً از افتادن پیچ، رشته های کابل و یا دیگر اشیاء هدایت کننده و یا روغن و غیره که قابل اشتعال می باشند به داخل اینورتر جلوگیری کنید.
- ※ مطمئن شوید که محل نصب می تواند وزن اینورتر را تحمل کند. اینورتر باید روی دیوار یا داخل تابلو نصب گردد، اتفاق باید تهویه مناسب داشته باشد و فضای کافی بین اینورتر و اجسام مجاور تابلو وجود داشته باشد، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

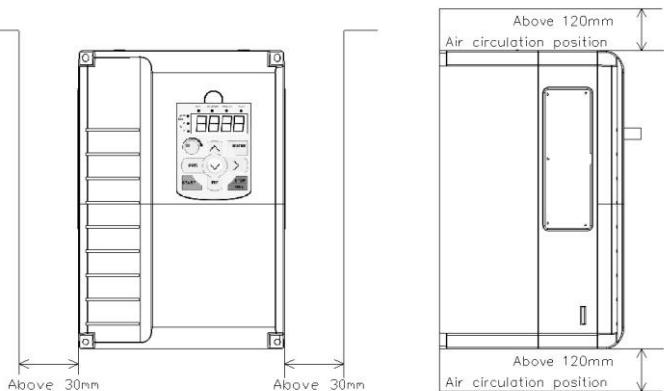


شکل 2.1-2

در هنگام نصب و راه اندازی مکانیکی باید مشکلات مربوط به تهویه و خنک شدن اینورتر را در نظر داشته باشید و موارد ذیل را چک کنید:

- 1) فضای نصب در شکل 2.1-2 نشان داده شده است، که می تواند فضای مورد نیاز برای تهویه مطمئن را مشخص نماید. با این حال، گرما و حرارت دستگاه های دیگر در داخل تابلو نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
- 2) اینورتر را عمودی نصب کنید تا گرما از بالای دستگاه خارج شود. با این وجود، بهتر است تجهیزات دیگر بالای اینورتر نصب نگردد. اگر چندین اینورتر داخل تابلو باید نصب شود، بهتر است اینورترها بصورت موازی نصب شوند. در مواردی که تعداد زیاد است و اینورترها باید بالا و پائین نصب شوند، لطفاً صفحه عایق حرارتی جدا کننده هوا مانند شکل 2-2 نصب کنید.
- 3) ساپورتهای نصب باید مواد مقاوم در برابر شعله باشد.
- 4) توصیه می شود که تابلو خنک کننده در خارج از مکانی که گرد و غبار و پودر وجود دارد، قرار گیرد. فضای داخل تابلو عایق بندی و تا حد ممکن بزرگ باشد.

4.2 کابل کشی

- کابل کشی اینورتر شامل دو بخش است: مدار قدرت اصلی و مدار کنترل. باید اتصالات صحیح با توجه به نمودار و نقشه زیر اجرا گردد.
- 1.4.2 نقشه کابل کشی اینورتر

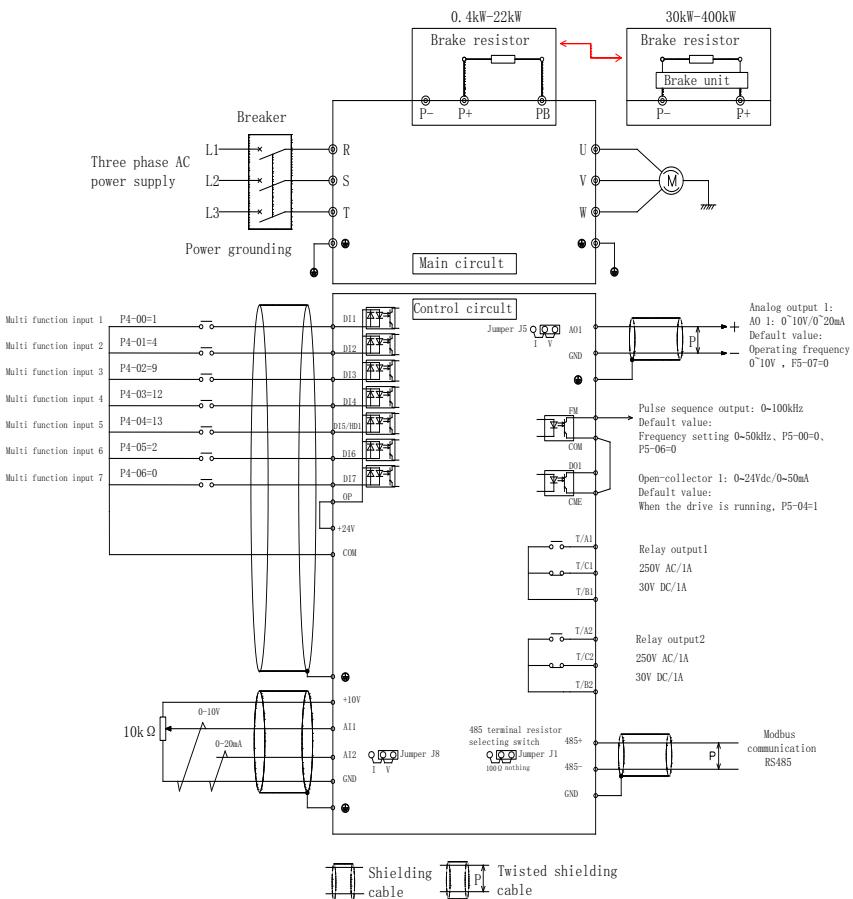

2-4.1 شکل

5.2 ترمینالهای مدار قدرت (اینورتر نوع G)**5.2.1 ترمینالهای قدرت اینورتر**

نام ترمینال	توضیحات
R, S, T	ورودی سه فاز
P+، PB	ورودی مقاومت ترمز (0.4KW~22KW)
U, V, W	خروجی سه فاز موتور
PE	ترمینال ارت

5.2.2 احتیاط - جهت کابل کشی مدار قدرت**1) توان ورودی R, S, T**

□ ورودی درایو سه فاز AC، بدون نیاز به توالی فاز.

مشخصات و روش نصب و کابل کشی قدرت باید مطابق با مقررات محلی و استانداردهای مربوط به IEC باشد.

لطفاً به جدول زیر برای کابل کشی قدرت مراجعه کنید:

6.2 ترمینال های مدار کنترل**1.6.2 ترمینالهای کنترل**

485+	485-	GND	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7	COM	T/A1	T/B1	T/C1
+10V	AI1	AI2	GND	A01	D01	FM	CME	COM	OP	+24V	T/A2	T/B2	T/C2

2.6.2 توضیحات ترمینالهای مدار کنترل

لایه داد ترمینال ها:



نوع	علامت ترمینال	نام ترمینال	توضیحات عملکرد
تغذیه کنترلی	+10V-GND	ترمینال خروجی منبع تغذیه 10 ولت برای مصرف خارجی، با حداکثر جریان 10mA به طور کلی به عنوان منبع تغذیه برای پتانسیومتر خارجی استفاده می شود.	منبع تغذیه 10 ولت برای مصرف خارجی، با حداکثر جریان 10mA به طور کلی به عنوان منبع تغذیه برای پتانسیومتر خارجی استفاده می شود.
	+24V-COM	ترمینال 24V منبع تغذیه 24 ولت برای مصرف خارجی، به طور کلی به عنوان منبع تغذیه برای ترمینال های ورودی / خروجی دیجیتال و سنسور خارجی استفاده می شود.	منبع تغذیه 24 ولت برای مصرف خارجی، به طور کلی به عنوان منبع تغذیه برای ترمینال های ورودی / خروجی دیجیتال و سنسور خارجی استفاده می شود.
	OP	ترمینال ورودی ولتاژ خارجی	هنگام استفاده از سیگنال خارجی برای ورودیهای DI1 ~ DI7، OP باید به منبع تغذیه خارجی متصل شود، اتصال 24V (J9) به عنوان پیش فرض کارخانه.
ورودی آنالوگ	AI1-GND	ورودی آنالوگ 1	رنج ولتاژ ورودی DC 0V - 10V
	AI2-GND	ورودی آنالوگ 2	محدهده DC 0V ~ 10V / 4mA ~ 20mA در برد کنترل جامپر J8 انتخاب توسط امپدانس ورودی: 22kΩ ورودی ولتاژ، 500Ω ورودی جریان
ورودی دیجیتال	DI1-OP	ورودی دیجیتال 1	1. جداسازی نوری، ورودی دو قطبی.
	DI2-OP	ورودی دیجیتال 2	2. امپدانس ورودی: 4.7kΩ
	DI3-OP	ورودی دیجیتال 3	3. محدهده ولتاژ ورودی : 9 -30V
	DI4-OP	ورودی دیجیتال 4	امپدانس ورودی 2.4 kΩ
	DI5-OP	ورودی دیجیتال 5	امپدانس ورودی 2.4 kΩ
	DI6-OP	ورودی دیجیتال 6	مانند DI1


مانند DI1	ورودی دیجیتال 7	DI7-OP	
DI5 می تواند به عنوان کانال ورودی پالس با سرعت بالا استفاده شود. حداکثر فرکانس ورودی: 100KHz	ترمینال ورودی پالس با سرعت بالا	HDI DI5-OP	
خروجی ولتاژ یا جریان توسط جامپر J5 در برد کنترل تعیین می شود. محدوده ولتاژ خروجی: 0V – 10V محدوده جریان خروجی: 0/4mA – 20mA	خروجی آنالوگ 1	AO1- GND	خروجی آنالوگ
خروجی اپتیکوپلر، دو حالت بصورت خروجی کلکتور باز. محدوده ولتاژ خروجی: 0V – 24V 0mA – 50mA	خروجی دیجیتال 1	DO1- CME	خروجی دیجیتال
خروجی پالس با سرعت بالا، حداکثر فرکانس می تواند به 100 کیلوهرتز برسد. پارامتر P5.00 به عنوان تعريف محدودیت. خروجی کلکتور باز است، عملکرد مانند DO1 است.	خروجی پالس با سرعت بالا	FM-CME	
AC250V, 3A, COSφ=0.4 AC250V, 3A, COSφ=0.4	کنタکت بسته	TA1-TB1	خروجی رله 1
	کنタکت باز	TA1-TC1	
AC250V, 3A, COSφ=0.4	کنタکت بسته	TA2-TB2	خروجی رله 2
	کنタکت باز	TA2-TC2	
پورت خروجی سریال مدباس	پورت مدباس	485+ 485-	ارتباط سریال

3.6.2 شرح سیم کشی ترمینالهای های کنترل

(1) ترمینالهای آنالوگ


از آنکه سیگنال آنالوگ ضعیف به راحتی توسط تداخل امواج خارجی تحت تاثیر قرار می گیرد، معمولاً باید کابل شیلددار استفاده شود، طبق شکل 6.1-2 کوتاه باشد و بیش از 20 متر نباشد، همانطوری که در شکل 6.1-2 نشان داده شده است. در صورتی که سیگنال آنالوگ

در معرض تداخل شدید باشد، منبع سیگنال آنالوگ باید با فیلتر خازنی یا حلقه مغناطیسی فریت محافظت شود، همانطوری که در شکل 6.2-2 نشان داده شده است.

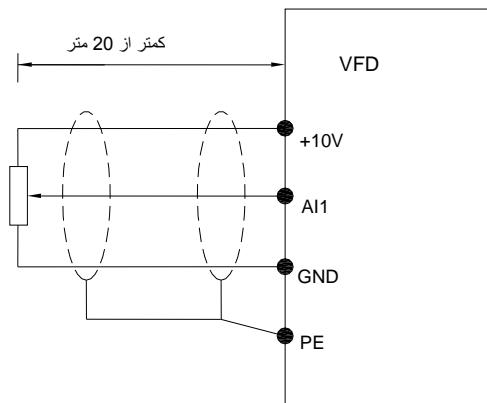

شکل 2.1 نمودار سیم کشی ترمینال ورودی آنالوگ جهت نصب ولوم

همان مسیر یا 2 تا 3 دور در همان جهت

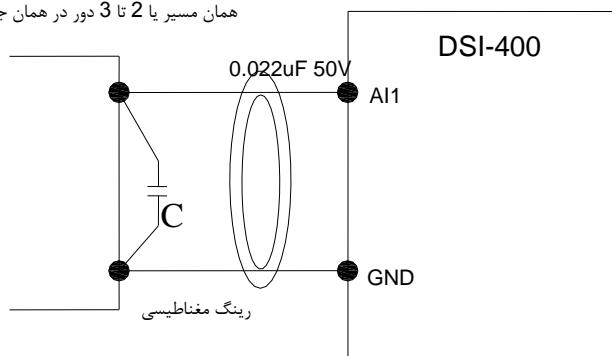


شکل 2.6.2 سیم کشی ورودی آنالوگ دربرای ورودی سیگنال پروسه

(2) ترمینال ورودیهای دیجیتال

به طور کلی نیاز به کابل با محافظ شیلد می باشد که طول آن بیش از 20 متر نباشد. هنگام سیم کشی، برای جلوگیری از تداخل با امواج منبع تغذیه، باید اقدامات لازم برای فیلتر کردن صورت گیرد.


(a) روش سیم کشی ورودی DI (حالت سیم کشی تخلیه)

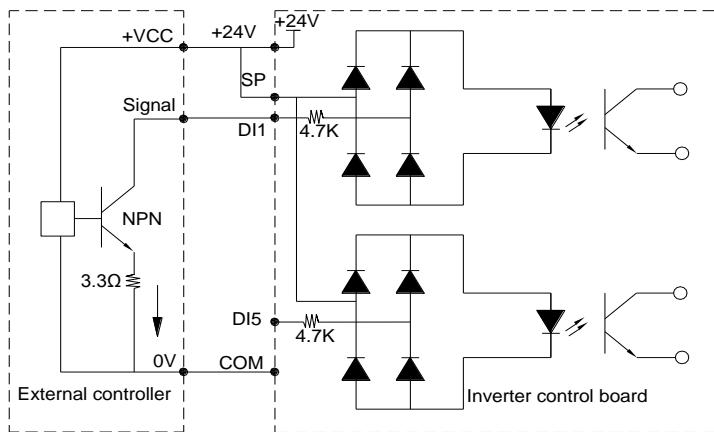

شکل ۲/۶/۲ سیم کشی دیجیتال مدارین

این یکی از حلتهای سیم کشی است و هنگامی استفاده می شود که از یک منبع تغذیه خارجی استفاده می کنید، J9 باید برداشته شود و منبع تغذیه مثبت خارجی را به OP وصل کنید، در حالی که منبع تغذیه منفی به پورت DI وصل خواهد شد.

(b) روش دوم سیم کشی ترمینال DI (حالت سیم کشی با منبع ولتاژ)

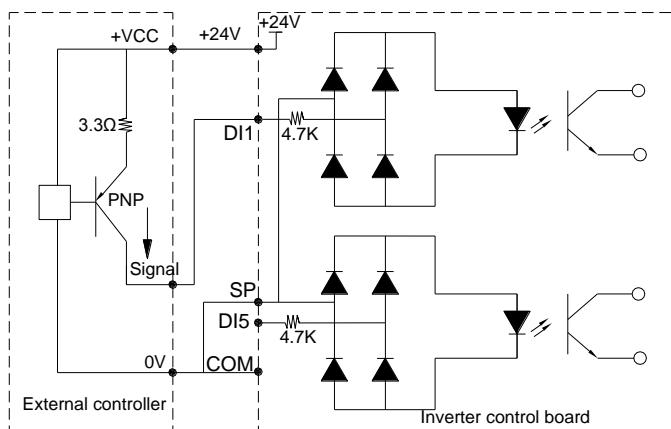

شکل ۴/۶/۲ سیم کشی با منبع ولتاژ


حالات اتصال OP باید جامپر J9 به پورت COM وصل شود و 24 ولت و ترمینال مشترک کنترل خارجی را به هم

وصل کنید. اگر از یک منبع برق خارجی استفاده می‌کنید، جامپر J9 باید برداشته شود و منبع برق منفی خارجی را به OP وصل کنید.
در حالی که منبع تغذیه مثبت به ترمینال DI وصل می‌شود.

(1) ترمینال خروجی دیجیتال

زمانیکه کنترل یک رله توسط ترمینال خروجی دیجیتال لازم باشد، شما باید یک دیود را به صورت موازی با سیم پیچ رله اضافه کنید. در غیر اینصورت منبع تغذیه 24 ولت DC به راحتی آسیب می‌بیند.

احتیاط: قطبهای دیود باید به درستی مطابق تصویر زیر باشد. اگر برعکس وصل گردد، منبع تغذیه 24 ولت بالا فاصله پس از خروجی ترمینال دیجیتال می‌سوزد.

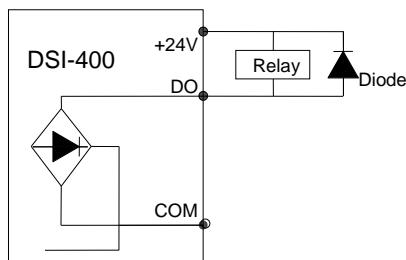


شکل 5.6.2 سیم کشی ترمینال خروجی دیجیتال

7.2 مدار حالت آماده بکار

خرابی یا مشکل در اینورتر ممکن است باعث توقف موتور و آسیب به پروسه گردد، برای جلوگیری از این کار می‌توانید مدار جانبی جایگزین را داشته باشید تا موتور بصورت مستقیم روشن شود.

نکته: مدار جانبی جایگزین را تست و تایید نمایید و مطمئن شوید جهت فاز برق شبکه و خروجی اینورتر یکسان باشد تا جهت چرخش موتور ثابت بماند.

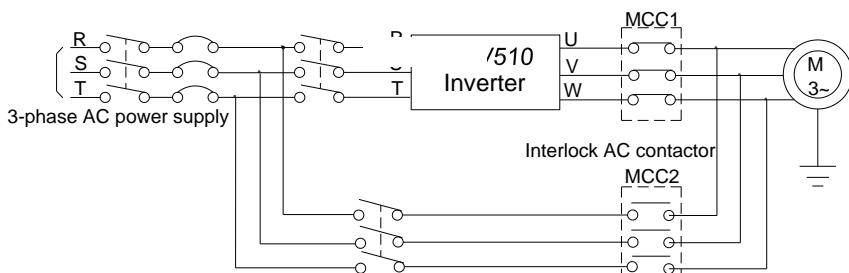


شکل 1.7.2

بخش سوم - نصب و اتصالات

1-3 اتصال به دستگاه های جانبی

1.1.3 اتصال قطعات و دستگاه های جانبی

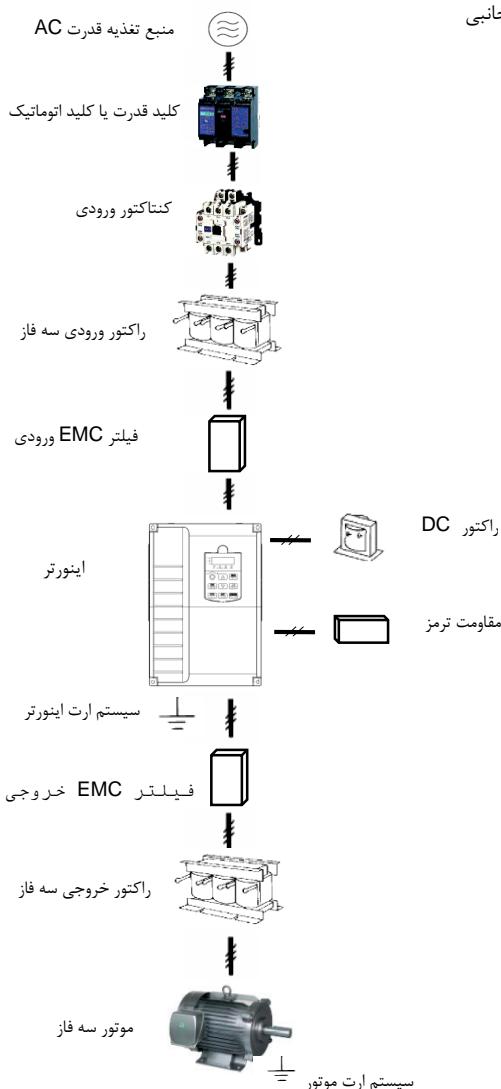

شكل 1.3 نمودار اتصالات قطعات و دستگاه های جانبی اینورتر

3.1.2 قطعات و دستگاه های جانبی اینورتر

نام قطعه	موقعیت نصب	توضیحات و عملکرد
کلید قدرت	ابتدا مدار ورودی	قطع اتوماتیک برق زمانیکه تجهیزات پایین دست بیش از حد مجاز جریان می کشند
کنترلکتور	بین کلید قدرت و طرف ورودی اینورتر	جهت روشن کردن و خاموش کردن اینورتر انجام می شود. قطع و وصل قدرت (روشن / خاموش کردن اینورتر) فقط یک بار در دقیقه مجاز می باشد.
راکتور ورودی سه فاز	در سمت ورودی اینورتر	بهبود ضریب قدرت سمت ورودی اینورتر 1- به طور موثر هارمونیک های سمت ورودی اینورتر را کاهش می دهد و از تغییرات شکل موج ولتاژ ورودی جلوگیری می کند 2. از ورود جریانهای نامتقارن شکه به اینورتر جلوگیری می نماید
EMC ورودی	در سمت ورودی اینورتر	1- کاهش تداخل هدایتی و تداخل امواج تابشی اینورتر؛ 2. کاهش تداخل هدایت جریان از برق قدرت ورودی به اینورتر، در نتیجه بهبود ظرفیت ضد تداخل اینورتر
راکتور DC	اینورتر می تواند بر اساس نیاز با راکتور DC خارجی استفاده شود	بهبود ضریب قدرت سمت ورودی: 1- بهبود بهره وری کلی و ثبات حرارتی 2. به طور موثر تاثیر هارمونیک های مرتبه بالا را در سمت ورودی در اینورتر کاهش می دهد و هدایت خارجی و تداخل تابش الکترومغناطیسی را کاهش می دهد.
مقاومت ترمز	در بعضی از کاربردها نیاز به استفاده از مقاومت ترمز خارجی می باشد	در کاربردهایی که بازگشت انرژی به اینورتر وجود دارد مانند جرثقیل و آسانسور برای تخلیه اضافه ولتاژ در اینورتر باید از مقاومت ترمز استفاده گردد.
فیلتر خروجی	در خروجی اینورتر نصب می گردد	این فیلتر می تواند صدای مざهم و جریان های نشیتی تولید شده در سمت خروجی را محدود کند
راکتور خروجی سه فاز	بین طرف خروجی اینورتر و موتور، نزدیک به اینورتر نصب	در طرف خروجی اینورتر به طور کلی هارمونیک بالا است. هنگامی که موتور دور از اینورتر است، چون خازن های زیادی در مدار وجود دارد، هارمونیک های خاصی باعث ایجاد رزوئنس در مدار می شوند و نتایج زیر را به دست می آورند

1 عملکرد عالیق موتور را کاهش می دهد و در کارکرد طولانی مدت موتور باعث آسیب موتور می شود.	می گردد	
2 جریان نشتی زیاد تولید می کند و باعث آسیب به اینورتر می شود به طور کلی، اگر فاصله بین اینورتر و موتور بیش از 100 متر باشد، راکتور خروجی AC باید نصب شود		
اینورتر و موتور و سایر تجهیزات جانبی باید حتما ارت شوند تا آسیبی به افراد و تجهیزات وارد نگردد.	سمت اینورتر و موتور	سیستم ارت اینورتر و موتور

2.3 مونتاژ قطعات جانبی

1.2.3 یونیت ترمز و مقاومت ترمز

هنگامی که مشتری نوع ترمز را انتخاب می کند، واحد ترمز درون اینورتر قرار می گیرد، حداقل گشتاور ترمز 50٪ است. لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید و مقاومت ترمز مناسب را جداگانه انتخاب کنید.

اینورتر	واحد ترمز	واحد ترمز		زمان ترمز %
		مقاومت ترمز	تعداد	
DSI-400-2K2G1	تصویرت استاندارد داخل اینورتر	100W	300Ω	1
DSI-400-K75G3		120W	200Ω	1
DSI-400-1K5G3		300W	100Ω	1
DSI-400-2K2G3		300W	70Ω	1
DSI-400-3K7G3		100W	300Ω	1
DSI-400-5K5G3		200W	300Ω	1
DSI-400-7K5G3		200W	200Ω	1

DSI-400-011G3	نصب خارجی	400W	150Ω	1	135
DSI-400-015G3		500W	100Ω	1	135
DSI-400-018G3		800W	75Ω	1	130
DSI-400-022G3		1040W	50Ω	1	135
DSI-400-030G3	نصب خارجی	6000W	20Ω	1	125
DSI-400-037G3		9600W	16Ω	1	125
DSI-400-045G3		9600W	13.6Ω	1	125
DSI-400-055G3		6000W	20Ω	2	135
DSI-400-075G3		9600W	13.6Ω	2	145

1.2.3 جدول

اگر لوازم جانبی نیاز دارید، لطفا در سفارش به آن توجه کنید.

برای یونیت ترمز داخلی بزرگتر، لطفا از واحد ترمز استاندارد شرکت استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای واحد ترمز مراجعه کنید.

مدل های توان بالا شامل ترمز داخلی نیستند. اگر توانهای بزرگ نیاز به یونیت ترمز داشته باشند، لطفا واحد ترمز استاندارد انتخاب شود.

نصب راکتور DC بصورت خارجی:

برای اینورتر سری DSI-400، راکتور DC خارجی را می توان با توجه به نیازهای کاربردی نصب کرد. هنگام نصب، شما باید کابل بین 1 و DC + 2 و DC + 3 مدار اصلی را وصل کنید. سپس راکتور را بین 1 DC + 2 و DC + 3 را اضافه کنید سیم کشی بین پایانه های راکتور و پایانه های اینورتر 1 DC + 2 و DC + 3 هیچ قطعی ندارد. بعد از نصب راکتور، کنتاکت کوتاه بین 1 و DC + 2 دیگر استفاده نمی شود.

2.2.3 مشخصات کلید قدرت، کابل و کنتاکتور


Shape DIM	کلید قدرت (A)	کنتاکتور (A)	ترمینالهای قدرت			PE		
			پیچ ترمینال	گشتاور بستن (N·m)	شمله کابل (mm ²)	پیچ ترمینال	گشتاور بستن (N·m)	شمله کابل (mm ²)
DSI-400-K40G1-00	16	10	M4	1.2~1.5	2.5	M4	1.2~1.5	2.5
DSI-400-K75G1-00	25	16	M4	1.2~1.5	2.5	M4	1.2~1.5	2.5
DSI-400-1K5G1-00	32	25	M4	1.2~1.5	4	M4	1.2~1.5	2.5
DSI-400-2K2G1-00	40	32	M4	1.2~1.5	6	M4	1.2~1.5	4
DSI-400-K75G3-00	10	10	M4	1.2~1.5	2.5	M4	1.2~1.5	2.5
DSI-400-1K5G3-00	16	10	M4	1.2~1.5	2.5	M4	1.2~1.5	2.5
DSI-400-2K2G3-00	16	10	M4	1.2~1.5	2.5	M4	1.2~1.5	2.5
DSI-400-3K7G3-00	25	16	M4	1.2~1.5	4	M4	1.2~1.5	4
DSI-400-5K5G3-00	32	25	M4	1.2~1.5	6	M4	1.2~1.5	6
DSI-400-7K5G3-00	40	32	M4	1.2~1.5	6	M4	1.2~1.5	6
DSI-400-011G3-00	63	40	M5	2.5~3.0	6	M5	2.5~3.0	6
DSI-400-015G3-00	63	63	M5	2.5~3.0	6	M5	2.5~3.0	6
DSI-400-018G3-00	100	63	M6	4.0~5.0	10	M6	4.0~5.0	10
DSI-400-022G3-00	100	100	M6	4.0~5.0	16	M6	4.0~5.0	16
DSI-400-030G3-00	125	100	M6	4.0~5.0	25	M6	4.0~5.0	16
DSI-400-037G3-00	160	100	M8	9.0~10.0	25	M8	9.0~10.0	16
DSI-400-045G3-00	200	125	M8	9.0~10.0	35	M8	9.0~10.0	16
DSI-400-055G3-00	315	250	M10	17.6~22.5	50	M10	14.0~15.0	25
DSI-400-075G3-00	350	330	M10	17.6~22.5	60	M10	14.0~15.0	35
DSI-400-090G3-00	315	250	M10	17.6~22.5	70	M10	14.0~15.0	35
DSI-400-110G3-00	350	330	M10	17.6~22.5	100	M10	14.0~15.0	50
DSI-400-132G3-00	400	330	M12	31.4~39.2	150	M12	17.6~22.5	75
DSI-400-160G3-00	500	400	M12	31.4~39.2	185	M12	17.6~22.5	50×2
DSI-400-200G3-00	630	500	M12	48.6~59.4	240	M12	31.4~39.2	60×2
DSI-400-220G3-00	800	630	M12	48.6~59.4	150×2	M12	31.4~39.2	75×2
DSI-400-280G3-00	1000	630	M12	48.6~59.4	185×2	M12	31.4~39.2	100×2
DSI-400-315G3-00	1000	800	M14	48.6~59.4	250×2	M14	31.4~39.2	125×2
DSI-400-355G3-00	1200	800	M14	48.6~59.4	325×2	M14	31.4~39.2	150×2
DSI-400-400G3-00	1500	1000	M14	48.6~59.4	325×2	M14	31.4~39.2	150×2

جدول 3.2.3

بخش چهارم - کار با صفحه کلید و نمایشگر


1.4 ابعاد صفحه کلید - کی پد

1.1.4 مشخصات صفحه کلید - کی پد

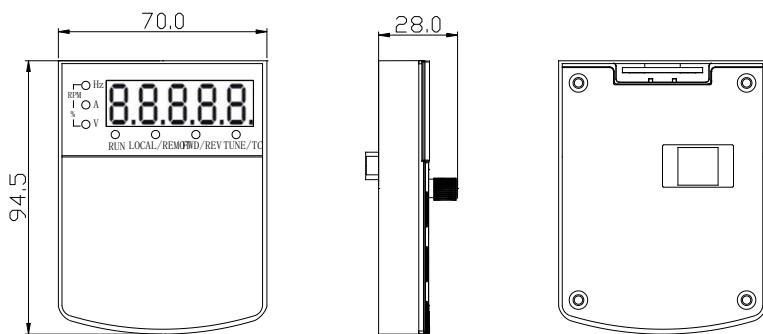

1.1.4 شکل


2.1.4 ابعاد سوراخکاری کی پد

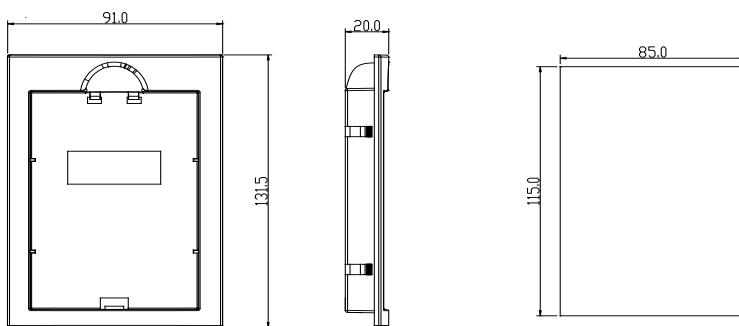

2.1.4 شکل

2.4 رابط صفحه نمایش(دیسپلی)

اصلاح پارامترهای اینورتر، نظارت بر عملکرد اینورتر و نمایش مقادیر پارامترها، کنترل عملکرد اینورتر (شروع و توقف) را می‌توان از طریق پانل کنترل انجام داد. شکل و عملکرد پانل کنترل به شرح زیر است:

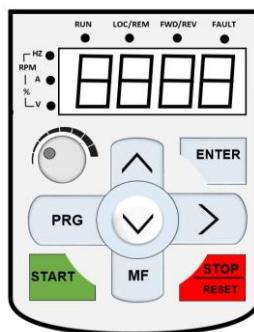

شکل 1.2.4

1.2.4 توضیحات عملکرد پانل کنترل

پارامتر صفحه کلید	توضیحات
FWD/REV	چراق راستگرد/چپگرد موتور * ON: موتور راستگرد می‌چرخد * OFF: موتور چپگرد می‌چرخد
RUN	چراغ نشانگر موتور * ON: موتور روشن (استارت) * OFF: موتور خاموش (توقف)
LOCAL/REMOT	چراغ نشان دهنده نحوه کنترل: از طریق صفحه کلید، از طریق ترمینال و یا کنترل از راه دور (ارتباط سریال) * ON: کنترل از طریق ترمینال * OFF: کنترل از طریق صفحه کلید * فلش: کنترل از راه دور - ارتباط سریال

	<p>جزاغ نشانگر تنظیم با خطاب</p> <p>* حالت کنترل گشتاور : ON</p> <p>* فلاش آهسته: حالت تنظیم</p> <p>* فلاش سریع: وضعیت خطاب دستگاه</p>	TUNE/TC
	<p>جزاغ نشانگر واحدها</p> <p>Hz*: واحد فرکانس</p> <p>A*: جریان موتور ولتاژ</p> <p>RMP (Hz + A) *: سرعت چرخش موتور</p> <p>(A + V) %.* درصد مقادیر</p>	Hz A V RPM(Hz+A) (A+V)
	<p>* صفحه نمایش LED 5 بیتی، مقادیر پارامترها، فرکانس تنظیمی، فرکانس خروجی، داده های ناظارتی مختلف، کدخطا وغیره را نمایش می دهد</p>	صفحه نمایش دیجیتال
	<p>کلید انتخاب حالت منو، تغییر حالت منو متقاولت با توجه به مقدار PP.03 (حالات پارامتر به عنوان پیش فرض)</p>	PRG+>/SHIFT=QUICK
	<p>کلید برنامه ریزی</p> <p>* برای ورود یا خروج به منوی اصلی استفاده می شود.</p>	PRG
	<p>کلید شیفت</p> <p>* در صفحه نمایش در حالت توقف و یا در حال اجرای صفحه نمایش، می توان با آن مقادیر پارامترها را انتخاب نمود. هنگام تغییر پارامترها می توان برای تغییر بیت پارامتر برای اصلاح استفاده کرد.</p>	>/SHIFT
	<p>کلید تأیید</p> <p>* به تدریج وارد صفحه منو شده، تنظیم پارامترهای را تایید می کند.</p>	ENTER
	<p>کلید افزایش</p> <p>* برای افزایش مقدار داده یا کد پارامتر</p>	^


کلید کاهش * برای کاهش مقدار داده یا کد پارامتر	▽
کلید چند کاره * با توجه به مقدار پارامتر P7-01 نوع عملکرد کلید تعريف می شود.	MF/REV
پتانسیومتر بری تنظیم سرعت موتور * به عنوان پیش فرض روی 4 تنظیم شده است	پتانسیومتر
کلید استارت * برای استارت موتور در حالت کنترل از صفحه کلید استفاده می شود	START
توقف / ریست * در حالت چرخش، می توانید با فشار دادن این کلید، موتور را متوقف کنید. در حالت خطأ، می تواند خطأ را ریست کند. ویژگی های این کلید توسط تابع پارامتر P7.02 محدود می شود.	STOP/RESET

جدول 1.2.4

3.4 مثال هایی از تنظیم پارامترها


1.3.4 توضیحات مربوط نحوه تنظیم و اصلاح پارامترها

پانل کنترل اینورتر از سه سطح برای انجام تنظیمات پارامترها تشکیل شده است. منوی این سه سطح شامل: گروه پارامترها(منو سطح 1) → کد هر پارامتر(منو سطح 2) → تنظیم مقدار پارامتر(منو سطح 3). روند عملیات در شکل زیر نشان داده شده است.



احبیاط: هنگامی که در منوی سطح 3 کارمی کنید، کلید **ENTER** یا کلید **PRG** را برای بازگشت به منوی سطح 2 فشار دهید. تفاوت بین کلید های **PRG** و **ENTER** این است که فشار دادن کلید **ENTER** مقدار پارامتر تنظیم شده را ذخیره می کند و به منوی سطح 2 می رود و سپس به طور خودکار به کد تابع بعدی تغییر می کند در حالی که فشار **PRG** کلید به طور مستقیم بدون ذخیره مقدار پارامتر به منوی سطح 2 می رود و آن را به کد تابع فعلی برمی گرداند.

تغییب پارامتر P3.02 (از 10.00 Hz تا 15.00 Hz) را به عنوان مثال مشاهده کنید.

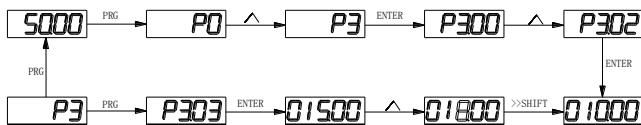

در منوی سطح 3، اگر پارامترهای عدد چشمک زنی نداشته باشد، نشان می دهد که کد پارامتر نمی تواند تغییر کند. دلایل ممکن عبارتند از:

- 1) کد پارامتر یک پارامتر غیر قابل تغییر است، مانند پارامتر مقادیر نمایشی(مانند جریان یا ولتاژ)، پارامترهای مقادیر موتور در حال چرخش، و غیره.
- 2) مقدار پارامتر را نمی توان در حالت استارت موتور اصلاح کرد، اما می توان بعد از اینکه موتور متوقف شد، اصلاح نمود.

4.3.2 حالت نمایش پارامترها

حالات نمایش پارامتر عمده برای مشاهده فرم های مختلف تنظیم پارامترهای با توجه به نیازهای واقعی کاربر ایجاد شده اند. انواع حالت‌های نمایش:

نام	توضیح
حالات عملکرد پارامتر	پارامترهای عملکرد اینورتر که به ترتیب $P0 \sim PF$, $A0 \sim AF$, $U0 \sim UF$ نشان داده می شود.
توسط کاربر	پارامترهای مستقل که توسط کاربر تعریف می شوند (حداکثر 32 عدد)، پارامترهایی که نیاز است نمایش داده شوند را می توان از طریق گروه PE تنظیم کرد
توسط کاربر	مقادیری که غیر از پارامترهای پیش فرض کارخانه تنظیم می شوند

1.3.4 جدول

پارامترهای عملکرد مربوط به $PP.03$ ، $PP.02$ ، $PP.01$ ، که به شکل ذیل تنظیم می شوند:

PP.02	رج تتنظیمات	پارامترهایی که حالت‌های خاص نمایش داده می‌شوند	مقدار پیش فرض	11
		1bit		انتخاب نمایش گروه U
		0		بدون نمایش
		1		نمایش
		10bit		انتخاب نمایش گروه A
		0		بدون نمایش
		1		نمایش
PP.03	رج تتنظیمات	انتخاب نمای مد پارامترهای مستقل	مقدار پیش فرض	00
		1bit		انتخاب نمایش پارامترهای تنظیمی کاربر
		0		بدون نمایش
		1		نمایش
		10bit		انتخاب نمایش پارامترهای اصلاحی کاربر
		0		بدون نمایش
		1		نمایش

جدول 2.3.4

هنگامی که یک بیت در صفحه نمایش موجود در حالت انتخاب پارامترهای فردی (PP.03) وجود دارد، شما می‌توانید با فشار دادن کلید PRG + > / SHIFT در همان زمان حالت نمایش پارامترهای مختلف را وارد کنید.

هر پارامتر کدهای ذیل را نمایش می‌دهد:

نمایش	مد نمایش پارامترها
-FunC	مد پارامترهای عملکردی -FunC-
-USEt	مد پارامترهای تعریف شده کاربر -USEt-
-U--C	مد پارامترهای اصلاح شده توسط کاربر -U-C-

3.3.4 جدول

حالت سوچیج پارامترها به شرح زیر است:

به عنوان مثال: برای تغییر پارامتر عملکرد فعلی به حالت تنظیم پارامتر کاربر.



Fig. 4-3.3

3.3.4 مد کاری پارامترهای تنظیم شده کاربر

منوی تنظیمات کاربر برای بررسی و اصلاح سریع ایجاد شده است. حالت نمایش "P3.02" است که نشان دهنده پارامتر P3.02 است. این اثر همان تغییر پارامتر را در منوی تنظیمات کاربر و حالت برنامه نویسی نرم‌ال دارد.

پارامترهای منوی تنظیمات کاربر از گروه PE انتخاب می‌شود. پارامتر تابع: هنگامی که PE به P0.00 تنظیم می‌شود، این بدان معنی است که انتخاب وجود ندارد و به طور کامل 30 پارامتر را می‌توان تنظیم کرد. اگر هنگام وارد کردن منوی "NULL" نمایش داده شود، به این معنی است که منوی تنظیمات کاربر صفر است.

16 پارامتر در تنظیمات اولیه برای راحتی کاربر ذیخیره شده است:

P0.01: حالت کنترل P0.02: انتخاب منبع فرمان

P0.03: انتخاب منبع اصلی فرکانس P0.07: انتخاب منبع فرکانس

P0.08: فرکانس از پیش تعیین شده P0.17: زمان شتاب افزاینده

P0.18: مدت زمان شتاب کاهنده

P3.01: تقویت گشتاور

P3.00: منحنی F / V تنظیم شده

P4.00: انتخاب عملکرد ترمیمال DI1

P4.01: انتخاب عملکرد ترمیمال D12

P4.02: انتخاب عملکرد ترمیمال DI3

P5.04: انتخاب خروجی DO1

P5.07: انتخاب خروجی AO1

P6.00: حالت راه اندازی P6.10: حالت توقف

کاربران می‌توانند پارامتر مجموعه کاربر را با توجه به نیاز خاص خود تغییر دهند.

4.3.4 بررسی روش انتخاب پارامتر وضعیت

هنگامی که اینورتر در حال توقف یا در حال کار است، چندین پارامتر وضعیت می‌تواند نمایش داده شود. اگر این پارامتر بصورت بیت‌های باینری نمایش داده شده امی تواند با پارامتر P7.03 (پارامتر در حال کار 1) انتخاب شود، P7.04 (پارامتر در حال کار 2) و P7.05 (پارامتر توقف).

در وضعیت توقف، 4 پارامتر در حالت کار وجود دارد: فرکانس تنظیم، ولتاژ پاس، ولتاژ ورودی آنالوگ AI1، ولتاژ ورودی آنالوگ AI2 که آنها به طور پیش فرض نمایش داده می‌شوند. پارامترهای دیگر نمایش به ترتیب: حالت ورودی DI، حالت خروجی DO، ولتاژ ورودی آنالوگ AI3 مقدار شمارش واقعی، مقدار طول واقعی، مراحل اجرای PLC، صفحه نمایش سرعت بار، سیستم PID، فرکانس پالس ورودی PULSE و 3 پارامتر رزرو شده (انتخاب نمایش یا عدم نمایش با بیت‌های باینری توسط پارامتر P7.05 تعیین می‌شود)، پارامتر انتخاب شده به ترتیب جایجایی می‌شوند.

در وضعیت در حال کار، در مجموع 5 پارامتر در وضعیت کار وجود دارد، از جمله: فرکانس تنظیم، فرکانس در حال کار، ولتاژ پاس، ولتاژ خروجی، جریان خروجی، که به صورت پیش فرض نمایش داده می‌شوند. پارامترهای دیگر نمایش: به ترتیب: قدرت خروجی، گشتاور خروجی، حالت ورودی AI1، ولتاژ ورودی آنالوگ AI2.

ولتاژ رودی آنالوگ AI3، مقدار شمارش واقعی، مقدار طول واقعی، سرعت خطی، سیستم PID. بازخورد PID وغیره. که برای نمایش یا عدم نمایش توسط پارامترهای P7.03 و P7.04 بصورت انتخاب بیتی تعیین می شود. پارامتر انتخاب شده به ترتیب جابجا می شوند.

هنگامی که اینورتر خاموش می شود، پارامتر نمایشی پارامتری است که قبل از خاموش شدن به عنوان پیش فرض انتخاب شده است.

5.3.4 تنظیمات رمز عبور

اینورتر دارای رمز عبور برای حفاظت از تنظیمات ناخواسته پارامترها می باشد. اگر مقدار پارامتر PP.00 به مقدار غیر از صفر تنظیم شود، پس از خروج از وضعیت ویرایش پارامتر، رمز عبور کاربر فعلی می شود. هنگامی که کاربر کلید PRG را دوباره فشار می دهد، علامت "----" نمایش داده می شود و از کاربر درخواست رمز ورود می کند. تا زمانیکه کاربر رمز ورود را وارد نکند، نمی تواند وارد منوی تنظیمات شود.

برای لغو رمز عبور، کاربر نیاز به وارد شدن به منو از طریق رمز عبور و تنظیم مقدار پارامتر PP.00 به 0 را دارد.

4.3.6 تنظیم خودکار پارامترهای موتور

حالت کنترل برداری: قبل از استارت، کاربر باید با استفاده از پارامترهای پلاک موتور مقداری دقیق را وارد نماید. اینورتر پارامترهای موتور را بر اساس پارامترهای استاندارد پلاک موتور تنظیم خواهد کرد. روش های کنترل برداری بسیار وابسته به پارامترهای موتور هستند، برای دستیابی به عملکرد کنترل خوب و دقیق، پارامترهای موتور باید به صورت دقیق بدست آیند.

روش تنظیم خودکار پارامترهای موتور به شرح زیر است:

اولاً، منبع فرمان (P0.02) اینورتر را از پانل کنترل (کلید استارت و استپ روی صفحه کلید) انتخاب کنید. ثانیا، پارامترهای ورودی زیر را مطابق پارامتر واقعی پلاک موتور وارد کنید:

انتخاب موتور	پارامتر
موتور 1	P1.01: قدرت نامی موتور
	P1.02: ولتاژ نامی موتور
	P1.04: فرکانس نامی موتور
موتور 2	A2.01: قدرت نامی موتور
	A2.02: ولتاژ نامی موتور
	A2.04: فرکانس نامی موتور
موتور 3	A3.01: قدرت نامی موتور

A3.03: جریان نامی موتور	A3.02: ولتاژ نامی موتور	
A3.05: سرعت نامی موتور	A3.04: فرکانس نامی موتور	
A4.01: قدرت نامی موتور	A4.00: انتخاب نوع موتور	موتور 4
A4.03: جریان نامی موتور	A4.02: ولتاژ نامی موتور	
A4.05: سرعت نامی موتور	A4.04: فرکانس نامی موتور	

جدول 4.3.4

به عنوان مثال: تنظیم پارامترهای موتور القابی

اگرمهی توانید موتور و بار را کاملا از هم جدا کنید، لطفا پارامتر P1.37 (موتور 2 \ A2 \ A3 \ A4.37) را به عنوان 4 \ 3 \ 2 (موتور 2 \ A2 \ A3 \ A4.37) انتخاب کنید، سپس کلید RUN را روی صفحه کلید پانل فشار دهید، اینورتر استارت شده و به طور خودکار پارامترهای موتور از پارامترهای زیر محاسبه می نماید:

انتخاب موتور	پارامتر
موتور 1	P1.06: مقاومت استاتور موتور آسنکرون P1.07: مقاومت روتور موتور آسنکرون P1.08: اندوکتانس موتور آسنکرون P1.09: اندوکتانس متقابل موتور آسنکرون P1.10: جریان بدون بار موتور آسنکرون
موتور 2	A2.06: مقاومت استاتور موتور آسنکرون A2.07: مقاومت روتور موتور آسنکرون A2.08: اندوکتانس موتور آسنکرون A2.09: اندوکتانس متقابل موتور آسنکرون A2.10: جریان بدون بار موتور آسنکرون
موتور 3	A3.06: مقاومت استاتور موتور آسنکرون A3.07: مقاومت روتور موتور آسنکرون

A3.08 اندوکتانس موتور آسنکرون	
A3.09 اندوکتانس متقابل موتور آسنکرون	
A3.10 جريان بدون بار موتور آسنکرون	
A3.06 مقاومت استاتور موتور آسنکرون	موتور 4
A3.07 مقاومت روتور موتور آسنکرون	
A3.08 اندوکتانس موتور آسنکرون	
A3.09 اندوکتانس متقابل موتور آسنکرون	
A3.10 جريان بدون بار موتور آسنکرون	

جدول 5.3.4

اگر موتور و بار را نمی توان کاملاً جدا کرد، لطفاً پارامتر P1.37 (موتور ۱ | ۲ | ۳ | A2 \ A3 \ A4.37) را ۱ (تنظیم استاتیک موتور آسنکرون) انتخاب کنید، سپس کلید RUN را روی پانل صفحه کلید فشار دهید.

4.4 موتور در حال کار

مقادیر تنظیمی در کارخانه برای اینورتر

پارامتر	تنظیم کارخانه	توضیح
P0.01	0	کنترل برداری بدون سنسور
P0.02	0	کنترل فرمان اینورتر از صفحه کلید
P0.03	4	(پتانسیومتر AI3)

برای اصلاح مقادیر پارامترهای تنظیمی موتور توسط کاربر P1.00 ~ P1.05 ، پس از تنظیم خودکار پارامتر، کنترل موتور را می توان به طور مستقیم از طریق صفحه کلید انجام داد، در حالی که فرکانس را می توان از طریق پتانسیومتر صفحه کلید تنظیم نمود.

بخش پنجم - جدول پارامترها

احتیاط:

نمادها در جدول عملکرد پارامترها به شرح زیر توضیح داده می شوند:

"★": نشان می دهد که مقدار پارامتر را نمی توان در زمانی که اینورتر در وضعیت کار است اصلاح کرد.

"●": نشان می دهد که مقدار پارامتر مقدار واقعی و نمایشی است و نمی تواند تغییر کند.

"☆": نشان می دهد که مقدار پارامتر را می توان زمانی که اینورتر در وضعیت توقف است تغییر داد.

"▲": نشان می دهد که پارامتر "پارامتر پیش فرض کارخانه" است و می تواند تنها توسط سازنده تنظیم شود و کاربر از تغییر آن ممنوع شده است.

"~": نشان می دهد که مقدار پارامتر کارخانه بستگی به قدرت یا مدل دستگاه دارد، برای مشخصات لطفاً به توضیحات پارامتر مربوطه مراجعه کنید.

"محدودیت تغییر": نشان می دهد که پارامتر در طول عملیات قابل تنظیم می باشد.

هنگامی که مقدار **PP.0** مقداری غیراز صفر تنظیم شده باشد، به این معنی است که گذرواژه حفاظتی پارامترها فعال شده است و تنها زمانی که کد ورودی صحیح باشد، کاربر میتواند به منوی پارامترها وارد شود. برای لغو رمز عبور، **PP.00** باید دوباره 0 تنظیم شود.

در حالت پارامتر تعریف شده توسط کاربر، منوی پارامترها با رمز عبور محافظت نمی شود.

گروه **P** و گروه **A**، گروه پارامترهای توابع اصلی هستند، گروه **U** گروه پارامترهای مانیتور هستند.

1.5. گروه پارامترهای مانیتورینگ : **U0.00-U0.61**


گروه پارامترهای **U0** برای نظارت بر وضعیت اینورتر استفاده می شود. کاربران می توانند از طریق پانل کنترل برای راه اندازی و بررسی مقادیر اینورتر همچنین با خواندن پارامترها از طریق ارتباطات سریال بر نحوه کار اینورتر و موتور نظارت نمایند. در این گروه **U0.00** ~ **U0.31** برای تنظیم پارامترهای مانیتور در حالت کارو **P7.03** و **P7.04** در حالت توقف تعریف شده اند.

برای کد پارامترهای خاص، نام پارامتر و حداقل مقدار، لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید.

کد پارامتر	عملکرد	واحد
U0.00	فرکانس تنظیمی	Hz

فرکانس تنظیمی فعلی اینورتر

U0.01	فرکانس خروجی Hz	0.01Hz						
فرکانس خروجی اینورتر در حال کار								
U0.02	ولتاژ بابس DC (V)	0.1V						
مقدار اندازه گیری شده ولتاژ بابس DC								
U0.03	ولتاژ خروجی (V)	1V						
مقدار ولتاژ خروجی اینورتر بر حسب ولت								
U0.04	جریان خروجی اینورتر (A)	0.01A						
مقدار جریان خروجی موتور بر حسب آمپر								
U0.05	قدرت خروجی اینورتر (KW)	0.1KW						
مقدار محاسبه شده از قدرت خروجی واقعی موتور بر حسب کیلووات								
U0.06	گشتاوتر خروجی اینورتر (%)	0.1%						
گشتاوتر خروجی موتور بر حسب درصد گشتاوتر نامی موتور								
U0.07	وضعیت ترمینال ورودی DI	1						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>بیت‌های 0 - 14</th> <th>وضعیت ورودی</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>فعال</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>غیر فعال</td> </tr> </tbody> </table>			بیت‌های 0 - 14	وضعیت ورودی	0	فعال	1	غیر فعال
بیت‌های 0 - 14	وضعیت ورودی							
0	فعال							
1	غیر فعال							
وضعیت ورودی های DI، مقدار آن یک عدد شانزده رقمی است. هر بیت مربوط به حالت یک ترمینال ورودی است:								

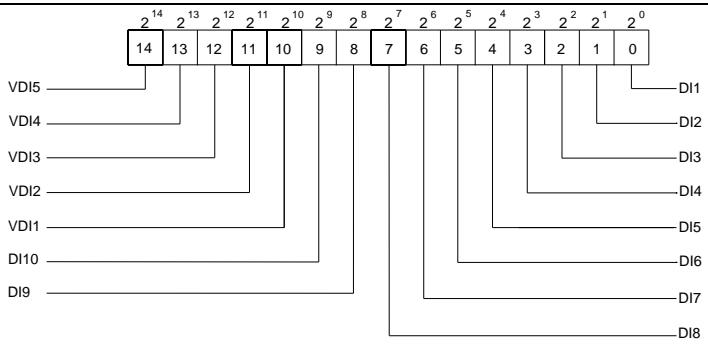


1

وضعیت خروجی دیجیتال Y

U0.08

وضعیت خروجی های I_0 ، مقدار آن یک عدد شانزده رقمی است. هر بیت مربوط به حالت یک ترمینال خروجی است:

وضعیت خروجی	بیتهاي 0 - 9
فعال	0
غیر فعال	1

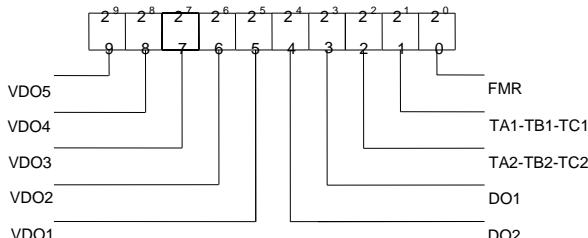

0.01V

ولتاژ ورودی (V)

U0.09

ولتاژ ورودی ترمینال A_1 ، A_1 ، توسط $AC.00 \sim AC.03$ اصلاح می شود.

0.01V

ولتاژ ورودی (V)

U0.10

ولتاژ ورودی ترمینال A_2 ، A_2 ، توسط $AC.04 \sim AC.07$ اصلاح می شود.

0.01V

ولتاژ ورودی (V)

U0.11

ولتاژ ورودی ترمینال A_3 ، A_3 ، توسط $AC.08 \sim AC.11$ اصلاح می شود.

1	مقدار کانتر(شمارنده)	U0.12
پارامترهای گروه کانتر(شمارنده) $Pb.08 \sim Pb.09$		
1	مقدار طول	U0.13
پارامترهای گروه اندازه گیری طول $Pb.05 \sim Pb.07$		
1	سرعت موتور <i>RPM</i>	U0.14
سرعت واقعی موتور بر حسب <i>RPM</i>		
0.1	مقدار درصد مرجع (%) <i>PID</i>	U0.15
مقدار درصد مرجع <i>PID</i> برای تنظیم سرعت خروجی		
0.1	مقدار درصد فیدبک (%) <i>PID</i>	U0.16
مقدار درصد فیدبک <i>PID</i> که از موتور گرفته می شود		
1	سرعت پله ای <i>PLC</i>	U0.17
نمایش سرعت پله ای <i>PLC</i>		
0.01kHz	پالس ورودی فرکانس <i>KHZ</i>	U0.18
نمایش پالس ورودی فرکانس، واحد $0.01KHz$		
0.1Hz	سرعت فیدبک	U0.19
سرعت همزمان، با دقت $0.1Hz$		
0.1Min	زمان ماندگاری دیسپلی	U0.20
زمان ماندگاری دیسپلی برای کارکرد عادی		
0.001V	ولتاژ <i>A11</i> قبل از تصحیح	U0.21
ولتاژ <i>A11</i> قبل از اصلاح، برای پارامتر گروه $AC.00 \sim AC.03$ برای اصلاح ولتاژ <i>A11</i> استفاده می شود		
0.001V	ولتاژ <i>A12</i> قبل از تصحیح	U0.22
ولتاژ <i>A12</i> قبل از اصلاح، برای پارامتر گروه $AC.04 \sim AC.07$ برای اصلاح ولتاژ <i>A12</i> استفاده می شود		


0.001V	ولتاژ $A/3$ قبل از تصحیح	U0.23
	ولتاژ $A/3$ قبل از اصلاح، برای پارامتر گروه AC گروه $AC.11 \sim AC.08$ برای اصلاح ولتاژ $A/2$ استفاده می شود	
1m/Min	سرعت خطی	U0.24
	سرعت خطی بر اساس سرعت دورانی و قطر محاسبه می شود که برای کنترل کشش ثابت و کنترل سرعت ثابت خطی استفاده می شود.	
1Min	مدت زمان روشن بودن اینورتر	U0.25
	مدت زمان روشن بودن(برق دار بودن) اینورتر بر حسب دقیقه از ابتدای روشن شدن اینورتر	
1Min	مدت زمان در حال کار اینورتر	U0.26
	مدت زمان در حال کار اینورتر بر حسب دقیقه از ابتدای زمان کار اینورتر	
1Hz	فرکانس ورودی پالس <i>Pulse</i>	U0.27
	نمایش فرکانس ورودی پالس <i>PULSE</i> ، بر حسب واحد <i>Hz</i>	
0.01%	مقدار ارتباط سریال	U0.28
	مقدار ارتباط سریال	
0.01Hz	سرعت انکوادر	U0.29
	سرعت انکوادر موتور بر حسب $0.01Hz$	
0.01Hz	نمایش فرکانس اصلی <i>X</i>	U0.30
	فرکانس تنظیم شده است منبع اصلی <i>P0.03</i>	
0.01Hz	نمایشگر فرکانس کمکی <i>Y</i>	U0.31
	فرکانس تنظیم شده منبع فرکانس کمکی <i>P0.04</i>	
1	مشاهده آدرس حافظه دلخواه	U0.32
	مشاهده آدرس حافظه دلخواه، برای راه اندازی پیشرفته	
0.0°	رزرو	U0.33

1°C	دماي موتور	U0.34
نمایش دمای موتور، نمایش دمای دستگاههای دیگر نیز می تواند از طریق اندازه گیری دماهای متفاوت انجام گیرد		
0.1%	گشتاور مرجع (%)	U0.35
تنظیم گشتاور مرجع، در حالت کنترل گشتاور، برای بررسی گشتاور مرجع مورد استفاده قرار می گیرد		
1	موقعیت متغیر چرخشی	U0.36
موقعیت روتور هنگام استفاده از فیدبک سرعت		
0.1	زاویه ضریب توان	U0.37
$\text{زاویه} = 0$. حداقل قدرت (زاویه ضریب توان) $\text{Cos} = \text{ضریب توان}$		
0.0	موقعیت ABZ	U0.38
اطلاعات ABZ، اطلاعات موقعیت فیدبک انکودر		
1V	ولتاژ مرجع خروجی VF	U0.39
ولتاژ مرجع خروجی VF هنگام که منبع تغذیه تغییر می کند		
1V	ولتاژ خروجی VF	U0.40
ولتاژ خروجی VF هنگام که منبع تغذیه تغییر می کند		
-	نمایش وضعیت ورودیهای DI	U0.41
وضعیت ورودیهای		
<p>Diagram illustrating the digital input status register (DI Input status). The register consists of 10 bits, labeled DI1 through DI10. Bits DI1 through DI7 are explicitly labeled above the register. Bits DI8, DI9, and DI10 are labeled as 'Expansion' followed by their respective bit numbers. A 'Mark line' is indicated on the right side of the register, and an 'Input status' label is positioned to the left of the first bit.</p>		

نمایش وضعیت ورودیهای DI به طور مستقیم، ارائه اطلاعات ورودیهای DI بیشتر از 0.07 U، عملکرد صفحه نمایش پیشرفته

-	نمایش وضعیت خروجیهای DO	U0.42
---	-------------------------	--------------

وضعیت خروجیهای DO

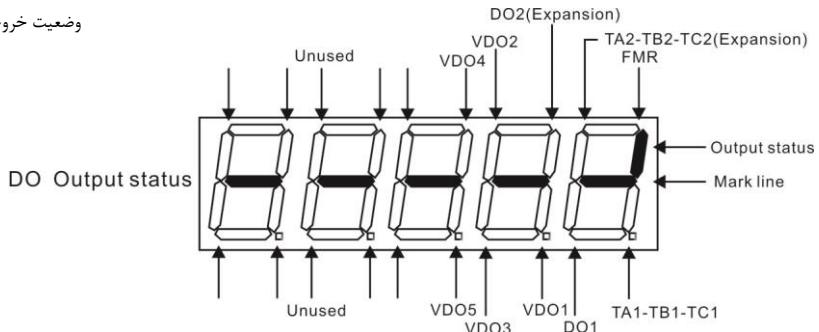

نمایش وضعیت خروجیهای DO بطور مستقیم، ارائه اطلاعات خروجیهای DO بیشتر از 0.08 U، عملکرد صفحه نمایش پیشرفته

1	نمایش وضعیت توابع DI (40-01)	U0.43
---	------------------------------	--------------

نمایش وضعیت توابع DI به طور مستقیم، (پارامترهای 40-01)

1	نمایش وضعیت توابع DI (80-41)	U0.44
---	------------------------------	--------------

نمایش وضعیت توابع DI به طور مستقیم، (پارامترهای 41 – 80)

0	اطلاعات مربوط به خطاهای	U0.45
---	-------------------------	--------------

اطلاعات مربوط به خطاهای

	رزرو	U0.46
--	------	--------------

	رزرو	U0.47
--	------	--------------

	رزرو	U0.48
--	------	--------------

0.01%	فرکانس در حال کار (%)	U0.60
-100.00%~100.00%		
1	وضعیت اینورتر	U0.61
1	کد خطای فعلی	U0.62
0.01%	ارتباط نقطه به نقطه	U0.63
1	از تعداد ایستگاه ها	U0.64
0.01%	محدودیت گشتاور	U0.65

5-2 گروه پارامترهای اصلی: P0.00-P0.28

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
●	نمایش نوع P یا G اینورتر	نوع G : بارهای گشتاور ثابت	1	-
		نوع P : بارهای گشتاور متغیر	2	

ابن پارامتر تنها برای مشاهده مدل کارخانه اینورتر می باشد و قابل تغییر نیست

1: اینورتر برای بارهای گشتاور ثابت و سنجین قابل استفاده است (مانند جرثقیل، کمپرسور، آسیاب و ...)

2: اینورتر برای بارهای گشتاور متغیر و سبک قابل استفاده است (مانند پمپ و فن)

★	2	0	مد کنترل برداری بدون سنسور (SVC) (حلقه باز)	مد کنترل موتور	P0.01
		1	مد کنترل برداری با سنسور (FVC) (حلقه بسته)		

		2	V/F	مد کنترل	
--	--	---	-----	----------	--

0. کنترل سرعت برداری بدون سنسور سرعت (حلقه باز)

این مد کنترل برداری حلقه باز است که به طور کلی برای کنترل باعملکرد بالا کاربرد دارد. یک اینورتر تنها می تواند یک موتور را کنترل کند. به عنوان مثال: ماشین ابزار، دستگاه سانتریفوژ، دستگاه چاپ فایبر، دستگاه قالب گیری تزریق بار و غیره

1. کنترل سرعت برداری با سنسور سرعت (حلقه بسته)

این مد کنترل برداری حلقه بسته می باشد که انکودر باید به انتهای موتور اضافه شود. به اینورتر باید کارت PG مطابق با همان نوع انکودر اضافه شود. این حالت کنترل برای کنترل سرعت با دقت بالا و کنترل گشتاور دقیق مناسب است. در این حالت نیز یک اینورتر تنها می تواند یک موتور را کنترل کند. به عنوان مثال: ماشین آلات کاغذ سازی با سرعت بالا، ماشین آلات بالابر و جرثقیل، آسانسور و غیره

2. مد کنترل V/F

مد کنترل V/F برای کاربردهای مناسب است که مقدار گشتاور بار بالا نیست و یا یک اینورتر می تواند چندین موتور را کنترل نمود. به عنوان مثال: انواع فن، پمپ و غیره

نکات مهم: پارامترهای موتور باید قبل از انتخاب حالت کنترل برداری شناسایی شوند. با پارامترهای دقیق موتور می توان از عملکرد دقیق تری در حالت کنترل بردار استفاده کرد. کاربران می توانند با تنظیم پارامترهای سرعت گروه $P2$ (مотор 2، مotor 3، موتور 4) به ترتیب برای گروه $A4, A3, A2$ عملکرد بهتری دریافت کنند.

FVC به طور کلی می تواند برای موتور سنکرون با هسته مغناطیسی دائمی استفاده می شود.

☆	0	0	فرمان از پانل کنترل(صفحه کلید)	انتخاب محل فرمان	P0.02
		1	فرمان از طریق ترمینالهای IO		
		2	فرمان از طریق ارتباط پورت سریال		

دستورات کنترل اینورتر عبارتند از: راه اندازی (استارت)، توقف (استپ)، چرخش راستگرد (FWD)، چرخش چپگرد (REV)، حرکت به جلو ($FJOG$)، حرکت به عقب ($RJOG$) و غیره

0. فرمان کنترل از طریق پانل کنترل (چراغ $LOCAL / REMOT$ خاموش می باشد)

فرمان با کلیدهای $STOP / RESET$ و MF, RUN در پانل کنترل انجام می شود.

1: فرمان کنترل از طریق ترمینالهای **IO** (چراغ LOCAL / REMOT روشن می باشد)

کنترل فرمان استارت و استپ با ترمینالهای ورودی چند منظوره مانند **RJOG, FJOG, REV, FWD** وغیره انجام می شود.

2: کنترل فرمان از طریقی ارتباط سریال (چراغ LOCAL / REMOT چشمک زن می باشد).

دستورات توسط کنترل میزبان از طریق ارتباط سریال داده می شود. برای پروتکل ارتباطات، لطفاً به "پارامترهای ارتباطی گروه **PD**" و توضیح تکمیلی کارت ارتباطی مربوطه مراجعه کنید.

★	0	0	نتظام دیجیتال (فرکانس از پیش تعیین شده P0.08 , را می توان با UP/DOWN تغییر داد، خاموش شدن بدون ذخیره فرکانس)	انتخاب محل فرکانس مرجع X	P0.03
	1		نتظام دیجیتال (فرکانس از پیش تعیین شده P0.08 , را می توان با UP/DOWN تغییر داد، خاموش شدن با ذخیره فرکانس)		
	2		AI1 ورودی آنالوگ		
	3		AI2 ورودی آنالوگ		
	4		ورودی آنالوگ AI3 (ولوم سرعت)		
	5		DI5 ورودی پالس		
	6		DI سرعت پله ای با		
	7		سرعت با PLC ساده داخلی		
	8		PID تنظیم		
	9		ارتباط سریال		

این پارامتر برای انتخاب کاتال ورودی فرکانس مرجع اصلی استفاده می شود. در مجموع 10 کاتال فرکانس مرجع اصلی می تواند

از اب گردد:

۰: تنظیم دیجیتال (خاموش کردن بدون ذخیره)

مقدار اولیه مقدار فرکانس برابر با $P0.08$ "فرکانس از پیش تعیین شده" است. کاربر می تواند مقدار فرکانس اینورتر را از طریق صفحه کلید ۸ و کلید ۷ (یا ترمینال ورودی چند منظوره $DOWN, UP$) تغییر دهد.

پس از خاموش شدن اینورتر، مقدار فرکانس نهایی تنظیم شده در $P0.08$ به "فرکانس از پیش تعیین شده" باز خواهد گشت.

۱: تنظیم دیجیتال (خاموش کردن با ذخیره فرکانس)

مقدار اولیه فرکانس برابر با $P0.08$ "فرکانس از پیش تعیین شده" است. کاربر می تواند مقدار فرکانس اینورتر را از طریق کلید ۸ و کلید ۷ (یا ترمینال ورودی چند منظوره $DOWN, UP$) تغییر دهد.

پس از خاموش شدن اینورتر، مقدار نهایی فرکانس تنظیم شده در زمان خاموش کردن در پارامتر $P0.08$ ذخیره می شود.

آنچه لازم است یادآوری شود، مقدار حافظه فرکانس تنظیم دیجیتال "است. با انتخاب مقدار $P0.23$ مشخص می شود که آیا باید حافظه پاک شود و یا ذخیره گردد.

A1.2**A1.3****A1.4 (پتانسیومتر)**

فرکانس توسط ترمینال ورودی آنالوگ تعیین می شود. اینورتر دارای دو ورودی آنالوگ استاندارد $A11$ و $A12$ می باشد و با کارت اضافه می توان ورودی آنالوگ سوم $A13$ را نیز انتخاب نمود.

$A12, A11$ را می توان به عنوان ورودی ولتاژ $0 - 10V$ و همچنین ورودی جریان $0mA \sim 20mA$ توسط جامیز $J3, J4$ بر روی برد کنترل انتخاب کرد.

مقدار ولتاژ ورودی $A12, A11$ دارای ارتباط متناظر با فرکانس مرجع است، کاربران می توانند آنها را به صورت ترکیبی انتخاب کنند. اینورتر یک گروه منحنی های مربوطه را ارائه می دهد که ۳ عدد از آنها رابطه خطی هستند (۲ نقطه ای)، ۲ عدد از آنها منحنی ۴ نقطه ای هستند. کاربر می تواند از طریق پارامترهای گروه $P4$ یا کد های $A6$ تنظیم کند.

کد پارامتر $P4.33$ برای تنظیم ورودی آنالوگ $A11 \sim A12$ استفاده می شود. یک منحنی را از میان ۵ منحنی مختلف می توانید انتخاب کنید. برای تنظیمات خاص لطفاً به گروه های $A6, P4$ مراجعه کنید.

۵: تنظیم پالس (D15)

تنظیم پالس از طریق تنظیم ترمینال $D15$ انجام می شود. استاندارد سیگنال: محدوده ولتاژ $30V - 9$. محدوده فرکانس

$0 - 100kHz$ تنظیم پالس را می توان تنها از طریق ترمینال ورودی چند منظوره $D15$ انجام داد.

ارتباط بین فرکانس پالس ورودی $D1/5$ و تنظیمات مربوطه از طریق $P4.28 \sim P4.31$ تنظیم می شود. این رابطه خطی (منحنی دو نقطه‌ای) است. ورودی پالس 100.0% به درصد $P0.10$ اشاره دارد.

6: فرمان MS

حالت فرمان MS از طریق ترکیبی از حالت‌ای مختلف ترمینالهای ورودی دیجیتال DI تنظیم می شود. 4 ترمینال فرمان MS می توانند 16 وضعیت مختلف داشته باشند. کدهای پارامترهای گروه PC مربوط به 16 "فرمان MS " است. "فرمان MS " درصدی نسبت به $P0.10$ (حداکثر فرکانس) است.

هنگامی که ترمینال ورودی دیجیتال به عنوان ترمینال فرمان MS استفاده می شود، کاربر باید از طریق گروه $P4$ تنظیمات لازم را انجام دهد. برای مشخصات لطفاً به گروه $P4$ مراجعه کنید.

7: ساده PLC

هنگامی که منبع فرکانس روی 7 تنظیم شود، فرکانس خروجی می تواند 16 سرعت پله‌ای مختلف را داشته باشد. کاربر می تواند مدت زمان توقف در هر سرعت و زمان شتاب را نیز تعیین کند. برای مشخصات لطفاً به گروه PC مراجعه کنید.

8: PID

فرکانس خروجی اینورتر حاصل فرآیند کنترل PID است. به طور کلی برای فرآیند کنترل PID از یک سیستم حلقه بسته استفاده می شود.

هنگامی که PID انتخاب می شود، کاربر باید پارامترهای مربوطه را از گروه PA "عملکرد PID " تنظیم کند.

9: تنظیم فرکانس با ارتباط سریال

فرکانس مرجع از طریق ارتباط سریال تنظیم می گردد.

★		0	تنظیم دیجیتال (فرکانس از پیش تعیین شده $P0.08$ ، را $UP/DOWN$ می توان با تعییر داد، خاموش شدن بدون ذخیره فرکانس)	انتخاب محل فرکانس کمکی ۷	P0.04
		1	تنظیم دیجیتال (فرکانس از پیش تعیین شده $P0.08$ ، را $UP/DOWN$ می توان با		

		تغییر داد، خاموش شدن با ذخیره فرکانس)	
2		ورودی آنالوگ <i>AI1</i>	
3		ورودی آنالوگ <i>AI2</i>	
4		ورودی آنالوگ <i>AI3</i> (ولوم سرعت)	
5		ورودی پالس <i>DI5</i>	
6		سرعت پله ای با <i>DI</i>	
7		سرعت با <i>PLC</i> ساده داخلی	
8		تنظیم <i>PID</i>	
9		ارتباط سریال	

هنگامی که منبع فرکانس کمکی به عنوان کاتال مرجع فرکانس مستقل (به عنوان مثال سوئیچینگ منبع فرکانس از X به Y) استفاده می شود، به همان صورت که در پارامتر *P0.03* توضیح داده شده است بکار می رود.

هنگامی که منبع فرکانس کمکی به عنوان مرجع همپوشانی استفاده می شود (یعنی تغییر منبع فرکانس از X به $X+Y$ یا $X-Y$ ، نکات ویژه ای به شرح زیر باید در نظر گرفته شوند:

1. هنگامی که منبع فرکانس کمکی Y بر روی مرجع دیجیتال است، فرکانس از پیش تعیین شده (*P0.08*) بی معنی است و باید فرکانس مرجع اصلی را از طریق کلیدهای "A" و "V" (با *UP* و *DOWN* ترمینالهای ورودی) تنظیم نمود.

2. هنگامی که منبع فرکانس کمکی، مرجع ورودی آنالوگ (*AI3, AI2, AI1*) یا مرجع ورودی پالس باشد، 100٪ از تنظیم فرکانس ورودی مربوط به محدوده منبع فرکانس کمکی است و می تواند از طریق *P0.05* و *P0.06* تنظیم شود.

3. هنگامی که منبع فرکانس مرجع ورودی پالس است، مشابه مقدار آنالوگ خواهد بود.

نکته مهم: میان منبع فرکانس کمکی Y انتخاب شده و مقدار تنظیم شده برای منبع فرکانس X تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر *P0.04* نمی توانند از همان کاتال مرجع فرکانس یکسان استفاده کنند.

☆	0	0	نسبت به حداکثر فرکانس	انتخاب محدوده منبع فرکانس کمکی Y	<i>P0.05</i>
		1	نسبت به منبع فرکانس X		

☆	0	0%~150%	محدوده منبع فرکانس کمکی γ	P0.06
این پارامتر زمانی که انتخاب منبع فرکانس برابر با مرجع فرکانس همپوشانی است $P0.07$ برابر با 1، 3، 4 تنظیم شده است، برای تعیین دامنه تنظیم منبع فرکانس کمکی استفاده می شود. $P0.05$ برای تعیین تناسب پارامترها، در این محدوده استفاده می شود. اگر متناسب با فرکانس اصلی باشد، این محدوده با فرکانس اصلی X متفاوت خواهد بود.				
☆	00	انتخاب منبع فرکانس	1Bit	انتخاب منبع فرکانس مرجع
	0	منبع فرکانس اصلی X		
	1	نتیجه عملیات اصلی یا کمکی $10Bit$ (تعریف عملیات)		
	2	تعویض بین X و γ		
	3	تعویض بین X و گزینه 1		
	4	تعویض بین γ و گزینه 1		
		رابطه بین منبع فرکانس اصلی / کمکی $10Bit$		
	0	فرکانس اصلی X + فرکانس γ کمکی		
	1	فرکانس اصلی X - فرکانس کمکی γ		
	2	بیشترین مقدار(منبع فرکانس اصلی X ، منبع فرکانس کمکی γ)		
	3	کمترین مقدار(منبع فرکانس اصلی X ، منبع فرکانس کمکی γ)		
این پارامتر برای انتخاب کانال تنظیم فرکانس مرجع از طریق ترکیب فرکانس اصلی X و فرکانس کمکی γ استفاده می شود.				
		0. منبع فرکانس اصلی X : انتخاب منبع فرکانس bit1		

منبع فرکانس اصلی X بعنوان فرکانس مرجع است.

1: نتیجه عملیات اصلی / کمکی، فرکانس مرجع است، برای جزئیات رابطه عملیاتی به "Bit 10" مراجعه کنید.

2: سوئیچ بین منبع فرکانس اصلی X و منبع فرکانس کمکی Y

هنگامی که ترمینال 18 (تعویض فرکانس) غیرفعال است، فرکانس اصلی X فرکانس مرجع می باشد. درغیر اینصورت، فرکانس کمکی Y فرکانس مرجع است.

3: تعویض بین فرکانس اصلی X و نتیجه عملیات اصلی / کمکی

هنگامی که ترمینال 18 (تعویض فرکانس) غیرفعال است، فرکانس اصلی X فرکانس مرجع است. درغیر اینصورت ، فرکانس کمکی Y فرکانس مرجع است.

4. سوئیچ بین فرکانس کمکی Y و نتیجه عملیات اصلی / کمکی

هنگامی که ترمینال 18 (تعویض فرکانس) غیرفعال است، فرکانس کمکی Y فرکانس مرجع است. درغیر اینصورت ، فرکانس اصلی X فرکانس مرجع است.

: رابطه بین منبع فرکانس اصلی / کمکی bit10

0: منبع فرکانس اصلی X + منبع فرکانس کمکی Y

نتیجه عملیات فرکانس اصلی + فرکانس کمکی، بعنوان فرکانس مرجع می باشد.

1: منبع فرکانس اصلی X - منبع فرکانس کمکی Y

نتیجه عملیات فرکانس اصلی - فرکانس کمکی، بعنوان فرکانس مرجع می باشد.

2 بیشترین مقدار (منبع فرکانس اصلی X ، منبع فرکانس کمکی Y)

هر کدام از فرکانس‌های اصلی X و یا کمکی Y بزرگ‌تر بود به عنوان فرکانس مرجع انتخاب می شود.

3: کمترین مقدار (منبع فرکانس اصلی X ، منبع فرکانس کمکی Y)

هر کدام از فرکانس‌های اصلی X و یا کمکی Y کوچک‌تر بود به عنوان فرکانس مرجع انتخاب می شود.

علاوه بر این، هنگامی که منبع فرکانس عملیات اصلی و کمکی است، کاربران می توانند فرکانس آفست را از طریق $P0.21$ تنظیم کنند. با جمع کردن فرکانس آفست در نتیجه عملیات اصلی و کمکی، می توان انعطاف پذیری سیستم با انواع نیازها را بدست آورد.

★	50.00Hz	0.00Hz تا فرکانس حداکثر (فقط زمانی معتبر است که منبع فرکانس روی "تنظیم دیجیتال" تنظیم شده باشد)	فرکانس از پیش تنظیم شده	P0.08		
هنگامی که منبع فرکانس را روی "تنظیم دیجیتال" یا "ترمینال UP/DOWN" تنظیم می کنید، مقدار پارامتر فوق مقدار اولیه فرکانس اینورتر است.						
★	0	0	موتور راستگرد	جهت چرخش موتور		
		1	موتور چپگرد			
اصلاح این پارامتر می تواند جهت چرخش موتور را بدون تغییر پارامترهای دیگر تغییر دهد، که همانند تغییر جهت چرخش موتور از طریق جابجایی دو کابل موتور (U, V و W) است.						
هنگام نیاز به تغییر جهت چرخش موتور، کاربران می توانند این پارامتر را بدون تغییر در کابل کشی موتور، تغییر دهند.						
احتیاط: هنگامی که پارامترها به مقدار پیش فرض کارخانه بازگردانده می شوند، این پارامتر به 0 بازگردانده می شود، که باید دقت شود اگر مقدار این پارامتر قبل از تنظیم شده است، ممکن است بر اثر چرخش بر عکس موتور انفاقی رخ دهد.						
★	50.00Hz	50.00Hz~500.00Hz	فرکانس ماکریم	P0.10		
هنگامی که ورودی آنالوگ، ورودی پالس (DI5)، فرمان MS وغیره به عنوان منبع فرکانس استفاده می شود، مقدار 100 درصد موارد فوق از طریق پارامتر P0.10 تنظیم می شود.						
حداکثر فرکانس اینورتر می تواند به 3200 Hz برسد. کاربران می توانند ارقام اعشار فرمان فرکانس را از طریق P0.22 برای تعادل دقت فرکانس و دامنه ورودی فرکانس تنظیم کنند.						
هنگامی که P0.22 به 1 تنظیم می شود، نسبت دقت فرکانسی 0.1Hz است، محدوده تنظیم P0.10 بین ~ 50.0Hz و 3200.0Hz است؛ هنگامی که P0.22 به 2 تنظیم می شود، نسبت دقت فرکانسی 0.01Hz است، که محدوده تنظیم P0.10 بین 50.00Hz ~ 320.00Hz می باشد.						
★	0	0	P0.12 تنظیم	انتخاب حد بالای فرکانس منبع		
		1	AI1			
		2	AI2			
		3	AI3 (پتانسیومتر)			
		4	تنظیم پالس			

		5	تنظیم ارتساط سریال	
			این پارامتر محدودیت منبع فرکانس را تعریف می کند. حد بالای فرکانس از طریق تنظیم دیجیتال (P0.12) یا کانال ورودی آنالوگ تعیین می شود. هنگامی که حد بالا از طریق ورودی آنالوگ تنظیم می شود، 100٪ ورودی آنالوگ مربوط به P0.12 می شود.	
			به عنوان مثال: وقتی که در یک سیستم قرقه جمع کن اینورتر در حالت کنترل گشتاور است، برای جلوگیری از پاره شدن سیم، کاربران می توانند فرکانس حد بالا را از طریق مقدار آنالوگ تنظیم کنند. هنگامی که فرکانس در حال کار به مقدار بالاتر از حد مجاز می رسد، اینورتر خروجی را در فرکانس حد بالا نگه می دارد تا مانع از آسیب به محصول گردد.	
☆	50.00Hz	حد پایین فرکانس (P0.14) تا فرکانس حداکثر (P0.10)	حد بالای فرکانس	P0.12
☆	0.00Hz	P0.10 تا فرکانس حداکثر 0.00Hz	آcest حد بالای فرکانس	P0.13
		هنگامی که حد بالایی از طریق مقدار آنالوگ یا پالس ورودی تنظیم می شود، P0.13 به عنوان مقدار آcest آنالوگ استفاده می شود. مقدار اضافی فرکانس آcest و مقدار تنظیم آنالوگ از حد بالای فرکانس به عنوان مقدار نهایی حد بالای فرکانس استفاده می شود.		
☆	0.00Hz	0.00Hz تا حد بالای فرکانس P0.12	حد پایین فرکانس	P0.14
		هنگامی که فرکانس در حال کار اینورتر پایین تر از حد پایین فرکانس است، می تواند انتخاب شود که اینورتر در فرکانس حد پایین P0.14 کار کند یا متوقف شود. برای جزئیات بیشتر به پارامتر 14 P8. مراجعه کنید.		
☆	-	0.8kHz~8.0kHz	فرکانس کریر یا سوئیچینگ	P0.15
		این پارامتر برای تنظیم فرکانس حامل اینورتر استفاده می شود. با تنظیم فرکانس حامل، نویز موتور می تواند کاهش یابد، از روزانس سیستم مکانیکی می توان جلوگیری کرد، به طوری که جریان نشستی به زمین و جریان تداخل اینورتر کاهش یابد.		
		هنگامی که مقدار فرکانس حامل کم است، هارمونیکهای بالای جریان خروجی افزایش خواهد یافت، تلفات حرارتی موتور افزایش خواهد یافت، و همچنین دمای موتور افزایش خواهد یافت.		
		هنگامی که فرکانس موج حامل بالا است، تلفات حرارتی موتور کاهش می یابد و نیز دمای موتور کاهش می یابد، اما تلفات حرارتی اینورتر و دمای اینورتر افزایش می یابد و در نتیجه تداخلات اینورتر افزایش می یابد.	تنظیم فرکانس حامل بر موارد زیر تاثیر می گذارد:	

پایین -----> بالا	فرکانس حامل (کریر)
زیاد -----> کم	نویز موتور
بد -----> خوب	شكل موج جریان خروجی
بالا -----> پایین	افزایش دمای موتور
پایین -----> بالا	افزایش دمای اینورتر
کم -----> زیاد	جریان نشتی
کم -----> زیاد	تدالخلات تشعشعی

اینورتر با توانهای مختلف با فرکانس های کریر مختلف توسط کارخانه تنظیم می شود. اگر چه کاربر می تواند آن را تغییر دهد ولی باید توجه شود: اگر فرکانس حامل بالاتر از مقدار تنظیم شده در کارخانه تنظیم شود، به افزایش درجه حرارت اینورتر منجر خواهد شد. که در اینصورت احتمال خطای اضافه دما در اینورتر وجود دارد.

☆	0	0	خیر	تنظیم فرکانس حامل با درجه حرارت	P0.16
		1	بله		


تنظیم فرکانس حامل با درجه حرارت به تشخیص دمای اینورتر اشاره دارد. هنگامی که درجه حرارت بالا است، فرکانس حامل به طور خودکار کاهش می یابد تا درجه حرارت اینورتر را کاهش دهد. بر عکس، هنگامی که درجه حرارت پایین است، فرکانس حامل به تدریج به مقدار تنظیم شده بازگردانده می شود. این عملکرد می تواند به کاهش احتمال خطای حرارت بیش از حد اینورتر کمک کند.

☆	-	0.00s~65000s	شتاپ افزاینده 1	P0.17
☆	-	0.00s~65000s	شتاپ کاهنده 1	P0.18

زمان شتاب افزاینده به معنی زمان $t1$ مورد نیاز برای اینورتر برای رسیدن سرعت از 0Hz به فرکانس مرجع (P0.25) است.

زمان شتاب کاهنده به معنی زمان $t2$ مورد نیاز برای اینورتر برای کاهش از فرکانس مرجع (P0.25) تا 0Hz است.

شرح زمان شتاب افزاینده و کاهنده در شکل 1 نشان داده شده است:

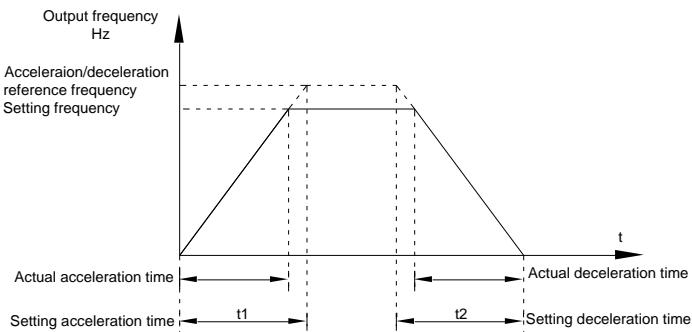

اینورتر به طور کامل 4 گروه از زمان شتاب افزاینده / کاهنده برای انتخاب را ارائه می دهد، شما می توانید از طریق ترمینال ورودی دیجیتال DI، 4 گروه از آنها را که به صورت زیر نمایش داده می شود، انتخاب نمایید:

گروه 1: P0.18, P0.17

گروه 2: P8.04, P8.03

گروه 3: P8.06, P8.05

گروه 4: P8.08, P8.07

★	1	0	1 ثانیه	واحد شتاب ACC/DCC	P0.19
	1		0.1 ثانیه		
	2		0.01 ثانیه		

اینورتر 3 نوع واحد زمان شتاب ارائه می دهد که برای پاسخگویی به تمام نیازها استفاده می شود. به طور خاص برای 1 ثانیه، 0.1 ثانیه و 0.01 ثانیه.

احتیاط: اعشار و همچنین زمان شتاب مربوط به 4 گروه پارامترها ممکن است هنگام اصلاح این پارامتر تغییر کنند، که باید در فرآیند کاربرد مورد توجه ویژه قرار گیرد.

☆	0.00Hz	P0.10 0.00Hz تا فرکانس حداقل	فرکانس آفست منبع فرکانس کمکی	P0.21

این فقط زمانی معتبر است که عملیات اصلی / کمکی انتخاب می شود.

هنگامی که منبع فرکанс عملیات اصلی / کمکی است (P0.21) به عنوان فرکانس آفست، می توان تنظیم فرکانس را با فرکانس آفست در عملیات اصلی و کمکی به عنوان مقدار نهایی تنظیم فرکانس ، انعطاف پذیرتر نمود.

★	2	0.01Hz	دقت فرمان فرکانس	P0.22
---	---	--------	------------------	--------------

این پارامتر برای تعیین دقت تمام مقادیری که مربوط به فرکانس است استفاده می شود.

احیاط: مقدار پارامتر (مربوط به فرکانس)، رقم دهدھی و مقدار فرکانس مربوطه از طریق اصلاح P0.22 تغییر خواهد کرد.

☆	0	0	با حافظه	انتخاب حافظه فرکانس تنظیم دیجیتال در حالت توقف	P0.23
		1	بدون حافظه		

این پارامتر تنها زمانی معتبر است که منبع فرکانس "تنظیم دیجیتال" باشد.

0: بدون حافظه

پس از قطع برق یا توقف اینورتر، مقدار فرکانس را به مقدار "فرکانس از پیش تعیین شده" (P0.08) تنظیم می کند. و در واقع اصلاح فرکانس که از طریق کلیدهای "A" ، "V" یا ترمینال DOWN, UP انجام شده بود پاک می شود و ذخیره نمی گردد.

1: با حافظه

فرکانس نهایی "تنظیم دیجیتال" که در آخرین لحظه توقف بوده است، نگهداری می شود. کلیدهای "A" ، "V" یا ترمینال UP برای اصلاح فرکانس استفاده می شوند و در لحظه قطع برق یا توقف موتور، فرکانس نهایی ذخیره می گردد.

★	0	0	موتور 1	انتخاب موتور	P0.24
		1	موتور 2		

این اینورتر از کاربردهایی که همزمان می توانند تا 4 موتور را بصورت اشتراک زمانی استفاده می کنند، پشتیبانی می نمایند. 4 موتور مختلف می توانند تنظیم پارامترهای موتور، تنظیم پارامتر مستقل، حالت کنترل، پارامترهای مرتبط با کاربرد و عملیات را به ترتیب انتخاب نمایند.

گروه پارامترهای مربوط به موتور 1 گروه P1 و گروه 2 هستند. برای موتور 3، موتور 4 گروه پارامترهای مربوطه به ترتیب A3، A2 و A4 است.

کاربران موتور فعل را از طریق پارامتر P0.24 و یا ترمینال ورودی دیجیتال DI انتخاب می کنند. هنگام انتخاب با پارامتر یا با انتخاب ترمینال DI، انتخاب ترمینال DI اولویت دارد.

★	0	0	P0.10	فرکانس حداکثر	P0.25
---	---	---	-------	---------------	--------------

		1	فرکانس تنظیمی	فرکانس مرجع شتاب افزاینده و کاهنده	
		2	100Hz		

زمان شتاب به معنی زمان مورد نیاز برای اینورتر برای رسیدن از 0Hz تا فرکانس P0.25 می باشد.

هنگامی که P0.25 برابر 1 انتخاب می شود، زمان شتاب ACC/DEC با فرکانس تنظیمی مرتبط می شود. اگر فرکانس تنظیمی تغییر کند، شتاب موتور نیز تغییر خواهد کرد، در کاربردها باید به این نکته توجه گردد.

★	0	0	فرکانس در حال کار	UP / DOWN	فرکانس P0.26
		1	فرکانس تنظیمی		

این پارامتر تنها زمانی معتبر است که منبع فرکانس "تنظیم دیجیتال" باشد.

برای انتخاب (از طریق کلیدهای 8 و 7 یا ترمینال UP / DOWN) روش اصلاح فرکانس تنظیمی، برای مثال، افراش یا کاهش فرکانس مرجع بر اساس فرکانس در حال کار یا فرکانس تنظیم شده، انجام می شود.

تفاوت بین این دو تنظیم در فرآیند شتاب افزاینده و کاهنده اینورتر ظاهر می شود.

☆			دستورالعمل پانل کنترل برای پیکربندی فرکانس منبع	1bit	اتصال منبع فرمان و منبع فرکانس	P0.27
		0	بدون اتصال			
		1	منبع فرکانس "تنظیم دیجیتال"			
		2		AI1		
		3		AI2		
		4	(پتانسیومتر)	AI3		
		5	(D15)	تنظیم پالس (ورودی)		
		6		سرعت پله ای MS		
		7		ساده PLC		
		8		PID تنظیم		
		9		ارتباط سریال		

		دستورالعمل ترمیتالهای کنترل برای پیکربندی فرکانس منبع	10b it	
0		بدون اتصال		
1		منبع فرکانس "تنظیم دیجیتال"		
2		AI1		
3		AI2		
4		AI3 (پتانسیومتر)		
5		تنظیم پالس (ورودی DI5)		
6		سرعت پله ای MS		
7		ساده PLC		
8		PID تنظیم		
9		ارتباط سریال		
		دستورالعمل ارتباط سریال برای پیکربندی فرکانس منبع	100 bit	
0		بدون اتصال		
1		منبع فرکانس "تنظیم دیجیتال"		
2		AI1		
3		AI2		
4		AI3 (پتانسیومتر)		
5		تنظیم پالس (ورودی DI5)		
6		سرعت پله ای MS		
7		ساده PLC		

		8	PID تنظیم	
		9	ارتباط سریال	

این پارامتر ترکیبی بین 3 کانال فرمان در حال کار و 9 کانال تنظیم فرکانس را تعریف می کند که روشنی آسان برای دستیابی به سویچ همزمان است.

کانال های تنظیم فرکانس فوق تعریف مشابهی با **P0.03** "انتخاب منبع فرکانس اصلی X" هستند، لطفا برای جزئیات بیشتر به **P0.03** مراجعه کنید. کانال های مختلف فرمان می توانند کانال تنظیم فرکانس مشابه داشته باشند. هنگامی پارامتر فوق یعنی اتصال منبع فرمان و منبع فرکانس فعال است، منبع فرکانسی **P0.07 ~ P0.03** غیر فعال خواهد بود.

★		0	کارت ارتباط مدباس Modbus	کارت توسعه ارتباط سریال	P0.28
		1	کارت ارتباط پرووفی بس Profibus		

این اینورتر دارای 3 نوع ارتباط سریال است. هر 3 نیاز به کارت ارتباطی اضافی دارند و نمیتوانند هم زمان استفاده شوند.

برای تنظیم نوع کارت ارتباطی استفاده می شود. هنگامی که کاربر کارت ارتباطی را جایگزین می کند، **P0.28** باید به درستی تنظیم شود.

5-3 پارامترهای موتور 1 : **P1.00 – P1.37**

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	محدودیت تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت
★	انتخاب نوع موتور	موتور القابی(آسنکرون) عمومی	موتور القابی(آسنکرون) عمومی	0	0
★	نوان نامی موتور	0.1kW~1000.0kW			P1.00
★	ولتاژ نامی موتور	1V~2000V			P1.01
★	جریان نامی موتور	0.01A~655.35A	(55Kw) (55Kw)		P1.02
★	فرکانس نامی موتور	0.1A~6553.5A	(0.01A~655.35A)		P1.03
★	فرکانس ماقریم	0.01Hz~			P1.04

★		1rpm~65535 rpm	سرعت نامی موتور	P1.05
پارامترهای فوق پارامترهای نامی پلاک موتور هستند. فرقی نمی کند مد کنترل موتور، کنترل VF یا کنترل برداری باشد، کاربران باید با دقت پارامتر مربوطه را با توجه به پلاک موتور تنظیم کنند.				
برای عملکرد بهتر در حالت VF یا کنترل برداری، کاربران باید پارامتر موتور را وارد کنند. دقت در تنظیمات پارامترهای نامی موتور نتایج دقیقتری در کنترل سرعت و گشتاور موتور ایجاد می نماید و پارامترهای حفاظتی اینورتر عملکرد بهتری خواهند داشت.				
★		0.001Ω~65.535Ω (اینورتر کمتر یا 55Kw) (55Kw) 0.0001Ω~6.5535Ω (اینورتر بیشتر از 55Kw)	مقاومت استاتور موتور آسنکرون	P1.06
★		0.001Ω~65.535Ω (اینورتر کمتر یا 55Kw) (55Kw) 0.0001Ω~6.5535Ω (اینورتر بیشتر از 55Kw)	مقاومت روتور موتور آسنکرون	P1.07
★		0.1mH~655.35mH (اینورتر کمتر یا 55Kw) (55Kw) 0.01mH~65.535mH (اینورتر بیشتر از 55Kw)	اندوکتانس نشتی موتور آسنکرون	P1.08
★		0.1mH~6553.5mH (اینورتر کمتر یا 55Kw) (55Kw) 0.01mH~655.35mH (اینورتر بیشتر از 55Kw)	اندوکتانس متقابل موتور آسنکرون	P1.09
★		0.01A~P1.03 (اینورتر کمتر یا 55Kw) (55Kw) 0.1A~P1.03 (اینورتر بیشتر از 55Kw)	جریان بی باری موتور آسنکرون	P1.10
<i>P1.06 ~ P1.10</i> پارامترهای موتور آسنکرون می باشند. به طور معمول، پلاک موتور چنین پارامترهایی را ندارد، کاربران می توانند با انجام اتوتیونینگ توسط اینورتر بصورت خودکار پارامترهای فوق را برای موتور شناسایی کنند. در میان آنها، 3 پارامتر (P1.06 ~ P1.08) می توانند از طریق اتوتیونینگ استاتیک(بدون چرخش موتور) بدست آیند، در حالیکه تمام 5 پارامتر و همچنین فاز انکودر، حلقه جریان PI و غیره می توانند از طریق اتوتیونینگ دینامیک(با چرخش موتور) بدست آیند. هنگام تغییر توان موتور (P1.01) یا ولتاژ موتور (P1.02)، اینورتر به طور خودکار مقدار پارامترهای P1.06 ~ P1.10 را تغییر داده و آنها را به یک استاندارد معمول از پارامترهای موتور بصورت Y درمی آورد.				
اگر موتور آسنکرون قادر به اتوتیونینگ نباشد، کاربران می توانند برای پارامترهای فوق از مقدار پیشنهادی کارخانه استفاده نمایند.				
★	250 0	1~65535	تعداد پالس انکودر	P1.27

این پارامتر برای تنظیم تعداد پالس انکودر افزاینده ABZ یا UVW در هر دور استفاده می شود.

در حالت کنترل برداری با سنسور سرعت و بصورت حلقه بسته، **P1.27** باید دقیقا تنظیم شود. در غیر اینصورت موتور به طور نرمال کار نخواهد کرد.

★	0	0	انکودر افزایشی ABZ	نوع انکودر	P1.28
		1	رزرو		
		2	انکودر روتاری ترانسفورماتور		
		3	رزرو		
		4	رزرو		

این اینورتر از انواع مختلف انکودر پشتیبانی می کند. انکودرهای مختلف باید با کارت **PG** سازگار مجهز شوند. برای مشخصات لطفاً به پیوست 4 مراجعه کنید. تمام 5 انکودر مناسب برای موتور سنکرون هستند، در حالی که تنها انکودر افزایشی ABZ ترانسفورماتور چرخشی برای موتور آسنکرون مناسب هستند.

پس از نصب کارت **PG**، اطمینان حاصل کنید که **P1.28** با توجه به شرایط واقعی تنظیم شده است.

★	0	0	راستگرد	جهت انکودر افزایشی ABZ	P1.30
		1	چپگرد		

این پارامتر فقط برای انکودر افزایشی ABZ معتبر است ($P1.28 = 0$). برای تنظیم توالی فاز سیگنال انکودر استفاده می شود.

این پارامتر برای موتور آسنکرون و موتور سنکرون معتبر است. کاربران می توانند از طریق اوتیونینگ کامل موتور آسنکرون با اوتیونینگ بی باری موتور سنکرون، فاز AB انکودر ABZ را مشخص کنند.

★	1	1~65535	جفت قطب انکودر روتاری ترانسفورماتور	P1.34
---	---	---------	--	--------------

انکودر روتاری ترانسفورماتور با جفت های قطبی مجهز شده است. هنگام استفاده از این نوع انکودر، پارامترهای صحیح باید تنظیم شود.

★	0.0s	0.0s بدون واکنش خطا 0.1s~10.0s	زمان خطای قطع انکودر PG	P1.36
---	------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------

این پارامتر برای تعیین زمان خطای قطع اتصال انکودر استفاده می شود. هنگامی که مقدار **0.0** می باشد، خطای قطع اتصال انکودر فعال نخواهد بود.

اگر اینورتر قطعی انکودر را تشخیص دهد و مقدار پارامتر **P1.36** بیش از **0.0** باشد خطای انکودر فعال خواهد شد و پس از این زمان خطای قطعی انکودر شماره **E.PG1 = 20** می باشد.

★	0	0	غیر فعال	انتخاب اتوتیونینگ P1.37
	1	1	اتوتیونینگ درجا موتور آسنکرون	
	2	2	اتوتیونینگ کامل موتور آسنکرون	
	3	2	اتوتیونینگ درجا موتور آسنکرون	

احتیاط: قبل از تنظیم باید مقادیر نامی پلاک موتور را تنظیم کنید

0: غیر فعال

1: تنظیم استاتیک موتور آسنکرون

این حالت برای مواردی استفاده می شود که موتور آسنکرون به راحتی از بار جدا نمی شود، که ممکن است منجر به تنظیم نادرست در حالت اتوتیونینگ کامل شود. پارامترهای نوع موتور و پارامترهای پلاک موتور **P1.00 ~ P1.05** باید قبل از اتوتیونینگ استاتیک تنظیم شوند. کاربر می تواند مقادیر **P1.08 ~ P1.06** را از طریق اتوتیونینگ بدست آورد.

شرح عملیات: مقدار پارامتر **P1.37** را **1** تنظیم کنید و سپس دکمه **RUN** را فشار دهید، اینورتر اتوتیونینگ استاتیک موتور را انجام خواهد داد.

2: اتوتیونینگ کامل موتور آسنکرون

اتوتیونینگ کامل موتور آسنکرون می تواند عملکرد کنترل دینامیک اینورتر را تصمیم کند. موتور و بار باید قطع شود تا بتوان این اتوتیونینگ را انجام داد.

در فرآیند اتوتیونینگ کامل موتور، ابتدا اتوتیونینگ کامل موتور آسنکرون انجام می شود. سپس سرعت موتور به **80** درصد از سرعت نامی موتور بر اساس مقدار شتاب **P0.17** می رسد. پس از ثابت نگه داشتن سرعت برای یک دوره زمانی، سرعت موتور با توجه به مقدار شتاب **P0.18** کاهش می یابد و موتور متوقف می شود.

قبل اتوتیونینگ کامل موتور آسنکرون، کاربران باید پارامترهای نوع موتور و پارامترهای نامی پلاک موتور **P1.00 ~ P1.05** و **P1.27** را تنظیم کنند.

با این اوتوبونینگ اینورتر می تواند ۵ پارامتر موتور $P1.10 \sim P1.30$ ، مقدار جریان AB ، همچنین توالی فاز $P2.13 \sim P2.16$ را تنظیم نماید.

شرح عملیات: مقدار پارامتر $P1.37$ را ۲ تنظیم کنید و سپس دکمه RUN را فشار دهید، اینورتر اوتوبونینگ کامل موتور را انجام خواهد داد.

3: تنظیم استاتیک موتور آسنکرون ۲


این اوتوبونینگ برای موتور بدون انکودر استفاده می شود.

4-5 گروه پارامترهای کنترل برداری

پارامترهای گروه $P2$ تنها برای مد کنترل برداری کاربرد دارند و در حالت کنترل V/F اثر ندارند.

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
P2.00	بهره تناسی $P1$ کنترل سرعت	1~100	30	☆
P2.01	زمان ادغام $I1$ کنترل سرعت	0.01s~10.00s	0.50s	☆
P2.02	فرکانس سوئیچینگ ۱	0.00~P2.05	5.00Hz	☆
P2.03	بهره تناسی $P2$ کنترل سرعت	0~100	20	☆
P2.04	زمان ادغام $I2$ کنترل سرعت	0.01s~10.00s	1.00s	☆
P2.05	فرکانس سوئیچینگ ۲	P2.02~	10.00Hz	☆

کاربران می توانند پارامترهای مختلف $P1$ را با فرکانس‌های مختلف انتخاب کنند. هنگامی که فرکانس در حال کار کمتر از فرکانس سوئیچینگ ($P2.02$) است، تنظیم پارامترهای حلقه سرعت $P1$ برابر $P2.00$ و $P2.01$ است. هنگامی که فرکانس در حال کار بیشتر از فرکانس سوئیچینگ ($P2.02$) است، تنظیم پارامترهای حلقه سرعت $P1$ برابر $P2.03$ و $P2.04$ است. پارامترهای حلقه سرعت $P1$ بین فرکانس سوئیچینگ ۱ و فرکانس سوئیچینگ ۲، دو گروه از سوئیچینگ خطی هستند. همانطور که در شکل ۵ نشان داده شده است:

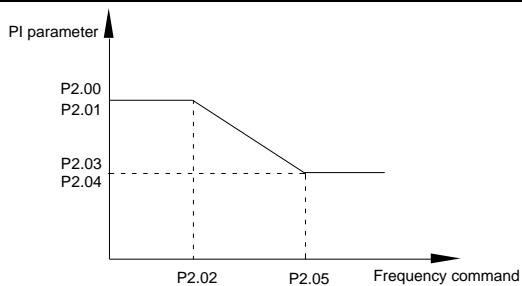

کاربران می توانند با استفاده از بهره تناسبی و زمان ادغام سرعت، سرعت موتور را در حالت کنترل برداری تنظیم کنند.

افزایش بهره تناسبی و کاهش زمان ادغام باعث افزایش پاسخ دینامیکی سرعت در حلقه کنترل برداری می شود. اما افزایش بهره تناسبی و یا مقدار بسیار کم زمان ادغام ممکن است به نوسان سیستم منجر شود.

پیشنهادات برای تنظیم مقادیر PI :

اگر پارامترهای پیش فرض کارخانه نمی توانند الزامات کاربردی را برآورده کنند، کاربران می توانند با توجه به مقادیر پارامترهای پیش فرض کارخانه، آنها را بصورت دقیقتر تنظیم کنند. ابتدا بهره تناسبی را برای محدود کردن نوسانات سیستم افزایش دهید، سپس مقدار زمان ادغام را کاهش دهید تا پاسخ سیستم سریعتر گردد.

توجه: تنظیم مقادیر خارج از محدوده پارامترهای PI ممکن است منجر به افزایش نوسان سرعت و بالا رفتن بیش از اندازه سرعت و حتی خطای اضافه ولتاژ در هنگام افت بیش از حد سرعت موتور شود.

	100%	50%~200%	ضریب لغزش سرعت کنترل برداری	P2.06
--	------	----------	--------------------------------	--------------

این پارامتر برای تنظیم دقت سرعت ثابت موتور برای سرعت صفر در حالت کنترل برداری با سنسور سرعت استفاده می شود. لطفاً مقدار پارامتر را هنگامی که موتور با بار و در سرعت کم کار می کند، افزایش دهید. در غیر اینصورت، هنگامی که موتور با بار و با سرعت بالا کار می کند، مقدار پارامتر فوق را کاهش دهید.

همچنین این پارامتر برای تنظیم مقدار جریان خروجی با همان بار در حالت کنترل برداری با سنسور سرعت استفاده می شود.

☆	0.015s	0.000s~0.100s	زمان فیلتر حلقه سرعت	P2.07
---	--------	---------------	----------------------	--------------

در حالت کنترل برداری، تنظیم کننده حلقه سرعت، خروجی دستورات گشتاور را صادر می کند. پارامتر P2.07 برای فیلتر کردن دستور گشتاور استفاده می شود.

به طور کلی، پارامتر نیاز به اصلاح ندارد. کاربران هنگامی می توانند زمان فیلترینگ را افزایش دهند که نوسانات سرعت نسبتاً زیاد باشند و وقتی که نوسان موتور اتفاق می افتد، باید مقدار زمان فیلتر کاهش یابد.

اگر زمان فیلتر کوچک باشد، گشتاور خروجی اینورتر ممکن است به شدت نوسان کند، اما سرعت پاسخ سریع خواهد بود.

☆	0	0	P2.10	منبع حد بالای گشتاور در کنترل برداری	P2.09
		1	AI1		
		2	AI2		
		3	AI3 (پتانسیومتر)		
		4	تنظیم پالس		
		5	ارتباط سریال		
		6	Min(AI1,AI2)		
		7	Max(AI1,AI2)		
☆	150.0%	0.0%~200.0%		تنظیم دیجیتال حد بالای گشتاور در کنترل برداری	P2.10

در حالت کنترل سرعت، حداکثر گشتاور خروجی اینورتر با حد بالایی گشتاور کنترل می شود.

انتخاب 1-7 برای P2.09 متناسب با دامنه تنظیمات P2.10 است.

P2.09 برای انتخاب منبع حد بالای گشتاور استفاده می شود. هنگامی که P2.09 از طریق آنالوگ ، تنظیم پالس یا ارتباط سریال تنظیم می شود 100٪ مقدار مربوط به P2.10 است. 100٪ مقدار 10 P2.10 برابر با گشتاور نامی اینورتر است.

☆		1	AI1	منبع حد بالای گشتاور در کنترل برداری (حالت انرژی برگشتی)	P2.11
		2	AI2		
		3	AI3 (پتانسیومتر)		
		4	تنظیم پالس		
		5	ارتباط سریال		
		6	Min(AI1,AI2)		
		7	Max(AI1,AI2)		

☆	150.0%	0.0%~200.0%	تنظیم دیجیتال حد بالای گشتاور در کنترل برداری(حالت انرژی برگشتی)	P2.12
☆	2000	0~20000	بهره تناسی K_p تنظیم تحریک	P2.13
☆	1300	0~20000	زمان ادغام K_i تنظیم تحریک	P2.14
☆	2000	0~20000	بهره تناسی K_p تنظیم گشتاور	P2.15
☆	1300	0~20000	زمان ادغام K_i تنظیم گشتاور	P2.16

تنظیم PI حلقه جریان در مد کنترل برداری ، که به طور خودکار پس از اتوتیونینگ کامل موتور آسنکرون یا موتور سنگرون، بدست می آید، به طور کلی نیازی به اصلاح ندارد.

احتیاط: افزایش بیش از حد جریان حلقه PI ممکن است باعث ایجاد نوسان در کل مدار حلقه کنترل شود.

اگر نوسان نسبتاً زیاد باشد، می توان به صورت دستی مقدار بهره PI را افزایش داد یا اینکه مقدار زمان ادغام را کاهش داد.

☆	0	0	غیر فعال	انتخاب جدایگانه ادغام حلقه سرعت	P2.17
		1	فعال		
☆	100%	50~200%		ضریب حداکثر گشتاور ناحیه تضعیف میدان	P2.21
☆	0	0	غیر فعال	انتخاب حد توان در انرژی بازگشتی	P2.22
		1	فعال		
☆	وابسته به مدد	0.0~200.0%		حد توان انرژی بازگشتی	P2.23

5-5 پارامترهای کنترل V/F

این گروه پارامترها تنها برای حالت کنترل V/F معتبر است.

کنترل V/F مناسب برای کاربردهای عمومی از قبیل فن و پمپ است. همچنین برای مواردی که یک اینورتر چند موتور را بصورت متعاقباً کنترل می کند یا اینکه بین توان اینورتر و قدرت موتور تفاوت زیادی وجود دارد.

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
★	انتخاب منحنی V/F	منحنی خطی	0	0
		منحنی چند نقطه‌ای	1	
		حالات کاملاً مستقل	10	
		حالات نیمه مستقل	11	

این پارامتر منحنی حالت V/F را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که تمامی نیاز بارها با ویژگی‌های مختلف را برآورده کند.

0: منحنی خطی

مناسب برای بارهای گشتاور ثابت معمولی است.

1: منحنی چند نقطه

مناسب برای بارهای خاص مانند خشک کن و ماشین گریز از مرکز می‌باشد. می‌تواند متناسب با کاربرد تعریف شود. برای جزئیات به توضیح پارامترهای عملکردی گروه F1-07 تا F1-12 مراجعه کنید.

2 تا 9: رزرو شده

10: حالت کاملاً مستقل VF

فرکانس خروجی اینورتر و ولتاژ خروجی به طور متقابل مستقل هستند. فرکانس خروجی توسط منبع فرکانس تعیین می‌شود، در حالی که ولتاژ خروجی توسط $P3.13$ (منبع ولتاژ مستقل VF) تعیین می‌شود.

حالت کاملاً مستقل VF به طور کلی در گرمایش القایی، منابع تغذیه اینورتری، کنترل موتور گشتاور و غیره استفاده می‌شود.

11: حالت نیمه مستقل

در این مورد، V متناسب با F می‌باشد. نسبت تناسب می‌تواند توسط منبع ولتاژ $P3.13$ تنظیم شود. رابطه V با گروه P1 (ولتاژ نامی و فرکانس نامی موتور) ارتباط دارد.

فرض کنید که منبع ولتاژ X می‌باشد (X از 0 ~ 100٪). در اینصورت نسبت V ، F برابر است با:

$$V/F = 2 * X * (\text{Motor rated voltage}) / (\text{Motor rated frequency})$$

★	-	0.0%~30%	مقدار گشتاور تقویتی(بوست)	P3.01
---	---	----------	---------------------------	-------

★	50.00 Hz	0.0 تا فرکانس ماکزیمم	فرکانس برش گشتاور تقویتی	P3.02
<p>Output voltage</p> <p>V1: Manual torque boost voltage Vb: Maximum output voltage</p> <p>f1: Cut-off frequency of torque boost fb: Rated running frequency</p>				

شکل 5-3 نمودار دیاگرام افزایش دستی گشتاور

برای جبران کمبود گشتاور در فرکانس‌های پایین کنترل V/F ، باید ولتاژ خروجی در فرکانس‌های پایین اینورتر، افزایش یابد.

افزایش گشتاور: با توجه به درصد ولتاژ نامی ورودی به اینورتر تنظیم خواهد شد. در زیر توضیحات مربوط به تنظیمات افزایش گشتاور داده شده است:

1) هنگامی که مقدار گشتاور تقویتی روی 0.0٪ تنظیم می‌شود، اینورتر گشتاور را بصورت اتوماتیک افزایش می‌دهد.

2) این پارامتر را می‌توان برای موتورهای کوچک به راحتی افزایش داد، در حالی که برای موتورهای بزرگ، پارامتر باید با دقت افزایش یا کاهش یابد.

3) اگر گشتاور بیش از حد بالا باشد موتور ممکن است بیش از حد گرم شود و اینورتر ممکن است بیش از حد جریان بکشد.

فرکانس برش گشتاور: همانطور که در شکل 5.3 شان داده شده است، افزایش گشتاور زمانی اعمال می‌شود که فرکانس خروجی کنترل از این مقدار باشد. در غیر این صورت، گشتاور افزایش نخواهد داشت.

★	0.00 Hz	0.00Hz~P3.05	فرکانس 1 منحنی V/F	P3.03
★	0.0%	0.0%~100.0%	ولتاژ 1 منحنی V/F	P3.04
★	0.00 Hz	P3.03~P3.07	فرکانس 2 منحنی V/F	P3.05
★	0.0%	0.0%~100.0%	ولتاژ 2 منحنی V/F	

★	0.00 Hz	$P3.04$ - فرکانس نامی موتور ($P1.05$)	V/F 3 منحنی	P3.07
★	0.0%	0.0%-100.0%	V/F ولتاژ 3 منحنی	P3.08


شش پارامتر $P3.03$ تا $P3.08$ منحنی V/F چند نقطه‌ای را تعریف می‌کنند.

مقدار تنظیم منحنی V/F چند نقطه‌ای به طور کلی بر اساس ویژگی‌های بار موتور انجام می‌شود.

احتیاط:

۱) این پارامترها باید به صورت زیر تنظیم شود: $F1 < F2 < F3$, $V1 < V2 < V3$, $F1 < Fb < F3$ نمودار ذیل مختصات منحنی V/F چند نقطه‌ای می‌باشد.

۲) اگر مقدار ولتاژ در فرکانس پایین خیلی بالا تنظیم شده باشد، ممکن است باعث ایجاد حرارات زیاد در موتور و آسیب به موتور شود و یا باعث اضافه جریان در اینورتر و خطوط جریان شود.

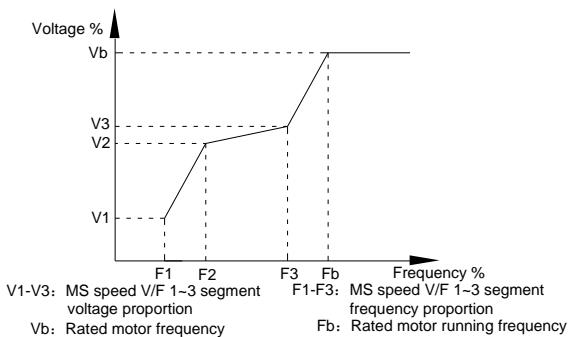

★	0.0%	0%-200.0%	Vf ضریب جبران لغزش در مدد	P3.09
---	------	-----------	-----------------------------	--------------

این پارامتر فقط برای موتور القابی معتبر است.

جبران لغزش Vf می‌تواند انحراف سرعت در موتور القابی را جبران کند، به این ترتیب، سرعت چرخش موتور می‌تواند در حالت پایدار در طول تغییرات بار حفظ شود. به طور کلی، مقدار ۱۰۰٪/ تنظیم به لغزش نامی موتور با بار نامی است. لغزش نامی موتور، می‌تواند بصورت اتوماتیک از مقادیر نامی موتور در $P1$ یعنی سرعت دورانی نامی و فرکانس نامی موتور، محاسبه گردد.

تنظیم درصد لغزش موتور ممکن است با توجه به اصل زیر انجام شود:

هنگامی که بار موتور بار نامی می‌باشد و ضریب جبران لغزش ۱۰۰٪/ تنظیم می‌شود، سرعت چرخش موتور به سرعت مرجع باید زدیک باشد. در غیر اینصورت با تنظیم این پارامتر باید این مقادیر به هم زدیک شوند.

	64	0~200	ضریب فوق تحریک VF	P3.10
			نقش ضریب فوق تحریک VF جلوگیری از افزایش ولتاژ باس DC در طول فرآیند شتاب منفی(کاهش سرعت) اینورتر است، در نتیجه باعث جلوگیری از خطای اضافه ولتاژ به علت ولتاژ بیش از حد اینورتر می شود. مقادیر بالای ضریب فوق تحریک باعث کاهش بیشتر ولتاژ اضافی می شود. تنظیم این پارامتر به شرح زیر است:	
			در کاربردهایی که اضافه ولتاژ به راحتی اتفاق می افتد، نیاز به اصلاح ضریب فوق تحریک است. افزایش بیش از حد ضریب منجر به افزایش جریان خروجی اینورتر می شود. باید برای تنظیم بین جریان بالای اینورتر و ولتاژ بالا تعادل ایجاد کرد.	
		0	در کاربردهایی که در آن مقدار اینرسی بار بسیار کم است، ضریب فوق تحریک 0 تنظیم می شود، همچنین در کاربردهایی که مقاومت ترمز وجود دارد، ضریب فوق تحریک 0 تنظیم می شود.	
☆	-	0~100	ضریب کاهش نوسان VF	P3.11
			هنگامی که موتور هیچ نوسانی ندارد، این پارامتر را 0 انتخاب کنید. تنها زمانی که موتور دارای نوسان است و به طور معمول کار نمی کند، این مقدار می تواند افزایش باید. مقدار بالاتر این پارامتر می تواند به کاهش بیشتر نوسان منجر گردد.	
			مقدار پارامتر فوق تا حدی که نوسانات را برطرف نماید، باید کوچک انتخاب گردد تا از تاثیرات نامطبوب بر کنترل VF جلوگیری گردد.	
			پارامترهای جریان نامی و جریان بی باری موتور باید بصورت دقیق تنظیم شوند تا پارامتر ضریب کاهش نوسان بدرستی عمل نماید. در غیر اینصورت این پارامتر عملکرد مطلوبی نخواهد داشت.	
☆	0	0 تنظیم دیجیتال (P3.14)	منبع مستقل ولتاژ VF	P3.13
		1 AI1		
		2 AI2		
		3 AI3 (باتانسیومتر)		
		4 تنظیم ورودی پالس DI5		
		5 ورودیهای دیجیتال MS پله ای		
		6 PLC ساده		
		7 PID		
		8 ارتباط سریال		

$A5.02, A4.02, P1.02$: مربوط به ولتاژ موتور، پارامترهای 100% (A5.02)				
☆	0V	0 - ولتاژ نامی موتور	تنظیم دیجیتال ولتاژ مستقل VF	P3.14
کنترل مستقل VF به طور کلی برای کنترل گرمایش القایی، کنترل منابع تعذیه اینورتری و کنترل گشتاور موتور و غیره اعمال می شود.				
در حالت کنترل مستقل VF، ولتاژ خروجی را می توان از طریق پارامتر P3.14، مقدار آنالوگ، دستور PID، PLC، MS تنظیم ارتباط سریال کنترل کرد.				
هنگامی که مقداری غیر عددی است، هر 100٪ از مناسب با ولتاژ نامی موتور است. هنگامی که درصد تنظیمات عدد منفی است، مقدار قدر مطلق تنظیم معتبر است.				
0: تنظیم دیجیتال (P3.14)				
ولتاژ به طور مستقیم از طریق P3.14 تنظیم می شود.				
AI1:1				
AI2:2				
AI3:3 (پتانسیومتر)				
ولتاژ از طریق ترمینال ورودی آنالوگ تنظیم می شود.				
4. ولتاژ ورودی (D15) را از طریق ترمینال پالس ورودی تنظیم می کند.				
مشخصات سیگنال تنظیم پالس: محدوده ولتاژ 9-30V محدوده فرکانس 0.0 - 100KHz.				
5: منبع ولتاژ فرمان MS، ورودیهای دیجیتال پله ای هستند.				
رابطه مناسب بین سیگنالهای ورودی و ولتاژ تنظیمی از طریق پارامترهای گروه P4 و گروه PC تعیین می شود				
PLC.6 ساده				
هنگامی که منبع ولتاژ PLC ساده است، ولتاژ خروجی از طریق پارامترهای گروه PC تنظیم می شود.				
PID.7				

ولتاژ خروجی از طریق سیستم حلقه بسته **PID** تنظیم می شود. برای مشخصات لطفا به گروه **PA** جهت توضیحات مفصل **PID** مراجعه کنید.


8. ارتباط سریال

تنظیم ولتاژ تعیین شده توسط ارتباط سریال انجام می شود.

هنگامی که انتخاب منبع ولتاژ یکی از مقادیر 1 ~ 100٪ مربوط به ولتاژ خروجی برابر با مقدار 0 ولت تا ولتاژ نامی موتور است.

☆	0.0s	0.0s~1000.0s	VF	P3.15
☆	0.0s	0.0s~1000.0s	زمان کاهش ولتاژ مستقل	P3.16

P3.15 به زمان مورد نیاز برای افزایش ولتاژ خروجی متغیر از 0 ولت به ولتاژ نامی موتور اشاره دارد. همانطور که در شکل 5-5 نشان داده شده است.

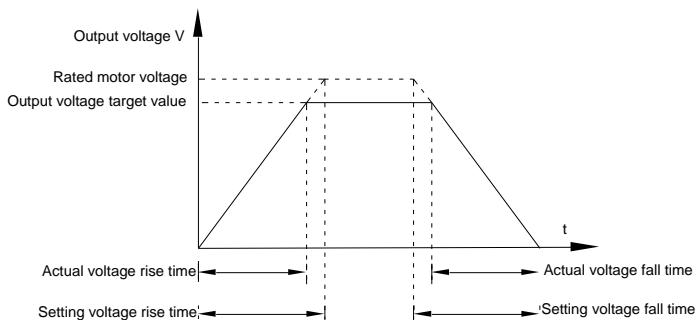

☆	0	0	فرکانس و ولتاژ به طور مستقل به 0 کاهش می یابند	انتخاب مد توقف برای ولتاژ مستقل	P3.17
		1	فرکانس پس از ولتاژ به 0 کاهش می یابد		
★	150%		50~200%	سطح محدودیت جریان	P3.18
★	0	0	فعال	انتخاب محدودیت جریان	P3.19
		1	غیر فعال		
☆	20		0~100	ضریب محدودیت جریان	P3.20

★	50%	50~200%		ضریب حیران سرعت محدودیت جریان	P3.21
★	770.0	650.0~800.0v		محدودیت ولتاژ	P3.22
★	1	0	فعال	انتخاب محدودیت ولتاژ	P3.23
		1	غیر فعال		
☆	30	0~100		ضریب فرکانس برای محدودیت ولتاژ	P3.24
☆	30	0~100		ضریب ولتاژ برای محدودیت ولتاژ	P3.25
★	5	0~50Hz		آستانه افزایش فرکانس در زمان محدودیت ولتاژ	P3.26

P4.00-P4.40: ۶-۵ ترمینالهای ورودی:

اینورتر دارای 7 ترمینال ورودی دیجیتال چند منظوره (DI1 تا DI7) است که DI5 می‌تواند به عنوان ترمینال ورودی پالس با سرعت بالا استفاده شود و همچنین دارای دو ترمینال ورودی آنالوگ است. اگر سیستم نیاز به ترمینال ورودی / خروجی بیشتری داشته باشد، می‌توان با کارت آپشن ورودی / خروجی بیشتری اضافه نمود.

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
P4.00	انتخاب عملکرد ترمینال DI1	0~59	1	★
P4.01	انتخاب عملکرد ترمینال DI2	0~59	4	★
P4.02	انتخاب عملکرد ترمینال DI3	0~59	9	★
P4.03	انتخاب عملکرد ترمینال DI4	0~59	12	★
P4.04	انتخاب عملکرد ترمینال DI5	0~59	13	★
P4.05	انتخاب عملکرد ترمینال DI6	0~59	2	★

★	12	0~59	انتخاب عملکرد ترمینال DI7	P4.06
★	13	0~59	انتخاب عملکرد ترمینال DI8	P4.07
★	14	0~59	انتخاب عملکرد ترمینال DI9	P4.08
★	15	0~59	انتخاب عملکرد ترمینال DI10	P4.09

این پارامترها برای تنظیم ورودی دیجیتال چند منظوره استفاده می شود، که در جدول زیر نشان داده شده است:

تنظیم	عملکرد	توضیحات
0	بدون عملکرد	ترمینالهایی که استفاده نمی شوند را 0 تنظیم کنید تا تداخل ایجاد نشود.
1	FWD	فرمان راستگرد و چپگرد موتور توسط ترمینالهای خارجی انجام می شود.
	REV	دستور چپگرد
3	کنترل سه سیمه	کنترل اینورتر در حالت "کنترل سه سیمه". برای جزئیات لطفاً به پارامتر P4.11 (حالت فرمان ترمینالها) مراجعه کنید.
4	سرعت جاگ راستگرد FJOG	FJOG اشاره به سرعت جاگ راستگرد دارد، RJOG اشاره به سرعت جاگ چپگرد دارد. برای فرکانس در حال کار جاگ و acc./dec. لطفاً به پارامترهای P8.00, P8.01, P8.02 مراجعه کنید.
	سرعت جاگ چپگرد RJOG	
6	فرمان UP افزایش سرعت	هنگامی که منبع فرمان به عنوان "تنظیم دیجیتال" انتخاب می شود، افزایش یا کاهش فرکانس تنظیم شده از طریق ترمینالهای خارجی اجرا می شود.
	فرمان DOWN کاهش سرعت	
8	توقف آزاد	هنگامی که این ترمینال فرمان فعال است، به این معنی است که اینورتر خروجی را از موتور برمی دارد، بار بر اساس اینرسی مکانیکی متوقف می شود. این روش با پارامتر P6.10 مشابه است

	هنگامی که این دستور ترمینال فعال است، خطای اینورتر می‌تواند ریست (پاک) شود. این فرمان مشابه با کلید RESET در صفحه کلید است. این عملکرد می‌تواند ریست اینورتر را از راه دور انجام دهد.	ریست خطاطا	9
	وقتی این ورودی فعال می‌شود اینورتر با شتاب منفی موتور را متوقف می‌نماید، اما تمام پارامترهای حفظ می‌شوند. به عنوان مثال: پارامتر PID . پارامتر فرکانس نوسان، پارامتر Err15 = Err15 = P9.47 هنگامی که این سیگنال برداشته شود، اینورتر به حالت قبل از آغاز استارت می‌شود	عملیات توقف	10
	هنگامی که اینورتر تشخیص می‌دهد که سیگنال خارجی فعال شده است، خطای "15" را گزارش می‌دهد.(برای اطلاعات بیشتر به مراجعه کنید).	خطای خارجی ترمینال باز NO	11
	تنظیمات سرعت 16 پله ای را می‌توان با ترکیبی از وضعیت ترمینال‌ها هنگامی که منبع فرکانس بر روی "سرعت MS" است، ایجاد نمود. برای جزئیات بیشتر به برنامه 1 مراجعه کنید.	ترمینال 1 سرعت پله ای	12
	با این دو ترمینال می‌توان 4 نوع acc./dec را ایجاد نمود. با ترکیب باینتری ترمینال‌ها 4 نوع شتاب افزاینده و کاهنده مختلف انتخاب می‌شود. برای جزئیات به برنامه 2 مراجعه نمایید.	ترمینال 2 سرعت پله ای	13
	برای انتخاب منابع مختلف فرکانس استفاده می‌شود. این انتخاب بین 2 نوع منبع فرکانس با توجه به تنظیم پارامتر P0.07 انجام می‌شود.	ترمینال 3 سرعت پله ای	14
	هنگامی که منبع فرکانس بر روی "تنظیم دیجیتال" است و این ترمینال فعال می‌باشد، می‌تواند مقدار فرکانس را از طریق صفحه کلید یا پایانه‌های UP / DOWN تغییر داده و فرکانس مرجع را به مقدار تنظیم "فرکانس از پیش تعیین شده" بازگردد. پارامتر (P0.08)	ترمینال 4 سرعت پله ای	15
	ترمینال 1 شتاب افزاینده و کاهنده ACC/DEC	ترمینال 1 شتاب افزاینده و کاهنده ACC/DEC	16
	ترمینال 2 شتاب افزاینده و کاهنده ACC/DEC	ترمینال 2 شتاب افزاینده و کاهنده ACC/DEC	17
	انتخاب منبع فرکانس	انتخاب منبع فرکانس	18
	تنظیم مجدد(ریست) UP / DOWN (ترمینال و صفحه کلید)	تنظیم مجدد(ریست) UP / DOWN (ترمینال و صفحه کلید)	19

20	ترمینال انتخاب محل فرمان	هنگامی که منبع فرمان بر روی کنترل ترمینال تنظیم می شود ($P0.02 = 1$)، این ترمینال می تواند محل فرمان را بین کنترل ترمینال و کنترل صفحه کلید، انتخاب نماید.
21	غیرفعال کردن $Acc./dec$	هنگامی که این دستور ترمینال فعال است، شتاب $Acc./dec$ غیرفعال می شود و می تواند فرکانس خروجی فعلی را در حالت توقف موتور حفظ کند.
22	توقف PID	به طور موقت غیرفعال می شود، اینورتر خروجی فرکانس کنونی را حفظ می کند و دیگر از تنظیم فرکانس PID پیروی نمی کند.
23	ریست وضعیت PLC	هنگامی که این فرمان ترمینال فعال است، فاز اجرا و زمان PLC را پاک می کند و وضعیت اولیه PLC را فعال می نماید.
24	توقف فرکانس نوسان	هنگامی که این دستور ترمینال فعال است، اینورتر فرکانس خروجی را برابر با فرکانس نوسان حفظ می کند و فرکانس نوسان متوقف می شود.
25	وروودی شمارنده	به عنوان ترمینال ورودی پالس شمارنده استفاده می شود.
26	ریست شمارنده	هنگامی که این دستور ترمینال فعال است، مقدار شمارش شمارنده پاک شده و برابر با صفر می گردد.
27	وروودی شمارش طول	به عنوان ترمینال ورودی پالس شمارش طول استفاده می شود.
28	ریست شمارش طول	هنگامی که این ترمینال فعال است، شمارش طول صفر می شود.
29	غیرفعال کردن کنترل گشتاور اینورتر غیرفعال می شود.	هنگامی که این ترمینال فعال است کنترل گشتاور اینورتر غیرفعال می شود. اینورتر وارد حالت کنترل سرعت می شود.
30	وروودی فرکانس پالس (فقط برای $D15$ معتبر است)	$D15$ به عنوان ترمینال ورودی پالس استفاده می شود.
31	رززو	رززو

	هنگامی که اینورتر به طور مستقیم به وضعیت ترمز می‌رود. <i>DC</i>	ترمز سریع <i>DC</i>	32
	هنگامی که اینورتر سیگنال خارجی را تشخیص می‌دهد، خطای "Err15" را گزارش می‌دهد و توقف می‌شود. ترمینال بصورت نرمال بسته است و اگر باز شود فعال خواهد شد.	خطای خارجی ترمینال (<i>NC</i>) بسته	33
	اگر ورودی فعال باشد، اینورتر به تغییر فرکانس پاسخ نمی‌دهد تا ورودی دوباره غیر فعال شود.	اصلاح فرکانس فعال می‌شود	34
	هنگامی که ترمینال فعال است، مقدار تنظیمات <i>PID</i> و <i>PA.03</i> جایجا می‌شوند	ذخیره جهت <i>PID</i>	35
	این ترمینال می‌تواند زمانی که کنترل بر روی صفحه کلید است فعال شود. و معادل با عملکرد کلید <i>STOP</i> در صفحه کلید می‌باشد.	ترمینال 1 توقف خارجی	36
	این ترمینال برای تغییر وضعیت کنترل بین ترمینال و ارتباط سریال استفاده می‌شود.	ترمینال 2 انتخاب محل فرمان	37
	هنگامی که این ترمینال فعال است، تابع تنظیم یکپارچه <i>PID</i> متوقف می‌شود، در حالی که نسبت گین <i>PID</i> و زمان دیفرانسیل هنوز فعال هستند.	توقف تابع یکپارچه <i>PID</i>	38
	هنگامی که این ترمینال فعال است، منبع فرکانس <i>X</i> با فرکانس از پیش تعريف شده <i>PA.08</i> جایگزین می‌شود.	انتخاب بین منبع فرکانس <i>X</i> و فرکانس از پیش تعیین شده	39
	هنگامی که این ترمینال فعال است، منبع فرکانس <i>Y</i> با فرکانس از پیش تعريف شده <i>PA.08</i> جایگزین می‌شود.	انتخاب بین منبع فرکانس <i>Y</i> و فرکانس از پیش تعیین شده	40
	می‌توان با ترکیب این 2 ورودی 4 موتور مختلف انتخاب نمود. برای جزئیات لطفاً به برنامه 3 مراجعه کنید.	ترمینال 1 انتخاب موتور	41
		ترمینال 2 انتخاب موتور	42
	اگر $PA.18 = 1$ ، پارامتر غیرفعال است، پارامتر <i>PID</i> از $\sim PA.05$ استفاده می‌کند. در غیر اینصورت، $PA.15 \sim PA.17$ استفاده می‌شود.	انتخاب پارامترهای <i>PID</i>	43

<p>هنگامی که خطای 1 و 2 تعریف شده توسط کاربر فعل باشد، اینورتر خطای شماره 27 = Err27 و 28 = Err28 می دهد.. اینورتر خطای مربوط به حالت انتخاب شده توسط P9.49 را کنترل می کند.</p>	<p>خطای 1 تعریف شده کاربر</p>	<p>خطای 2 تعریف شده کاربر</p>	<p>44</p>
<p>با این ورودی می توان کنترل گشتاور اینورتر و کنترل سرعت را تغییر دهد. هنگامی که ترمینال غیرفعال است اینورتر در مدت تعریف شده توسط A0.00 کار می کند و زمانیکه ترمینال فعال شود به مدت دیگر می رود.</p>	<p>انتخاب کنترل سرعت/گشتاور</p>	<p>انتخاب کنترل سرعت/گشتاور</p>	<p>46</p>
<p>هنگامی که ترمینال فعل شود، اینورتر در سریعترین حالت متوقف می شود. جریان در طی توقف در حد جریان محدود کننده باقی می ماند. این تابع برای توقف سریع اینورتر استفاده می شود که می تواند نیاز به توقف را در حالت اضطراری سیستم تامین کند.</p>	<p>توقف اضطراری</p>	<p>توقف اضطراری</p>	<p>47</p>
<p>این ترمینال می تواند برای متوقف کردن اینورتر در هر شرایطی (کنترل از پانل، کنترل از ترمینال و کنترل از ارتباط سریال) استفاده شود. در حالت توقف از شتاب کاهنده 4 استفاده می شود.</p>	<p>ترمینال 2 توقف خارجی</p>	<p>ترمینال 2 توقف خارجی</p>	<p>48</p>
<p>در صورتی که این ترمینال فعل شود، ابتدا اینورتر فرکانس خروجی را به فرکانس تزریق DC کاهش داده و سپس حالت ترمز DC را فعل می کند.</p>	<p>توقف با ترمز DC</p>	<p>توقف با ترمز DC</p>	<p>49</p>
<p>اگر ترمینال فعل شود زمان استارت اینورتر پاک می شود. این کار با استفاده از پارامترهای P8.42 و P8.53 عمل می کند.</p>	<p>ریست زمان استارت</p>	<p>ریست زمان استارت</p>	<p>50</p>
<p>با این ترمینال کنترل 2 سیمه یا 3 سیمه انتخاب می شود.</p>	<p>انتخاب بین کنترل 2 سیمه / 3 سیمه</p>	<p>انتخاب بین کنترل 2 سیمه / 3 سیمه</p>	<p>51</p>
<p>در صورتی که فعل شود، اینورتر نمی تواند فرکانس خروجی رزرو را فعل نماید</p>	<p>غیر فعل کردن فرکانس رزرو شده</p>	<p>غیر فعل کردن فرکانس رزرو شده</p>	<p>52</p>
<p>رزرو</p>	<p>رزرو</p>	<p>رزرو</p>	<p>-53 59</p>

برنامه 1: توضیحات تابع دستورالعمل MS

4 ترمینال فرمان MS، که می تواند 16 حالت ایجاد نماید. برای 16 مقادیر متناظر، لطفاً به برنامه 1 به صورت ذیل مراجعه

K4	K3	K2	K1	تنظیم فرمان	پارامتر متناظر	
OFF	OFF	OFF	OFF	MS command 0	PC.00	
OFF	OFF	OFF	ON	MS command 1	PC.01	
OFF	OFF	ON	OFF	MS command 2	PC.02	
OFF	OFF	ON	ON	MS command 3	PC.03	
OFF	ON	OFF	OFF	MS command 4	PC.04	
OFF	ON	OFF	ON	MS command 5	PC.05	
OFF	ON	ON	OFF	MS command 6	PC.06	
OFF	ON	ON	ON	MS command 7	PC.07	
ON	OFF	OFF	OFF	MS command 8	PC.08	
ON	OFF	OFF	ON	MS command 9	PC.09	
ON	OFF	ON	OFF	MS command 10	PC.10	
ON	OFF	ON	ON	MS command 11	PC.11	
ON	ON	OFF	OFF	MS command 12	PC.12	
ON	ON	OFF	ON	MS command 13	PC.13	
ON	ON	ON	OFF	MS command 14	PC.14	
ON	ON	ON	ON	MS command 15	PC.15	

هنگامی که منبع فرکانس به حالت سرعت چند پله ای تنظیم می شود، ۰.۱۰۰٪ از مقدار پارامترهای **PC.00 ~ PC.15** مربوط به حداکثر فرکانس **P0.10** است. برای پاسخگویی به نیازها، فرمان **MS** می تواند نه تنها برای عملکرد چند مرحله ای سرعت، بلکه برای منبع راه اندازی **PID** یا منبع ولتاژ مستقل **VF** نیز مورد استفاده قرار گیرد.

برنامه 2: جدول انتخاب شتابهای افزاینده و کاهنده : **ACC/DEC**

ترمینال 2	ترمینال 1	انتخاب Acc./dec.	پارامتر متناظر
OFF	OFF	Acc./dec. time 1	P0.17、P0.18
OFF	ON	Acc./dec. time 2	P8.03、P8.04
ON	OFF	Acc./dec. time 3	P8.05、P8.06
ON	ON	Acc./dec. time 4	P8.07、P8.08

برنامه 3. توضیح ترمینالهای انتخاب موتورها


ترمینال 2	ترمینال 1	انتخاب موتور	پارامتر متناظر
OFF	OFF	Motor 1	P1、P2 group
OFF	ON	Motor 2	A2 group
ON	OFF	Motor 3	A3 group
ON	ON	Motor 4	A4 group
☆	0.010s	0.000s~1.000s	زمان فیلتر ترمینالهای ورودی DI

اگر ترمینال ورودی دیجیتال به دلیل تداخل آسیب پذیر باشد، کاربران می‌توانند مقدار پارامتر زمان فیلتر را افزایش دهند تا اینمی‌ورودیها افزایش یابد. با این حال، این عمل ممکن است باعث کاهش حساسیت ترمینالهای ورودی DI شود.

★	0	مد فرمان ترمینال	1bit	مد فرمان ترمینال	P4.11
		0	دو خط مدد		
		1	دو خط مدد		
		2	سه خط مدد		
		3	سه خط مدد		
		4	دو خط مدد		
		5	سه خط مدد		
		مد اولویت ترمینال ورودی	10bit		
		0	اولویت با سرعت جاگ برای راستگرد و چپگرد		
		1	اولویت با سرعت راستگرد و چپگرد نرمال نسبت به جاگ		

این پارامتر 6 حالت مختلف کنترل راستگرد و چپگرد موتور را از طریق ترمینالهای دیجیتال تعريف می کند.

توجه: برای توضیح، از 10 ترمینالهای ورودی چند منظوره می توان به دلخواه سه ترمینال $DI1 \sim DI10$ و سه ترمینال $P4.00 \sim P4.02$ برای انتخاب ترمینالهای $DI3, DI2, DI1$ محدوده تنظیم پارامترهای $P4.00 \sim P4.09$ جزئیات دقیق را تعريف می کند.

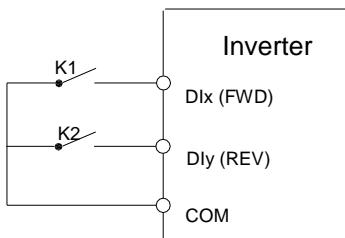

: 0 خط مد 1


این حالت کنترل نرمال راستگرد/ چپگرد موتور می باشد. راستگرد/ چپگرد موتور توسط دستورات ترمینال $DI1, DI2$ تعیین می شود. شرح دستور العمل ترمینال در زیر نشان داده شده است:

ترمینال	مدار تنظیمی	توضیح
DI1	1	راستگرد
DI2	2	چپگرد

ترمینالهای $DI1$ و $DI2$ از بین ترمینالهای $DI1-DI10$ فعال هستند.

اگر مقدار 0 باشد ترمینال غیرفعال و اگر 1 باشد فعال خواهد بود.

دستور	K2	K1
توقف	0	0
REV چپگرد	1	0
FWD راستگرد	0	1
توقف	1	1

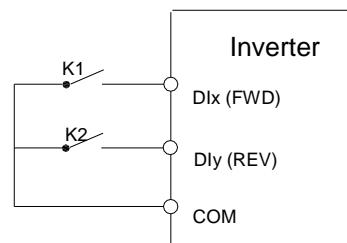

2: دو خطه مد 1

در این حالت، عملکرد ترمینال **DI1** فعال کردن عملیات است، در حالی که عملکرد ترمینال **DI2** تعیین جهت حرکت است.
شرح دستورالعمل ترمینال در شکل زیر نشان داده شده است:

ترمینال	مقدار تنظیمی	توضیح
DI1	1	FWD راستگرد
DI2	2	REV چپگرد

ترمینالهای **DI1** و **DI2** از بین ترمینالهای **DI1-DI10** فعال هستند.

اگر مقدار 0 باشد ترمینال غیرفعال و اگر 1 باشد فعال خواهد بود.

ترمینال	K2	K1
توقف	0	0
توقف	1	0
FWD راستگرد	0	1
REV چپگرد	1	1

2- سه خطه مد

در این حالت، ترمینال $DI3$ ترمینال فعال است، جهت چرخش موتور توسط ترمینالهای $DI1$ و $DI2$ تعیین می شود. شرح دستورالعمل ترمینالها در زیر نشان داده شده است:

ترمینال	مقدار تنظیمی	توضیح
$DI1$	1	راستگرد
$DI2$	2	چپگرد
$DI3$	3	کنترل سه خطه


هنگامی که نیاز به استارت موتور باشد، کاربران ابتدا باید ترمینال $DI3$ را فعال کنند. راستگرد و چپگرد موتور از طریق لبه افزاینده $DI1$ یا $DI2$ تحقق می یابد.

هنگامی که در نیاز به توقف موتور باشد، کاربر باید ترمینال $DI3$ را قطع کند.

ترمینالهای $DI3, DI2, DI1$ ترمینالهای ورودی چند منظوه از بین $10 \sim DI1 \sim DI10$ می باشند. $DI2$ با پالس فعال می شوند، در حالی که $DI3$ با سطح فعال خواهد شد.

غیر فعال 1 فعال و X اختیاری می باشد:

دستور	SB3	SB2	SB1
توقف	X	X	0
FWD راستگرد	0	1	1
REV چپگرد	1	0	1
REV چپگرد	0->1	1	1
FWD راستگرد	1	0->1	1

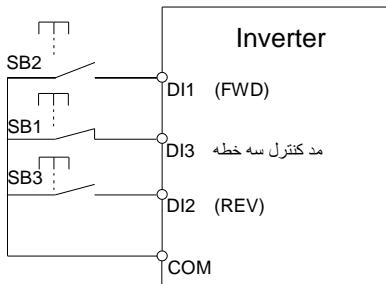

توضیحات:

SB1: کلید توقف

SB2: کلید چرخش راستگرد موتور

SB3: کلید چرخش چپگرد موتور

3: حالات 3 خطه مدد

در این حالت، ترمینال DI3 فعال سازی است، جهت چرخش توسط حالت ترمینال DI2 تعیین می شود، در حالی که عملکرد ترمینال DI1 جهت چرخش موتور را تعیین می کند. شرح دستورالعمل ترمینال در زیر نشان داده شده است:

ترمینال	مقدار تنظیمی	توضیح
DI1	1	FWD راستگرد
DI2	2	REV چپگرد
DI3	3	کنترل سه خطه


هنگامی که نیاز به استارت باشد، کاربران ابتدا باید ترمینال DI3 را وصل کنند. لب افزایش پالس DI1 باعث می شود که سیگنال فرمان اجرا شود، در حالی که وضعیت ترمینال DI2 جهت حرکت را مشخص می نماید.

هنگامی که در نیاز به توقف باشد، کاربر باید ترمینال DI3 را برای قطع کند. ترمینالهای DI3, DI2, DI1 ترمینال ورودی چند منظوره DI1 ~ DI7 است. DI1 با پالس فعال می شود، در حالی که DI3, DI2 با سطح فعال می شوند.

0 غیر فعال 1 فعال X دلخواه:

دستور	K	SB2	SB1
-------	---	-----	-----

توقف	X	X	0
FWD راستگرد	0	1	1
REV چپگرد	1	0	1

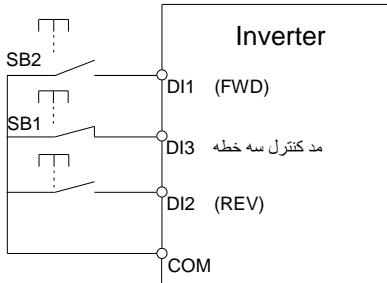

توضیحات:

SB1: کلید توقف

SB2: کلید استارت

4- کنترل دو خطه مد 3

این حالت کنترل دو خطی با اولویت است. چرخش راستگرد و چپگرد موتور توسط دستورات ترمینال DI1، DI2 انجام می شود.
شرح دستورالعمل ترمینال در زیر نشان داده شده است:

توضیح	مقدار تنظیمی	ترمینال
FWD راستگرد	1	DI1
REV چپگرد	2	DI2

ترمینالهای DI1 و DI2 از بین ترمینالهای DI1-DI10 فعال هستند.

اگر مقدار 0 باشد ترمینال غیرفعال و اگر 1 باشد فعال خواهد بود.

دستور	K2	K1
-------	----	----

توقف	0	0	
<i>REV</i> چپگرد	1	0	
<i>FWD</i> راستگرد	0	1	
<i>FWD</i> راستگرد	0->1	1	
<i>REV</i> چپگرد	1	0->1	

- کنترل سه خطه مد 3

در این حالت، ترمینال فعال سازی می باشد، جهت چرخش موتور توسط ترمینالهای *DI1* و *DI2* مشخص می شود. شرح دستورالعمل ترمینال در شکل زیر نشان داده شده است:

توضیح	مقدار تنظیمی	ترمینال
<i>FWD</i> راستگرد	1	<i>DI1</i>
<i>REV</i> چپگرد	2	<i>DI2</i>
کنترل سه خطه	3	<i>DI3</i>


هنگامی که نیاز به استارت، کاربران ابتدا باید ترمینال *DI3* را وصل کنند. چرخش راستگرد و چپگرد موتور از طریق لبه بالا رونده *DI2* تحقق می یابد. *DI1* یا *DI2* تحقق می یابد.

جهت کنترل با اولویت اول، هنگامی که *DI1* فعال باشد، لبه پالس *DI2* غیرفعال است، وقتی که *DI2* فعال است، لبه پالس *DI1* غیرفعال است. در هنگام نیاز به توقف، کاربر باید ترمینال *DI3* را قطع کند. ترمینالهای *DI1*, *DI2*, *DI3* ترمینال ورودی چند منظوره از بین *DI1* ~ *DI7* هستند. *DI1*, *DI2* با پالس فعال می شود در حالی که *DI3* با سطح فعال می شود.

0 غیر فعال X اختیاری

دستور	SB3	SB2	SB1
توقف	X	X	0
<i>FWD</i> راستگرد	0	1	1

<i>REV</i> چرگرد	1	0	1
<i>FWD</i> راستگرد	0->1	1	1
<i>REV</i> چرگرد	1	0->1	1

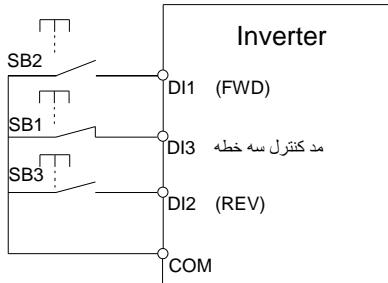

توضیحات:

SB1: کلید توقف

SB2: کلید چرخش راستگرد

SB3: کلید چرخش چپگر

★	1.00Hz/s	0.01Hz/s~65.535Hz/s	رنج تغییرات ترمینال <i>UP/DOWN</i>	P4.12
---	----------	---------------------	---------------------------------------	-------


برای تنظیم نرخ تغییرات فرکانس (تغییرات فرکانس در ثانیه) هنگام تنظیم فرکانس با ترمینالهای *UP / DOWN* استفاده می شود.

هنگامی که P0.22 (نقطه اعشاری فرکانس) به 2 تنظیم می شود، مقدار P4.12 در محدوده $\sim \frac{0.001\text{Hz}}{\text{s}}$ ~ $\frac{65.535\text{Hz}}{\text{s}}$ می باشد.

هنگامی که P0.22 (نقطه اعشاری فرکانس) به 1 تنظیم می شود، مقدار P4.12 در محدوده $\sim \frac{0.01\text{Hz}}{\text{s}}$ ~ $\frac{655.35\text{Hz}}{\text{s}}$ می باشد.

★	0.00V	0.00V~P4.15	حداقل ورودی منحنی A1/1	P4.13
---	-------	-------------	------------------------	-------

☆	0.0%	-100.00%~100.0%	حداکثر ورودی منحنی متناظر با درصد	P4.14
☆	10.00V	P4.13~10.00V	حداکثر ورودی منحنی	P4.15
☆	100.0%	-100.00%~100.0%	حداکثر ورودی منحنی متناظر با درصد	P4.16
☆	0.10s	0.00s~10.00s	زمان فیلتر	P4.17

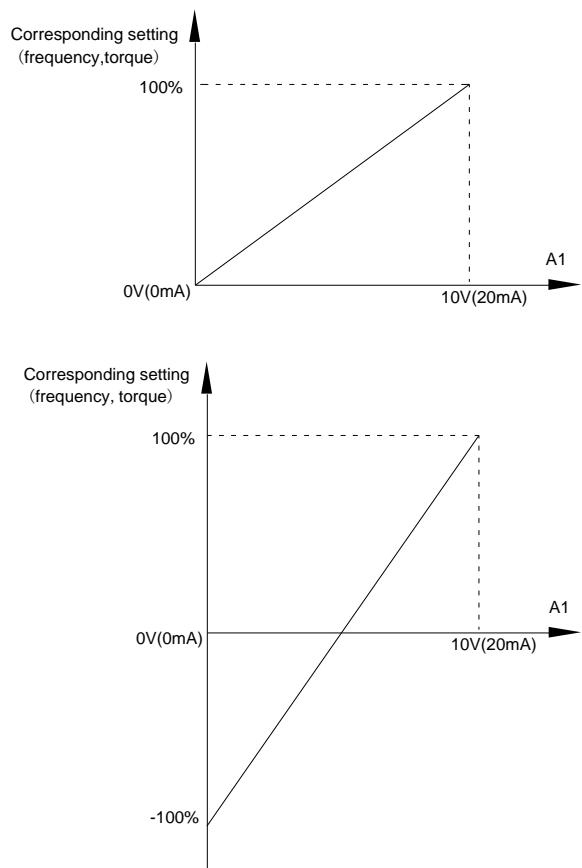

شكل 5-10 رابطه ورودی آنالوگ و مقدار تنظیم

پارامترهای ذکر شده در بالا ارتباط بین ولتاژ ورودی آنالوگ و مقدار تنظیم ورودی آنالوگ را تعریف می کنند.

هنگامی که ولتاژ ورودی آنالوگ از حد مجاز تنظیم "حداکثر ورودی" عبور می کند، ولتاژ آنالوگ برابر "حداکثر ورودی" محاسبه می شود. به همین ترتیب، هنگامی که ورودی آنالوگ کوچکتر از "حداقل ورودی" تنظیم می شود، ولتاژ آنالوگ به عنوان حداقل ورودی ۰.۰٪ یا مقدار تنظیمی پارامتر **P4.34** در نظر گرفته می شود.

به عنوان ترمینال ورودی جریان استفاده می شود: جریان **1mA** برابر با ولتاژ **0.5V** است.

زمان فیلتر ورودی **A1** برای تنظیم زمان فیلتر نرم افزاری **A1** استفاده می شود. وقتی مقدار آنالوگ نوسان داشته باشد، لطفاً زمان فیلتر را افزایش دهید تا مقدار آنالوگ پایدار شود. اما زمان فیلتر بیش از حد منجر به زمان پاسخ آهسته به تشخیص مقدار آنالوگ می شود. کاربر باید آن را با توجه به موارد کاربرد عملی متغیر کند.

در کاربردهای مختلف، مقدار اسمی مربوط به ۱۰۰٪ مرجع آنالوگ متفاوت خواهد بود. به توضیحات کاربردهای خاص برای مقادیر خاص مراجعه کنید.

شكل ۵.10 نمونه های راه اندازی معمولی را نشان می دهد.

☆	0.00V	0.00V~P4.20	حداقل ورودی منحنی A1/2	P4.18
☆	0.0%	-100.00%~100.0%	حداقل ورودی منحنی A1/2 منتظر با درصد	P4.19
☆	10.00V	P4.18~10.00V	حداکثر ورودی منحنی A1/2	P4.20
☆	100.0%	-100.00%~100.0%	حداکثر ورودی منحنی A1/2 منتظر با درصد	P4.21
☆	0.10s	0.00s~10.00s	زمان فیلتر A1/2	P4.22

برای عملکرد و استفاده از منحنی **A1/2**، لطفاً به شرح منحنی **A1** مراجعه کنید.

	0.00V	0.00V~P4.20	حداقل ورودی منحنی A1/3	P4.23
☆	0.0%	-100.00%~100.0%	حداقل ورودی منحنی A1/3 منتظر با درصد	P4.24
☆	10.00V	P4.18~10.00V	حداکثر ورودی منحنی A1/3	P4.25
☆	100.0%	-100.00%~100.0%	حداکثر ورودی منحنی A1/3 منتظر با درصد	P4.26
☆	0.10s	0.00s~10.00s	زمان فیلتر A1/3	P4.27

برای عملکرد و استفاده از منحنی **A1/3**، لطفاً به شرح منحنی **A1/1** مراجعه کنید.

☆	0.00kHz	0.00kHz~P4.30	حداقل ورودی پالس	P4.28
☆	0.0%	-100.00%~100.0%	حداقل ورودی پالس متناظر با درصد	P4.29
☆	50.00 kHz	P4.28~50.00kHz	حداکثر ورودی پالس	P4.30
☆	100.0%	-100.00%~100.0%	حداکثر ورودی پالس متناظر با درصد	P4.31
☆	0.10s	0.00s~10.00s	زمان فیلتر پالس	P4.32

این گروه از پارامترها برای تنظیم رابطه بین فرکانس پالس **D1/5** و تنظیمات متناظر مربوطه استفاده می‌شود.

فرکانس پالس می‌تواند تنها از طریق ترمینال **D1/5** به اینورتر وارد شود. این تنظیمات شبیه به پارامترهای منحنی **A1/1** هستند، لطفاً به شرح تنظیمات منحنی **A1/1** مراجعه کنید.

☆	321	انتخاب منحنی A1/1	1bit	انتخاب منحنی A1	P4.33
		منحنی 1(2 نقطه، پارامترهای (P4.13~P4.16			
		منحنی 2(2 نقطه، پارامترهای (P4.18~P4.21			
		منحنی 3(2 نقطه، پارامترهای (P4.23~P4.26			
		منحنی 4(4 نقطه، پارامترهای (A6.00~A6.07			
		منحنی 5(4 نقطه، پارامترهای (A6.08~A6.15			
		انتخاب منحنی A1/2	10bit		
		منحنی 1(2 نقطه، پارامترهای (P4.13~P4.16			

		2	منحنی 2 نقطه، پارامترهای (P4.18~P4.21)	
		3	منحنی 3 نقطه، پارامترهای (P4.23~P4.26)	
		4	منحنی 4 نقطه، پارامترهای (A6.00~A6.07)	
		5	منحنی 5 نقطه، پارامترهای (A6.08~A6.15)	
		A13 انتخاب منحنی		100bit
	1		منحنی 1 نقطه، پارامترهای (P4.13~P4.16)	
	2		منحنی 2 نقطه، پارامترهای (P4.18~P4.21)	
	3		منحنی 3 نقطه، پارامترهای (P4.23~P4.26)	
	4		منحنی 4 نقطه، پارامترهای (A6.00~A6.07)	
	5		منحنی 5 نقطه، پارامترهای (A6.08~A6.15)	

کد تابع bit100، bit10، bit1 برای انتخاب منحنی تنظیم ورودی آنالوگ A13، A12، A11 استفاده می شود.

3 ورودی آنالوگ می تواند هر 5 نوع منحنی را انتخاب کنند.

منحنی 1، منحنی 2 و منحنی 3 منحنی های 2 نقطه هستند که از طریق کد تابع گروه P4 تنظیم می شوند، در حالی که منحنی 4 و منحنی 5 منحنی های 4 نقطه است که از طریق کد های عملکرد گروه A8 تنظیم شده اند.

اینورت بصورت استاندارد دارای ترمینالهای های ورودی آنالوگ 3 کاتاله است. کارت 0 / 1 چند منظوره برای استفاده از A13X مورد نیاز است.

★	000	انتخاب مقدار $A/1$ وقتی کمتر از حداقل ورودی است	1bit	انتخاب مقدار $A/1$ وقتی کمتر از حداقل ورودی است	حداقل ورودی است	P4.34
		0	تنظیم حداقل ورودی			
		1	0.0%			
		انتخاب مقدار $A/2$ وقتی کمتر از حداقل ورودی است	10bit			
		0	تنظیم حداقل ورودی			
		1	0.0%			
		انتخاب مقدار $A/3$ وقتی کمتر از حداقل ورودی است	100bit			
		0	تنظیم حداقل ورودی			
		1	0.0%			

این پارامتر برای تعیین مقدار آنالوگ تنظیمی است، زمانی که ولتاژ ورودی آنالوگ کمتر از حداقل ورودی می باشد.

کد تابع $.bit100$, $.bit10$, $.bit1$ مربوط به ورودی آنالوگ $A/3$, $A/2$, $A/1$ می باشد. اگر بیت به 0 تنظیم شود و $A/1$ حداقل تنظیم باشد، تنظیم ورودی آنالوگ برابر با "مقدار حداقل ورودی" (P4.24, P4.19, P4.14) خواهد بود. اگر بیت به 0 تنظیم شود و $A/1$ کمتر از حداقل تنظیم باشد، تنظیم مقدار آنالوگ برابر با 0.0% است.

★	0.0s	0.0s~3600.0s	Zمان تاخیر DI1	P4.35
★	0.0s	0.0s~3600.0s	Zمان تاخیر DI2	P4.36
★	0.0s	0.0s~3600.0s	Zمان تاخیر DI3	P4.37

فقط DI3 قادر به تنظیم زمان تاخیر هستند.

که برای تنظیم زمان تاخیر برای تغییر حالت ترمینال DI استفاده می شوند.

★		تنظیم حالت فعال ترمینال DI1	1bit	انتخاب حالت مؤثر 1 ترمینال DI	P4.38
		0	فعال در حالت بالا (High)		
		1	فعال در حالت پایین (Low)		

		تنظیم حالت فعال ترمینال DI2	10bit	
	0	فعال در حالت بالا (High)		
	1	فعال در حالت پایین (Low)		
		تنظیم حالت فعال ترمینال DI3	100bit	
	0	فعال در حالت بالا (High)		
	1	فعال در حالت پایین (Low)		
		تنظیم حالت فعال ترمینال DI4	1000bit	
	0	فعال در حالت بالا (High)		
	1	فعال در حالت پایین (Low)		
		تنظیم حالت فعال ترمینال DI5	10000bit	
	0	فعال در حالت بالا (High)		
	1	فعال در حالت پایین (Low)		
★		DI6	1bit	انتخاب حالت مؤثر 1 ترمینال DI
	0	فعال در حالت بالا (High)		
	1	فعال در حالت پایین (Low)		
		DI7	10bit	
	0	فعال در حالت بالا (High)		
	1	فعال در حالت پایین (Low)		
		DI8	100bit	
	0	فعال در حالت بالا (High)		

		1	فعال در حالت پایین (<i>Low</i>)		
		DI9	تنظیم حالت فعال ترمینال	1000b it	
		0	فعال در حالت بالا (<i>High</i>)		
		1	فعال در حالت پایین (<i>Low</i>)		
		DI10	تنظیم حالت فعال ترمینال	10000 bit	
		0	فعال در حالت بالا (<i>High</i>)		
		1	فعال در حالت پایین (<i>Low</i>)		
این پارامتر برای تنظیم حالت فعال شدن ترمینال ورودی دیجیتال استفاده می شود.					
سطح بالا: با اتصال بین COM و DI مربوطه فعال می شود، با قطع اتصال غیر فعال می شود.					
سطح پایین: با اتصال بین COM و DI مربوطه غیر فعال می شود، با قطع اتصال فعال می شود.					

5.5- ترمینال های خروجی:

اینورتر دارای دو خروجی آنالوگ چند منظوره، دو ترمینال خروجی دیجیتال DO می باشد (DO می تواند به عنوان ترمینال خروجی پالس با سرعت بالا و خروجی سوئیچ باز استفاده شود).

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
P5.00	انتخاب ترمینال خروجی FM	خروجی پالس (<i>FMP</i>) خروچی سوئیچ (<i>FMR</i>)	1	0 (<i>FMP</i>)
				1 (<i>FMR</i>)
ترمینال چند منظوره قابل برنامه ریزی است که می تواند به عنوان ترمینال خروجی پالس با سرعت بالا (<i>FMP</i>) یا ترمینال خروجی سوئیچ باز (<i>FMR</i>) استفاده شود.				

هنگامی که **P5.00** بر روی 0 تنظیم می شود، فرکانس خروجی حداکثر 10 کیلوهرتز خواهد بود، لطفاً به پارامتر **P5.06** در ارتباط با آن مراجعه کنید.

☆	0	0-41	انتخاب FMR (ترمینال کلکتور باز)	P5.01
☆	2	0-41	انتخاب خروجی (TA1.TB1.TC1) رله	P5.02
☆	0	0-41	انتخاب خروجی (TA2.TB2.TC2) رله	P5.03
☆	0	0-41	انتخاب خروجی D01 (ترمینال کلکتور باز)	P5.04
☆	4	0-41	انتخاب خروجی D02	P5.05

برای انتخاب 5 عملکرد خروجی دیجیتال از پارامتر فوق استفاده می شود. **TA2.TB2.TC2** و **TA1.TB1.TC1** رله های خروجی می باشند.

انتخاب عملکرد به شرح زیر است:

مقدار	عملکرد	توضیحات
1	بدون عملکرد	ترمینال خروجی هیچ عملکردی ندارد
2	اینورتر در حال کار	هنگامی که اینورتر در حال کار است، سیگنال خروجی ON است.
3	خروجی خطأ (خطای توقف)	هنگامی که خطأ در اینورتر اتفاق می افتد و به علت خطأ اینورتر متوقف می شود، سیگنال خروجی ON می شود
4	سطح فرکانس	خروجی FDT1 تشخیص برای جزئیات بیشتر به پارامترهای P8.19 و P8.20 مراجعه کنید
5	کار کرد سرعت 0 (توقف بدون خروجی)	هنگامی که اینورتر در حال کار است و خروجی 0Hz می باشد، سیگنال خروجی ON است.

	هنگامی که اینورتر در حالت توقف است، سیگنال خروجی OFF است.		
6	قبل از اینکه خطای حرارتی موتور فعال شود، بر اساس این پارامتر خروجی قبل از خطای اصلی فعال خواهد شد. اگر مقدار بیش از مقدار پارامتر پیش خطاب باشد، سیگنال خروجی ON خواهد شد. برای توضیحات بیش از خطای حرارتی موتور، به پارامترهای P9.00 تا P9.02 مراجعه کنید.	پیش خطای اضافه بار موتور	
7	هنگامی که اینورتر بیش از حد جریان بکشد، سیگنال قبل از این که خطای اضافه بار اینورتر اتفاق افتد، فعال ON می شود.	پیش خطای اضافه بار اینورتر	
8	هنگامی که مقدار شمارنده به مقدار PB.08 می رسد، سیگنال ON را صادر می کند.	شمارنده به مقدار تنظیمی بررسد	
9	هنگامی که مقدار شمارنده به مقدار PB.09 می رسد، سیگنال ON را صادر می کند برای جزئیات به پارامترهای گروه PB توجه کنید.	شمارنده به مقدار تعیین شده بررسد	
10	هنگامی که طول واقعی بیش از مقدار تنظیم در PB.05 باشد، خروجی سیگنال ON می شود.	طول به مقدار تنظیم شده بررسد	
11	هنگامی که PLC ساده اجرا می شود و یک سیکل را به پایان می رساند، یک سیگنال پالس با عرض 250 میلی ثانیه تولید می کند.	یک سیکل PLC کامل شود	
12	هنگامی که مدت زمان کارکرد اینورتر بیش از زمان تنظیم (P8.17) باشد، سیگنال خروجی را ON می کند.	مدت زمان کارکرد تنظیمی	
13	هنگامی که فرکانس تنظیم شده از فرکانس حد بالا یا فرکانس حد پایین بیشتر شود، یک سیگنال خروجی ON می شود.	فرکانس حد	
14	در حالت کنترل سرعت، اگر گشتاور خروجی به گشتاور حد بررسد، اینورتر در وضعیت حفاظتی قرار می گیرد و خروجی سیگنال ON می شود.	گشتاور حد	
15	هنگامی که اینورتر دارای خطای نیست و ولتاژ باس DC به طور معمول کار می کند و اینورتر برای استارت آمده است، سیگنال اینورتر آمده بکار	اینورتر آمده بکار	

	خروجی ON را می دهد. پس از راه اندازی عادی، خروجی را می بندد.	
16	هنگامی که مقدار ولتاژ ورودی آنالوگ AI1 بزرگتر از ورودی آنالوگ AI2 است، سیگنال ON را روشن می کند.	AI1>AI2
17	هنگامی که فرکانس در حال کار اینورتر به حد بالای فرکانس می رسد، سیگنال ON را روشن می کند.	رسیدن به فرکانس حد بالا
18	هنگامی که فرکانس در حال کار اینورتر به حد پایین فرکانس می رسد، سیگنال ON را روشن می کند و موتور در وضعیت توقف قرار می گیرد	رسیدن به فرکانس حد پایین(توقف بدون خروجی)
19	هنگامی که اینورتر در وضعیت کاهش ولتاژ قرار دارد، سیگنال ON را روشن می کند.	حالات کاهش ولتاژ خروجی
20	لطفا به تنظیمات ارتباط سریال مراجعه نمایید	تنظیم ارتباط سریال
21	رزرو	رزرو
22	رزرو	رزرو
23	وقتی خروجی اینورتر 0 است، سیگنال خروجی ON می شود. هنگامی که اینورتر در حالت توقف است، سیگنال خروجی ON است.	کار بدون سرعت 2 (توقف بدون خروجی)
24	هنگامی که زمان روشن بودن اینورتر (P7.13) بیش از مقدار تعیین شده P8.16 باشد، سیگنال خروجی ON می شود.	زمان روشن بودن اینورتر
25	لطفا برای جزئیات بیشتر به پارامترهای P.8.29,P.8.28 مراجعه کنید.	سطح فرکانس FDT2
26	لطفا برای جزئیات بیشتر به پارامترهای P8.31,P8.30 مراجعه کنید.	رسیدن به فرکانس خروجی 1
27	لطفا برای جزئیات بیشتر به پارامترهای P8.33,P8.32 مراجعه کنید.	رسیدن به فرکانس خروجی 2

<i>P8.39, P8.38</i> لطفا برای جزئیات بیشتر به پارامترهای مراجعه کنید.	رسیدن به جریان خروجی 1	28
<i>P8.41, P8.40</i> لطفا برای جزئیات بیشتر به پارامترهای مراجعه کنید.	رسیدن به جریان خروجی 2	29
هنگامی که زمان در حال کار اینورتر به زمان بندی تنظیمی می رسد (<i>P8.42</i> فعال)، خروجی سیگنال <i>ON</i> می شود.	رسیدن به زمان در حال کار خاص	30
هنگامی که مقدار ورودی آنالوگ <i>AI1</i> بزرگتر از <i>P8.46</i> و یا <i>P8.45</i> باشد. سیگنال خروجی <i>ON</i> می شود.	ورودی خارج از رنج <i>AI1</i>	31
زمانی که اینورتر بدون بار شود سیگنال خروجی <i>ON</i> می شود.	بدون بار	32
زمانی که اینورتر در حالت کار چپگرد باشد سیگنال خروجی <i>ON</i> می شود.	حالت چپگرد	33
<i>P8.29, P8.28</i> لطفا برای جزئیات بیشتر به پارامترهای مراجعه کنید.	حالات جریان خروجی صفر	34
هنگامی که دمای رادیاتور مازول (<i>P7.07</i>) به مقدار تعیین شده <i>P8.47</i> می رسد، سیگنال <i>ON</i> را روشن می کند.	رسیدن به دمای مازول	35
<i>P8.37, P8.36</i> لطفا برای جزئیات بیشتر به پارامترهای مراجعه کنید.	جریان نرم افزار بیش از حد	36
هنگامی که فرکانس خروجی به فرکانس حد پایین می رسد، خرجی سیگنال <i>ON</i> را نشان می دهد. هنگام وضعیت توقف، سیگنال <i>ON</i> همچنان روشن می ماند.	رسیدن به فرکانس حد پایین(توقف بدون خروجی)	37
هنگامی که اینورتر در حال کار آلام می دهد، سیگنال هشدار خروجی <i>ON</i> می شود.	خروجی آلام	38
هنگامی که دمای موتور به مقدار مشخص <i>P9.58</i> می رسد، سیگنال خروجی <i>ON</i> را می دهد (درجه حرارت را می توان از طریق <i>U0.34</i> مشاهده کرد)	هشدار دمای بیش از حد موتور	39

	هنگامی که زمان در حال کار اینورتر از مقدار تنظیم شده فراتر می‌رود، سیگنال ON را روشن می‌کند.	رسیدن به زمان در حال کار	40
	هنگامی که اینورتر در حال کار آلام می‌دهد، سیگنال هشدار خروجی ON می‌شود.	خروجی آلام	41

0	0 - 16	FMP (ترمینال خروجی پالس)	P5.06
0	0 - 16	A01	P5.07
1	0 - 16	A02	P5.08

فرکانس خروجی پالس P5.09 (خروجی حداکثر فرکانس FMP: $0.01\text{kHz} \sim P5.09$) می‌تواند از 0.01kHz تا 100.00kHz متغیر باشد.

خروجی A01، A02 از $0V$ تا $10V$ یا $0mA$ تا $20mA$ است.

محدوده مقدار مربوطه در جدول زیر نشان داده شده است:

مقدار تنظیمی	عملکرد	رنج تغییرات
0	فرکانس خروجی	- فرکانس حداکثر 0
1	فرکانس رفرنس	- فرکانس حداکثر 0
2	جریان خروجی	درصد جریان نامی اینورتر 200 - 0
3	گشتاور خروجی	درصد گشتاور نامی اینورتر 200 - 0
4	توان خروجی	درصد توان نامی اینورتر 200 - 0
5	ولتاژ خروجی	درصد ولتاژ نامی اینورتر 120 - 0
6	پالس ورودی	$0.01\text{kHz} \sim 100.00\text{kHz}$

0V~10V	AI1	7
0V~10V(Or 0~20mA)	AI2	8
0V~10V	AI3	9
0 - طول حداکثر	طول	10
0 - حد اکثر شمارنده	مقدار شمارنده	11
0.0%~100.0%	تنظیم ارتباط سریال	12
0 - فرکانس خروجی حداکثر متناظر	سرعت موتور	13
0.0A~1000.0A	جریان خروجی	14
0.0V~1000.0V	ولتاژ خروجی	15
مقدار واقعی - نسبت متناظر با گشتوار موتور	گشتوار خروجی	16

50.00kHz	0.01kHz~100.00kHz	FMP	حداکثر خروجی	P5.09
----------	-------------------	-----	--------------	-------

هنگامی که عملکرد ترمینال چند منظوره خروجی پالس FMP را انتخاب می شود، باین پارامتر می توان حداکثر مقدار فرکانس پالس خروجی را تنظیم کرد.

0.0%	-100.0%~+100.0%	آفست صفر AO1	P5.10
1.00	-10.00~+10.00	ضریب گین AO1	P5.11
0.00%	-100.0%~+100.0%	آفست صفر AO2 (کارت آپشن)	P5.12
☆ 1.00	-10.00~+10.00	ضریب گین AO2 (کارت آپشن)	P5.13

پارامترهای بالا به طور کلی برای تغییر آفست صفر خروجی آنالوگ و همچنین برای تعریف منحنی خروجی AO مورد استفاده قرار می گیرند.

اگر b نشان دهنده آفست صفر باشد، k نشان دهنده گین است، Y نشان دهنده خروجی واقعی است، و X نشان دهنده خروجی استاندارد است، خروجی واقعی به صورت زیر محاسبه می شود:

$$Y = kX + b$$

AO2، AO1 ضریب آفست صفر 100٪ متناظر است با 10V یا 20mA است.

به عنوان مثال، اگر خروجی آنالوگ فرکانس در حال اجرا است، انتظار می‌رود خروجی $V(16mA)8$ هنگامی که فرکانس ۰ است و خروجی $V(6mA)3$ در فرکانس حداکثر، خروجی استاندارد $V0$ تا $V10$ باید به $V8$ اصلاح شود خروجی $V3$. همانطور که در فرمول بالا، ضریب جبران صفر AO باید به ۸۰٪ تنظیم شود، در حالی که $gain\ A0$ باید به -۰.۵۰ تنظیم شود.

☆	0.0s	0.0s~3600.0s	FMR	زمان تاخیر خروجی	P5.17
☆	0.0s	0.0s~3600.0s	1	زمان تاخیر خروجی رله	P5.18
☆	0.0s	0.0s~3600.0s	2	زمان تاخیر خروجی رله	P5.19
☆	0.0s	0.0s~3600.0s	$DO1$	زمان تاخیر خروجی	P5.20
☆	0.0s	0.0s~3600.0s	$DO2$	زمان تاخیر خروجی	P5.21

تنظیم تاخیر زمانی ترمینال خروجی FMR , $DO1$, $DO2$ و DO که از تغییر وضعیت به تغییر واقعی شروع می‌شود.

☆		انتخاب حالت فعال FMR	1bit	انتخاب حالت فعال ترمینال خروجی DO	P5.22
		0	لاجیک مثبت		
		1	لاجیک منفی		
		انتخاب حالت فعال رله 1	10bit		
		0	لاجیک مثبت		
		1	لاجیک منفی		
		انتخاب حالت فعال رله 2	100bit		
		0	لاجیک مثبت		
		1	لاجیک منفی		
		انتخاب حالت فعال $DO1$	1000bit		
		0	لاجیک مثبت		
		1	لاجیک منفی		
		انتخاب حالت فعال $DO2$	1000bit		

		0	لاجیک مثبت	
		1	لاجیک منفی	

تعریف حالت فعال خروجی ترمینال FMR , رله 1، رله 2.1 و خروجی 2.0 $DO1$.

0: لاجیک (منطق) مثبت

پایانه های خروجی دیجیتال در حالت اتصال فعال می باشند ، و در حالت قطع اتصال غیر فعال می شوند.

1: لاجیک (منطق) منفی

پایانه های خروجی دیجیتال در حالت اتصال غیر فعال می باشند ، و در حالت قطع اتصال فعال می شوند.

5-8 پارامترهای کنترل راه اندازی / توقف: P6.00-P6.25

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
P6.00	مد استارت	راه اندازی بصورت مستقیم	0	☆
		راه اندازی با شناسایی سرعت فعلی موتور	1	
		راه اندازی با پیش تحریک (موتورهای آسنکرون)	2	
		راه اندازی سریع SVC (کنترل برداری)	3	

0: راه اندازی مستقیم:

هنگامی که زمان تزریق ترمز DC صفر است، موتور با فرکانس راه اندازی استارت می شود.

هنگامی که زمان تزریق ترمز DC غیر صفر است، قبل از شروع راه اندازی جریان DC در موتور تزریق می شود. این کار برای کاربردهایی مناسب است که در زمان راه اندازی ممکن است موتور بخاطر اینترسی زیاد بار در جهت برعکس حرکت کند، مانند کاربرد جرثقیل یا آسانسور.

1: راه اندازی با ردابی سرعت چرخش موتور:



اینورتر در درجه اول سرعت و جهت چرخش موتور را محاسبه می کند و سپس با فرکانسی که موتور در حال چرخش است، راه اندازی شروع می شود. اینکار باعث راه اندازی بدون ضربه موتور می شود. مناسب برای کاربردهایی است که در آن به دلیل خاموش شدن برق بصورت گذرا به دلیل اینرسی چرخشی بالا، موتور همچنان به چرخش خود ادامه می دهد. مانند فن ها یا آسیاب های بزرگ. پارامترهای موتور (گروه P1) باید به درستی تنظیم شود.

2- راه اندازی با پیش تحریک

این فقط برای موتوهای القابی آسنکرون معنیت دارد و برای ایجاد میدان مغناطیسی قبل از استارت موتور استفاده می شود. برای تنظیم مقدار جریان پیش تحریک و زمان آن لطفاً به پارامترهای P6.05 و P6.06 مراجعه کنید.

اگر زمان پیش تحریک 0 تنظیم شود، فرآیند پیش تحریک لغو خواهد شد و موتور با فرکانس راه اندازی استارت می شود. اگر زمان پیش تحریک 0 تنظیم نشده باشد، ابتدا پیش تحریک اولیه موتور انجام می شود و سپس شروع به راه اندازی می کند. به این ترتیب، عملکرد پاسخ دینامیکی موتور ارتقا می یابد.

3- راه اندازی سریع SVC

این حالت فقط در حالت کنترل (کنترل برداری) موتور القابی استفاده می شود. که می تواند زمان راه اندازی را کاهش دهد.

★	0	0	راه اندازی با فرکانس استپ	مد رديابي سرعت چرخش موتور	P6.01
		1	راه اندازی از سرعت صفر		
		2	راه اندازی با فرکانس حداقل		

به منظور تکمیل روند رديابي سرعت چرخش موتور در کوتاهترین زمان، می توان مد رديابي سرعت چرخش موتور را انتخاب کرد:

0: رديابي از بالا به پایین با فرکانس در زمان توقف، که معمولاً در ابتدا انتخاب می شود.

1: رديابي از پایین به بالا از فرکانس صفر، زمانی که اينورتر پس از مدت زمان طولاني خاموش شدن برق مجدد شروع به کار می کند

2: رديابي از بالا به پایین از فرکانس حداقل به پایین، که معمولاً برای بارهای تولیدکننده برق استفاده می شود.

☆	20		1~100	سرعت رديابي سرعت چرخش موتور	P6.02
----------	-----------	--	--------------	-----------------------------	--------------

در حالت رديابي سرعت چرخش موتور، برای انتخاب سرعت رديابي استفاده می شود. مقدار بالاتر پارامتر، سرعت رديابي را سریع تر می کند، اما مقدار خیلی بالا ممکن است باعث رديابي غیر قابل اطمینان شود.

☆	0.00Hz		0.0s~100.0s	فرکانس راه اندازی	P6.03
----------	---------------	--	--------------------	-------------------	--------------

★	0.0s		0.0s~100.0s	زمان توقف در فرکانس راه اندازی	P6.04
----------	-------------	--	--------------------	--------------------------------	--------------

برای اطمینان از گشتاور کافی در هنگام راه اندازی موتور، فرکانس راه اندازی مناسب باید تنظیم شود. علاوه بر این، برای تنظیم شار مغناطیسی لازم در هنگام راه اندازی موتور، فرکانس راه اندازی برای یک دوره معینی از زمان قبل از این که موتور شتاب بگیرد باید ثابت بماند.

فرکانس راه اندازی $P6.03$ توسط فرکانس حد پایین محدود نمی شود. اگر مقدار فرکانس مرجع (منبع فرکانس) پایین تر از فرکانس راه اندازی باشد، اینورتر نمی تواند موتور را راه اندازی نماید و در حالت آماده به کار می ماند.

در فرآیند تعویض مثبت و منفی، زمان نگهداری فرکانس راه اندازی کار نمی کند. زمان نگهداری فرکانس راه اندازی شامل زمان شتاب نیز نمی شود، ولی در زمان اجرای PLC ساده شامل می شود.

مثال 1:

$P0.03 = 0$ یعنی منبع فرکانس "مرجع دیجیتال" است.

$P0.08 = 2.00Hz$ به این معنی است که فرکانس تنظیم دیجیتال $2.00Hz$ است.

$P6.03 = 5.00Hz$ به این معنی است که فرکانس راه اندازی $5.00 Hz$ است.

$P6.04 = 2.0s$ به معنای این است که زمان نگهداری فرکانس راه اندازی 2.0 ثانیه است.

در این حالت، اینورتر در حالت آماده به کار قرار خواهد گرفت و فرکانس خروجی آن $0Hz$ خواهد بود.

مثال 2:

$P0.03 = 0$ یعنی منبع فرکانس "مرجع دیجیتال" است.

$P0.08 = 10.00Hz$ به معنی این که فرکانس تنظیم دیجیتال $10.00Hz$ است.

$P6.03 = 5.00Hz$ به معنی این که فرکانس راه اندازی $5.00Hz$ است.

$P6.04 = 2.0s$ به معنای این است که زمان استقرار فرکانس راه اندازی 2.0 ثانیه است.

در این مورد، اینورتر با 5.00 هرتز شتاب می گیرد و برای 2 ثانیه در این فرکانس باقی می ماند و سپس تا فرکانس تنظیم $10Hz$ سرعت می گیرد.

★	0%	0%~100%	DC جريان تزریق جريان پیش تحریک	P6.05
★	0.0s	0.0s~100.0s	DC زمان تزریق جريان زمان پیش تحریک	P6.06

پیش تحریک برای ایجاد میدان مغناطیسی در موتور قلی از راه اندازی استفاده می شود که سرعت پاسخ دینامیکی موتور را بهبود می بخشد.

تزریق جریان ترمز DC فقط هنگام راه اندازی مستقیم فعال است. اینورتر ابتدا ترمز DC را با توجه به تنظیم جریان DC به موتور تزریق می کند که باعث می شود ترمز DC عمل کند. و پس از آن راه اندازی موتور انجام می شود.

اگر زمان ترمز DC روی 0 تنظیم شده باشد، اینورتر به طور مستقیم بدون ترمز DC موتور را راه اندازی می کند. جریان ترمز DC بزرگتر، نیروی ترمز بیشتری ایجاد می نماید.

اگر راه اندازی موتور روی مدد راه اندازی پیش تحریک آسنکرون باشد، ابتدا میدان مغناطیسی را از طریق تنظیم جریان پیش تحریک ایجاد می کند، سپس بعد از زمان پیش تحریک شروع به راه اندازی می کند. اگر زمان قبل از تحریک 0 تنظیم شود، اینورتر به طور مستقیم بدون فرآیند پیش تحریک راه اندازی می کند.

جریان DC راه اندازی و جریان DC پیش تحریک درصد نسبی از جریان نامی موتور است.

★	0	0	شتاب خطی	ACC/DEC	مد شتاب	P6.07
		1	شتاب بر اساس منحنی S			

برای انتخاب روش تعییر فرکانس موتور در هنگام شروع و توقف استفاده می شود.

0: شتاب خطی ACC/DEC

فرکانس خروجی در طول یک خط مستقیم افزایش یا کاهش می یابد. اینورتر دارای 4 نوع شتاب ACC/DEC می باشد. می توانید زمان شتاب را از طریق ترمینال های ورودی دیجیتال چند منظوره انتخاب کنید.

1: شتاب بر اساس منحنی S مدد


فرکانس خروجی در طول یک منحنی S شکل افزایش یا کاهش می یابد. منحنی S به طور کلی در کاربردهایی که در آن شروع و توقف موتور باید نسبتاً ملایم باشد، مانند آسانسور و تسممه نقاله استفاده می شود. زمان شتاب با سرعت موتور سازگار است. پارامترهای $P6.08$ و $P6.09$ می تواند به ترتیب برای زمان شروع شتاب و اتمام شتاب بر روی منحنی سرعت S تنظیم شوند.

★	30.0 %	0.0%~(100.0%.P6.09)	زمان بخش اول منحنی S	P6.08
★	30.0 %	0.0%~(100.0%.P6.08)	زمان بخش پایانی منحنی S	P6.09

پارامترهای $P6.08$ و $P6.09$ می توانند به ترتیب نسبت زمان بین بخش اول و بخش پایانی منحنی S را تعریف نمایند. شتاب منحنی S منحصر به فرد است. این پارامترهای باید طوری تنظیم شوند که با استاندارد $0.0 \leq P6.09 \leq 100.0$ ٪ مطابقت داشته باشد.

در شکل 11-5 پارامتر تعیین شده توسط $P6.08$ است، در این دوره زمانی شبیه متغیر فرکانس خروجی بزرگتر و بزرگتر می

شود. **T2** توسط پارامتر **P6.09** تعریف شده است، در این دوره زمانی شبکه تغییر فرکانس خروجی به صفر تغییر می کند. شبکه متغیر فرکانس خروجی در زمان t_1 و t_2 ثابت می باشد.

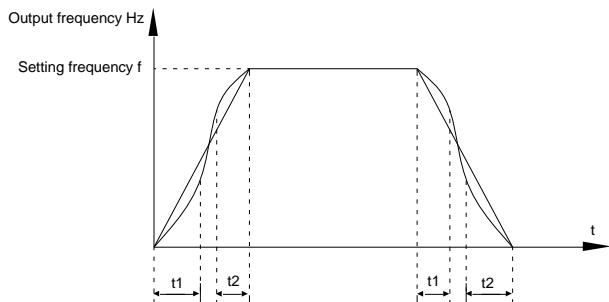

شکل 5-11 نمودار شتاب بر حسب منحنی

☆	0	0	توقف با شتاب منفی DEC	مد توقف موتور	P6.10
		1	توقف آزاد (بدون شتاب)		

0: توقف با کاهش سرعت به صفر

هنگامی که دستور توقف فعال شود، اینورتر با شتاب تعریف شده **DEC** سرعت موتور را کاهش داده و سپس متوقف می نماید.

1: توقف آزاد بدون کاهش سرعت

هنگامی که دستور توقف فعال می شود، اینورتر خروجی فرکانس موتور را بلافاصله قطع می کند و موتور با توجه به اینرسی مکانیکی بار، متوقف می شود.

☆	0.00Hz	0.00Hz~	فرکانس حداقل DC در توقف	P6.11
☆	0.0s	0.0s~36.0s	زمان تاخیر تزریق جریان DC در توقف	P6.12
☆	0%	0%~100%	مقدار تزریق جریان DC در توقف	P6.13
☆	0.0s	0.0s~100.0s	زمان ترمز DC در توقف	P6.14


فرکانس تزریق جریان **DC** در توقف: در فرایند کاهش سرعت برای متوقف کردن موتور، هنگامی که فرکانس در حال توقف به این فرکانس می رسد، روند ترمز **DC** آغاز می شود.

زمان انتظار ترمز **DC** در توقف: قبل از شروع ترمز **DC** در توقف، اینورتر خروجی را نگه می دارد، و پس از این زمان تاخیر، ترمز **DC** را شروع می کند. این کار برای جلوگیری از خطای جریان به دلیل ترمز **DC** که در سرعت بالاتر شروع می شود، استفاده می شود.

جهنم ترمز **DC** در توقف: مقدار جریان **DC** که به موتور تزریق می شود تا ترمز **DC** را فعل نماید. جریان ترمز بالاتر، اثر ترمز قوی

زمان ترمز DC در توقف: مدت زمان اعمال ترمز DC به موتور اگر این زمان 0 تنظیم شده باشد، نشان می دهد که هیچ ترمز DC وجود ندارد و اینورتر با توجه به روند تنظیم کاهش سرعت موتور را متوف می نماید.

روند ترمز DC در توقف در شکل زیر نشان داده شده است.

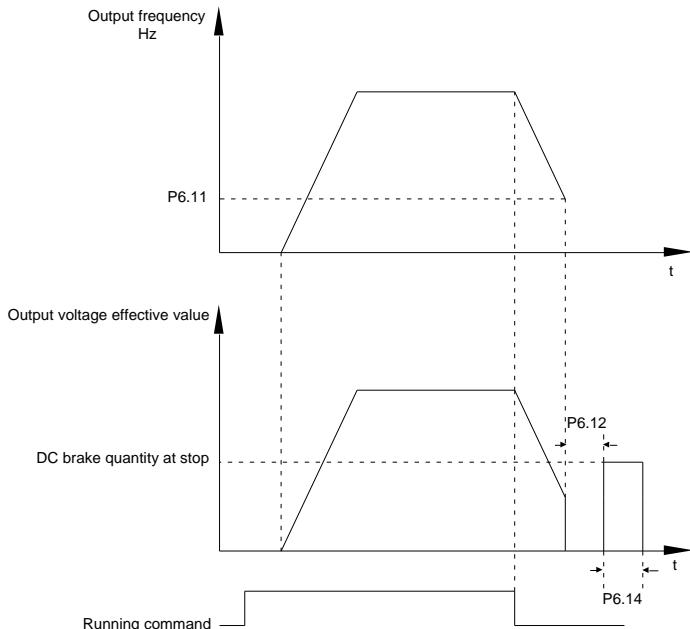

شکل 5-13 نمودار تزریق جریان DC در زمان توقف

		0%~100%	DC	نسبت استفاده از ترمز	P6.15
	100%				
				این پارامتر فقط برای اینورترهایی که به واحد ترمز مجهر هستند می باشد.	
				که برای تنظیم نسبت استفاده از واحد ترمز می باشد. هنگامی که نسبت استفاده از واحد ترمز بالا باشد، نسبت عملکرد واحد ترمز بالا است، و اثر ترمز قوی تری دارد. اما نوسان های زیادی در ولتاژ بس DC اینورتر وجود خواهد داشت.	
★	بسنگی به مدل	30%~200%	گرفتن محدودیت جریان چرخشی موتور	P6.18	
★	بسنگی به مدل	0.00-5.00s	زمان غیر مغناطیس کردن موتور در SVC	P6.21	
★	0	0 غیر فعال	انتخاب تحریک اضافه	P6.23	
		1 فعال در زمان شتاب			

			منفی(کاهش سرعت)		
		2	فعال در کل پروسه		
☆	بستگی به مدل		0-150%	بهره جریان کاهنده اضافه تحریک	P6.24
☆	1.25		1.00-2.50	بهره اضافه تحریک	P6.25

9-5 پارامترهای صفحه کلید و صفحه نمایش: P7.00-P7.14

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
★	انتخاب عملکرد کلید MF/REV	کلید MF/REV غیرفعال	0	
		تعویض بین محل کنترل فرمان از پانل کنترل یا از راه دور (ترمینال کنترل یا پورت سریال)	1	
		سوئیچ بین راستگرد و چپگرد	2	
		فرمان سرعت کند راستگرد	3	
		فرمان سرعت کند چپگرد	4	

این پارامتر برای تنظیم عملکرد کلید MF / REV چند منظوره استفاده می شود.

0: عملکرد غیر فعال

1: کنال فرمان پانل کنترل یا کنترل از راه دور

می توان تعویض بین منبع فرمان فعلی و کنترل صفحه کلید را انجام داد (کنترل محلی). کنترل از راه دور می تواند از طریق ترمینالهای دیجیتال یا پورت سریال باشد.

2: تعویض بین چرخش راستگرد و چپگرد موتور

تغییر جهت چرخش موتور از طریق کلید **MF/REV** در صفحه کلید انجام می شود.


3: فرمان سرعت کند راستگرد(سرعت جاگ)

می توان فرمان سرعت کند راستگرد (**FJOG**) را از طریق کلید **MF/REV** بر روی صفحه کلید انجام داد.

4: فرمان سرعت کند چپگرد(سرعت جاگ)


می توان فرمان سرعت کند چپگرد (**FJOG**) را از طریق کلید **MF/REV** بر روی صفحه کلید انجام داد.

☆	1	0	کلید STOP/RES فقط در حالت کنترل از صفحه کلید فعال است.	کلید توقف و ریست Stop/Reset	P7.02
		1	کلید STOP/RES در هر حالت کنترلی فعال است.		
☆	0		0000~FFFF	نمایش پارامترهای در حال کار 1	P7.03

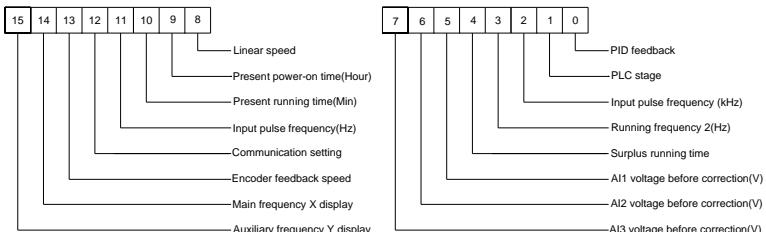

اگر پارامترهای بالا نیاز می باشد که در طول عملیات نمایش داده شوند، کاربران می توانند موقعیت های مربوطه را به 1 تنظیم کنند و سپس این عدد باینری را به عدد دهدهی تبدیل کرده و آن را با **P7.03** تنظیم کنند.

☆	0	0000~FFFF	نمایش پارامترهای در حال کار 2	P7.04
---	---	-----------	----------------------------------	--------------

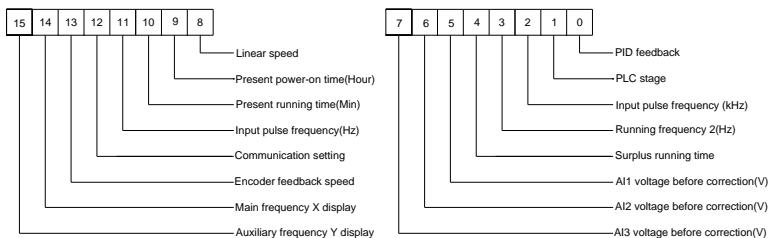


اگر پارامترهای بالا نیاز می باشد که در طول عملیات نمایش داده شوند، کاربران می توانند موقعیت های مربوطه را به 1 تنظیم کنند و سپس این عدد باینری را به عدد ددهدی تبدیل کرده و آن را با **P7.04** تنظیم کنند.

پارامترهای نمایشی در حال کار برای تنظیم پارامترهایی است که می توانند در حالت کار اینورتر نمایش داده شوند.

می توان تا 32 پارامتر بررسی کرد، شما می توانید پارامتر مورد نیاز را از طریق **P7.04, P7.03** بصورت رقم باینری تنظیم کنید، ترتیب نمایش از پایین ترین رقم **P7.03** خواهد بود.

☆	33	0000~FFFF	نمایش پارامترها در حالت توقف	P7.05
---	----	-----------	------------------------------	--------------

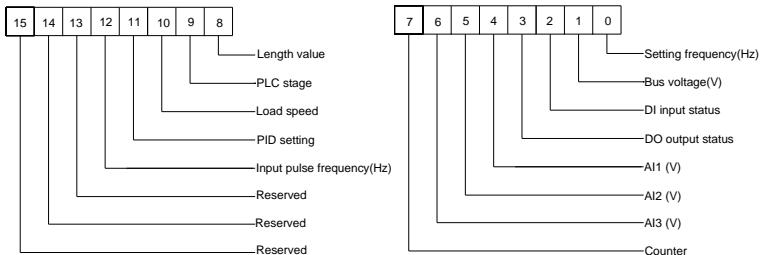

اگر پارامترهای بالا نیاز می باشد که در طول توقف موتور نمایش داده شوند، کاربران می توانند موقعیت های مربوطه خود را به 1 تنظیم کنند و سپس این عدد باینری را به عدد ددهدی تبدیل کرده و آن را با **P7.05** تنظیم کنند.

☆	1.0000	0.0001~6.5000	ضریب سرعت بار	P7.06
---	--------	---------------	---------------	--------------

هنگامی که نمایش سرعت بار ضروری باشد، پارامتر **P7.06** برای تنظیم رابطه متناظر بین خروجی فرکانس اینورتر و سرعت بار استفاده می شود. برای جزئیات لطفاً به **P7.12** مراجعه کنید.

●	-	0.0°C~100.0°C	دمای هیت سینک مازول اینورتر	P7.07
---	---	---------------	-----------------------------	--------------

نمایش دادن دمای **IGBT** استفاده می شود.

ماژول اینورترهای متفاوت، مقدار حفاظتی *IGBT* متفاوت دارند.

•			کد ID محصول	P7.08
نمایش کد محصول				
•	-	0h~65535h	جمع زمان کارکرد اینورتر	P7.09
برای نشان دادن جمع زمان کارکرد اینورتر استفاده می شود. هنگامی که زمان کارکرد به زمان تنظیمی 17 می رسد، ترمینال خروجی دیجیتال چند منظوره (12) ON خواهد شد				
•		نمایش شماره نسخه عملکرد	شماره نسخه عملکرد	P7.10
•		نمایش نسخه نرم افزار	نسخه نرم افزار	P7.11
☆	1	0	بدون رقم اعشار	نمایش رقم های اعشار سرعت بار P7.12
	یک رقم اعشار			
2	دو رقم اعشار			
3	سه رقم اعشار			
رقم اعشار؛ برای تعیین تعداد ارقام اعشاری سرعت بار استفاده می شود. برای مثال، اگر ضریب نمایش سرعت بار 2.000 P7.06 باشد، رقم نمایش دو رقم اعشار دارد، زمانی که فرکانس در حال کار 40.00Hz است، سرعت بار خواهد شد: $40.00 * 2.000 = 80.00$ (2 رقم اعشار) اگر اینورتر در حالت متوقف باشد، سرعت بار به صورت متناظر با فرکانس تنظیم شده، نمایش داده می شود. به عنوان مثال، وقتی فرکانس مرجع 50.00Hz می باشد، سرعت بار در حالت توقف برابر است با: $50.00 * 2.000 = 100.00$ (دو رقمی اعشار)				
•	-	0h~65535h	جمع زمان روشن بودن اینورتر	P7.13
زمان روشن بودن اینورتر را پس از خروج از کارخانه، نشان می دهد. هنگامی که مقدار این پارامتر به زمان روشن بودن تنظیمی (P.8.17) برسد، خروجی دیجیتال چند منظوره (24) ON می شود.				
•	-	0~65535	مجموع توان مصرفی اینورتر	P7.14
این پارامتر مجموع توان مصرف انرژی اینورتر را نشان می دهد.				

P8.00-P8.53: پارامترهای کمکی 5-10

پارامتر	نام و توضیح	حدوده تنظیم	مقدار اولیه	حدودیت تنظیم
P8.00	(Jog) فرکانس سرعت کند	0.00Hz~فرکانس حداکثر	2.00Hz	☆
P8.01	شتاب افزاینده Acc سرعت کند	0.0s~6500.0s	20.0s	☆
P8.02	شتاب کاهنده Dec سرعت کند	0.0s~6500.0s	20.0s	☆

پارامترهای فوق فرکانس مرجع و شتاب مثبت و منفی انورتر برای سرعت کند Jog را تعریف می کنند.


راه اندازی موتور در سرعت کند بصورت راه اندازی مستقیم ($P6.00 = 0$) و توقف موتور بصورت کاهش سرعت با شتاب منفی می باشد. ($P6.10 = 0$).

P8.03	شتاب افزاینده ACC2	0.0s~6500.0s	10.0s	☆
P8.04	شتاب کاهنده DEC2	0.0s~6500.0s	10.0s	☆
P8.05	شتاب افزاینده ACC3	0.0s~6500.0s	10.0s	☆
P8.06	شتاب کاهنده DEC3	0.0s~6500.0s	10.0s	☆
P8.07	شتاب افزاینده ACC4	0.0s~6500.0s	10.0s	☆
P8.08	شتاب کاهنده DEC4	0.0s~6500.0s	10.0s	☆

انورتر شامل 4 گروه شتاب افزاینده و کاهنده در پارامترهای $P0.17 / P0.18$ و 3 گروه در پارامترهای بالا می باشد.

پارامترهای $P8.08$ تا $P8.03$ دارای تعاریف مشابهی با $P0.17$ و $P0.18$ می باشند. می توان 4 گروه را از طریق ترکیبی از پروده های دیجیتال چند منظوره DI انتخاب کنید. برای استفاده از روش های خاص، لطفاً به پارامترهای $P4.01 \sim P4.05$ مراجعه کنید.

P8.09	فرکانس جهش 1	0.00Hz~فرکانس حداکثر	0.00Hz	☆
P8.10	فرکانس جهش 2	0.00Hz~فرکانس حداکثر	0.00Hz	☆
P8.11	دامته فرکانس جهش	0.00Hz~فرکانس حداکثر	0.00Hz	☆

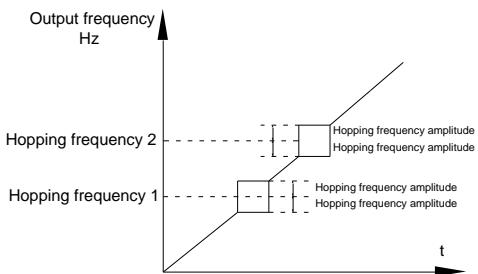


شکل 14-5 نمودار فرکانس جهش

هنگامی که فرکانس تنظیم شده در محدوده فرکانس جهش قرار می‌گیرد، فرکانس واقعی در حال کار نزدیک به فرکانس جهش اجرا می‌شود. اینورتر می‌تواند با تنظیم فرکانس پرش از رزونانس مکانیکی بار جلوگیری کند.

اینورتر می‌تواند 2 نوع فرکانس پرش را تنظیم کند، اگر هر دو آنها 0 تنظیم شوند، تابع فرکانسی پرش لغو می‌شود. فرکانس پرش و دامنه فرکانس پرش در شکل 14-5 نشان داده شده است.

☆	0.0s	0.00s~3000.0s	زمان تاخیر بین تغییر چرخش راستگرد و چپگرد موتور	P8.12
---	------	---------------	--	--------------

این پارامتر زمان تاخیر در تغییر جهت راستگرد و چپگرد موتور در فرکانس 0Hz را مشخص می‌نماید. همانطور که در شکل 15-5 نشان داده شده است.

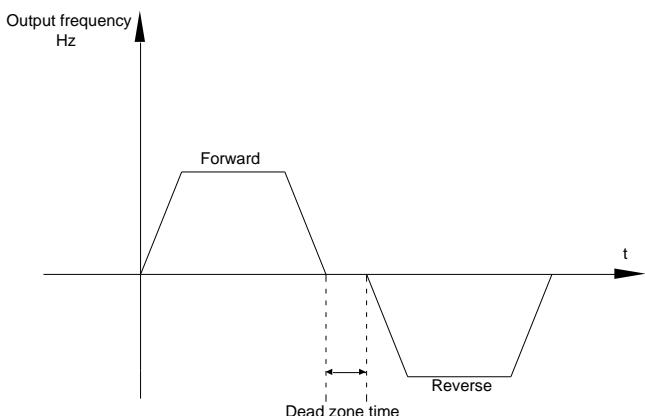

شکل 15-5 نمودار تغییر جهت چرخش موتور

☆	0	0	چپگرد فعال	کنترل چپگرد موتور	P8.13
---	---	---	------------	-------------------	--------------

		1	چپگرد غیر فعال	
این پارامتر برای تعیین اینکه آیا اینورتر می تواند در حالت چرخش چپگرد، موتور را راه اندازی نماید، استفاده می شود. اگر چرخش چپگرد مجاز نباشد، مقدار پارامتر P8.13 باید به 1 تنظیم شود.				
☆	0	0	کار با فرکانس حد پایین	P8.14 فرکانس تنظیمی کمتر از حد پایین فرکانس باشد
		1	توقف موتور	
		2	کار در فرکانس 0Hz	
این پارامتر برای انتخاب حالت ادامه کار اینورتر زمانی که فرکانس تنظیم شده پایین تر از حد پایین فرکانس است، استفاده می شود. اینورتر 3 نوع حالت اجرای مختلف برای پاسخ به انواع کاربردها، ارائه می دهد.				
☆	0.00Hz		0.00Hz~10.00Hz	فرکانس کنترل بار
این پارامتر برای توزیع یکسان بار زمانی که چند موتور بار یکسانی را راه اندازی می کنند، استفاده می شود.				
این پارامتر فرکانس خروجی اینورتر را در زمانی که بار اضافه می شود، کاهش می دهد. به این ترتیب، فرکانس خروجی موتور با بار سنگین تر بیشتر کاهش می یابد، که می تواند بار را بصورت یکنواخت بین موتورها توزیع نماید.				
این پارامتر مقدار کاهش فرکانس خروجی مناسب با بار خروجی موتور می باشد.				
☆	0h		0h~65000h	مجموع زمان روشن بودن اینورتر
هنگامی که جمع زمان روشن بودن اینورتر (P7.13) به مقدار تنظیم شده P8.16 می رسد، خروجی دیجیتال چند منظوره اینورتر فعال می شود و سیگنال ON می شود.				
به عنوان مثال: اینورتر پس از 100 ساعت روشن بودن هشدار می دهد و خروجی تنظیم شده فعال می شود:				
ترمینال مجازی DI1 : خطای تعریف شده توسط کاربر: A1.00 = 44 ؛				
ترمینال مجازی DI1 حالت فعال: از ترمینال خروجی DO1 : A1.05 = 0000 ؛				
ترمینال مجازی DO1 : زمان روشن بودن سیستم: A1.11 = 24 ؛				
تنظیم زمان روشن بودن تا 100 ساعت: P8.16 = 100 .				
هنگامی که مدت زمان روشن بودن به 100 ساعت می رسد، اینورتر خطای شماره E.ArA = 26 می دهد.				

☆	0h	0h~65000h	مجموع زمان استارت بودن اینورتر	P8.17
<p>هنگامی که زمان در حال کار اینورتر (P.7.09) به این زمان تنظیمی در پارامتر بالا می رسد، ترمینال خروجی دیجیتال DO فعال می شود و خروجی آن ON می شود.</p>				

☆	0	0	غیر معتبر	انتخاب حفاظت راه اندازی	P8.18
		1	معتبر		

این پارامتر برای بهبود ضریب حفاظت ایمنی اینورتر استفاده می شود.


اگر آن را 1 تنظیم کنید، دارای دو عمل است:

1. اگر فرمان راه اندازی قبل از برق دار شدن اینورتر فعال باشد (به عنوان مثال: حالت بسته بودن ترمینال دیجیتال ورودی فرمان راه اندازی)، اینورتر به فرمان راه اندازی پاسخ نخواهد داد. ابتدا باید فرمان استارت لغو شود و ترمینال غیر فعال گردد، سپس دوباره فعال شود تا اینورتر راه اندازی گردد.

2. اگر فرمان راه اندازی پس از ریست خطای فعال باشد، اینورتر به فرمان راه اندازی پاسخ نخواهد داد. ابتدا باید فرمان استارت لغو شود و ترمینال غیر فعال گردد، سپس دوباره فعال شود تا اینورتر راه اندازی گردد.

این حفاظت می تواند از خطرات ناشی از کارکرد خودکار موتور تحت شرایط غیرمنتظره جلوگیری کند.

☆	50.00Hz	0.00Hz~ فرکانس حد اکثر	مقدار تشخیص سطح فرکانس (FDT1)	P8.19
☆	5.0%	0.0%~100.0%(FDT1) (سطح فرکانس)	مقدار هیسترزیس تشخیص (FDT1)	P8.20

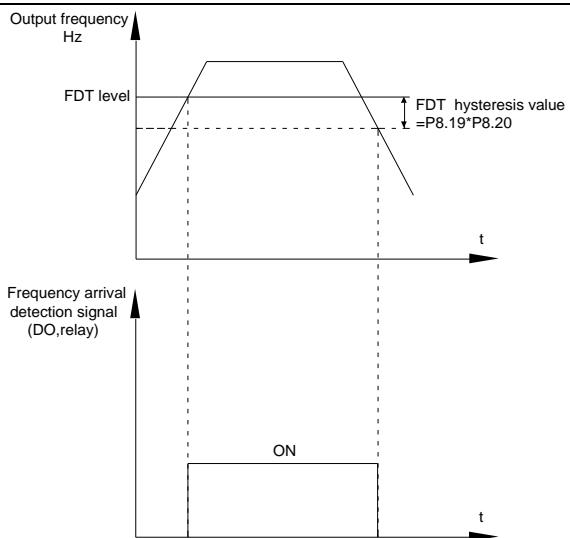

شکل 16-5 نمودار تشخیص سطح فرکانس FDT


هنگامی که فرکانس خروجی اینورتر بالاتر از مقدار تشخیص فرکانس **FDT** (**P8.19**) باشد، ترمینال دیجیتال خروجی فعال می شود. برعکس، زمانی که فرکانس خروجی کمتر از سطح فرکانس **FDT** باشد، ترمینال خروجی دیجیتال غیر فعال می شود.

این پارامتر برای تشخیص رسیدن فرکانس خروجی به یک مقدار خاص می باشد. مقدار فرکانس هیسترزیس جهت غیر فعال کردن دوباره خروجی دیجیتال استفاده می شود. **P8.20** درصد فرکانس هیسترزیس مربوط به مقدار تشخیص فرکانس **P8.19** می باشد.

☆	0.0%	فرکانس حداکثر 0.00Hz~	دامنه تشخیص رسیدن به فرکانس مرجع	P8.21
---	------	-----------------------	----------------------------------	--------------

هنگامی که فرکانس خروجی برابر با فرکانس مرجع خاص است، ترمینال خروجی **DO** فعال می شود و سیگنال **ON** می گردد.

برای تعیین دامنه تشخیص رسیدن به فرکانس مرجع می باشد، مقدار **P8.21** برابر با درصد حداکثر فرکانس است. نمودار فرکانس تشخیص در شکل 17-5 نشان داده شده است.

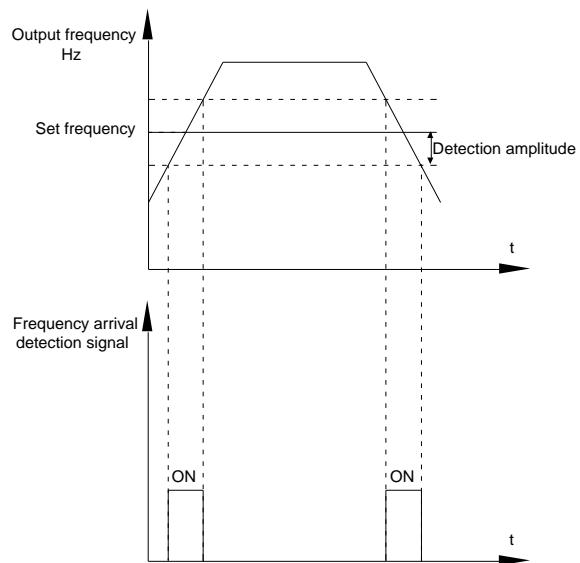


شکل 7-5 نمودار دامنه تشخیص فرکانس

☆	0	0	غیرفعال	فرکانس پرش در زمان شتاب Acc/Dec	P8.22
	1		فعال		

این پارامتر برای تعیین اینکه آیا فرکانس پرش در طول روند شتاب مثبت یا منفی موثر باشد، استفاده می‌شود.

اگر پارامتر P8.22 برابر با 1 باشد، فرکانس پرش در طول زمان شتاب فعال خواهد بود و فرکانس خروجی وقتی به فرکانس پرش برسد، از آن پرش می‌کند.

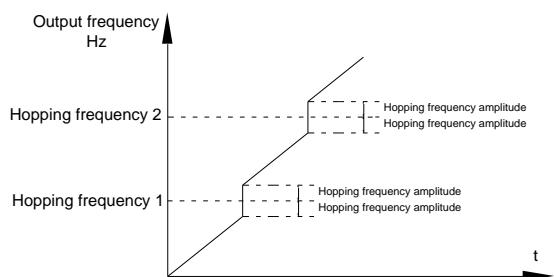

شکل 18-5 نمودار اجرای فرکانس پرش در طی زمان Acc./dec

☆	0.00 Hz	0.00Hz~ فرکانس حد اکثر	فرکانس سوئیچ شتاب <i>Acc1/Acc2</i>	P8.25
☆	0.00 Hz	0.00Hz~ فرکانس حد اکثر	فرکانس سوئیچ شتاب <i>Dec1/Dec2</i>	P8.26


این پارامتر مانی معتبر است که موتور 1 بدون تغییر شتاب *Acc/Dec* از طریق ترمینالهای ورودی *DI* انتخاب شده باشد.

در فرایند راه اندازی و تغییر فرکانس خروجی با استفاده از پارامترهای P8.25 و P8.26 با توجه به دامنه فرکانس خروجی، شتاب *Acc/Dec* متفاوت انتخاب می شود.

نحوه کارکرد در شکل 5-19 نشان داده شده است:

در طول فرایند شتاب مثبت، اگر فرکانس در حال کار کمتر از P8.25 باشد، شتاب *Acc2* انتخاب می شود. اگر فرکانس در حال کار بیشتر از P8.25 باشد، شتاب *Acc1* انتخاب می شود.

در طول فرایند شتاب منفی، اگر فرکانس در حال کار کمتر از P8.26 باشد، شتاب *Dec2* انتخاب می شود. اگر فرکانس در حال کار بیشتر از P8.26 باشد، شتاب *Dec1* انتخاب می شود.

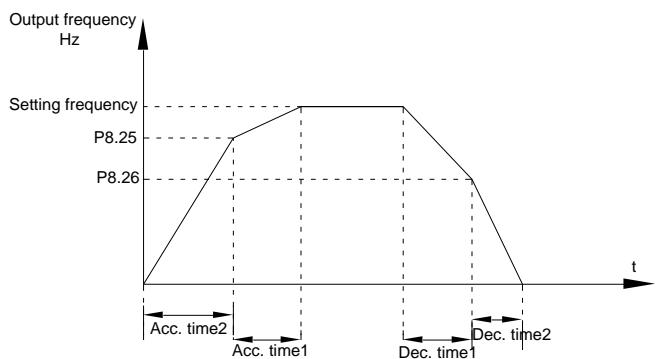


شکل 5-19 نمودار سوئیچینگ شتاب *Acc./dec*

☆	0	0	غير فعال	اولویت ترمینال سرعت کند	P8.27
		1	فعال	Jog	

این پارامتر برای تعیین اینکه آیا عملکرد ترمینال سرعت کند دارای بالاترین اولویت است، استفاده می شود.

هنگامی که P8.27 فعال است، اگر فرمان سرعت کند در حین کار اینورتر صادر شود، اینورتر به حالت سرعت کند می رود.

☆	50.00 Hz	0.00Hz~ فرکانس حد اکثر	مقدار تشخیص سطح فرکانس (FDT2)	P8.28
☆	5.0%	0.0%~100.0% (FDT1) سطح	مقدار هیسترزیس تشخیص فرکانس (FDT2)	P8.29
این پارامتر تشخیص فرکانس و عملکرد آن دقیقاً با FDT1 یکسان است، برای جزئیات لطفاً به FDT1 مراجعه کنید، یعنی توضیحات پارامر P8.19 و P8.20.				
☆	50.00 Hz	0.00Hz~ فرکانس حد اکثر	مقدار تشخیص رسیدن به فرکانس تصادفی 1	P8.30
☆	0.0%	0.00Hz~100% (فرکانس حد اکثر)	دامنه تشخیص رسیدن به فرکانس تصادفی 1	P8.31
☆	50.00 Hz	0.00Hz~ فرکانس حد اکثر	مقدار تشخیص رسیدن به فرکانس تصادفی 2	P8.32
☆	0.0%	0.00Hz~100% (فرکانس حد اکثر)	دامنه تشخیص رسیدن به فرکانس تصادفی 2	P8.33

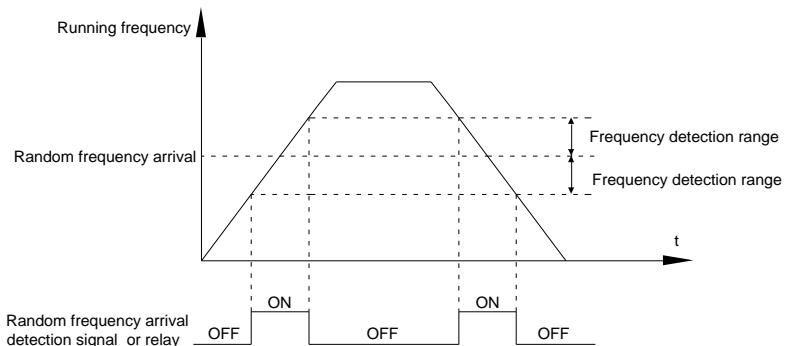


شکل 20-5 نمودار تشخیص فرکانس تصادفی

هنگامی که فرکانس خروجی اینورتر در محدوده تشخیص مثبت یا منفی از مقدار تشخیص فرکانس تصادفی باشد، ترمینال خروجی DO فعال می شود و سیگنال ON می شود.

☆	5.0%	0.0%-300.0% (جریان نامی موتور)	سطح تشخیص جریان صفر	P8.34
---	------	--------------------------------	---------------------	-------

☆	0.10s	0.00s~600.00s	زمان تاخیر سطح تشخیص جریان صفر	P8.35
---	-------	---------------	-----------------------------------	-------


هنگامی که جریان خروجی اینورتر کمتر یا برابر با سطح تشخیص جریان صفر باشد و زمان آن بیش از زمان تاخیر تشخیص جریان صفر باشد، ترمینال خروجی اینورتر DO فعال می شود. شکل 5-21 نمودار تشخیص جریان صفر را نشان می دهد.

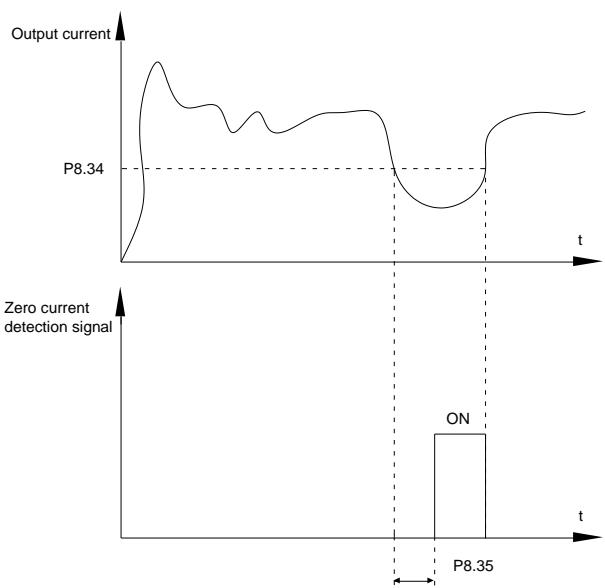

شکل 5-21 نمودار تشخیص جریان صفر

☆	200.0%	0.0% غیر فعال (جریان نامی موتور) 0.1%~300.0%	خروجی جریان محدود شده	P8.36
---	--------	--	-----------------------	-------

☆	0.00s	0.00s~600.00s	تاخیر در خروجی جریان محدود شده	P8.37
---	-------	---------------	-----------------------------------	-------

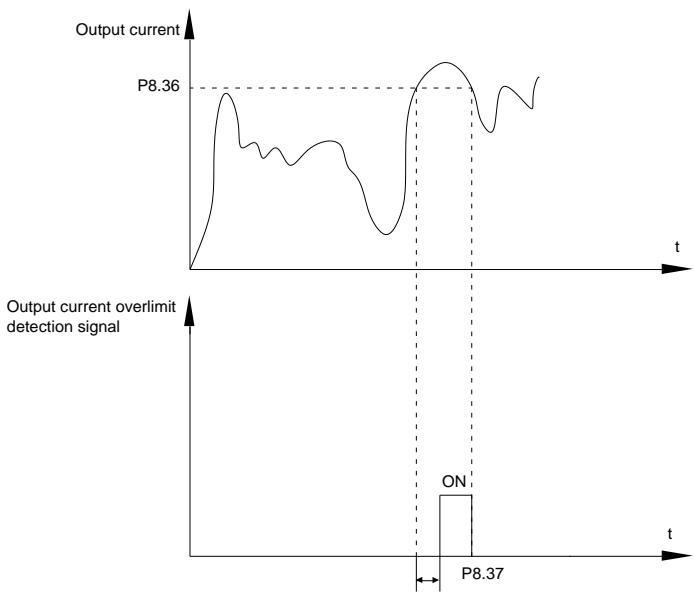


شکل 5-22 نمودار خروجی جریان بیش از حد تعریف شده

هنگامی که جریان خروجی اینورتر بیش از خروجی جریان محدود شده (P8.36) باشد، و مدت زمان آن بیش از حد تاخیر (P8.37) باشد، ترمینال خروجی چند منظوره اینورترفعال می شود و سیگنال آن ON می شود ، شکل 5-22 نمودار خروجی تشخیص جریان خروجی بیش از حد تعیین شده را نشان می دهد.

☆	100.0%	0%~300.0% (جریان نامی موتور)	جریان تصادفی 1	P8.38
☆	0.0%	0%~300.0% (جریان نامی موتور)	دامنه جریان تصادفی 1	P8.39
☆	100.0%	0%~300.0% (جریان نامی موتور)	جریان تصادفی 2	P8.40
☆	0.0%	0%~300.0% (جریان نامی موتور)	دامنه جریان تصادفی 2	P8.41

هنگامی که جریان خروجی اینورتر در محدوده تشخیص مثبت و منفی جریان تصادفی باشد، ترمینال خروجی چند منظوره DO فعال می شود.

اینورتر شامل دو گروه از پارامترهای تشخیص دامنه جریان تصادفی می باشد، که در شکل 5-23 نشان داده شده است.

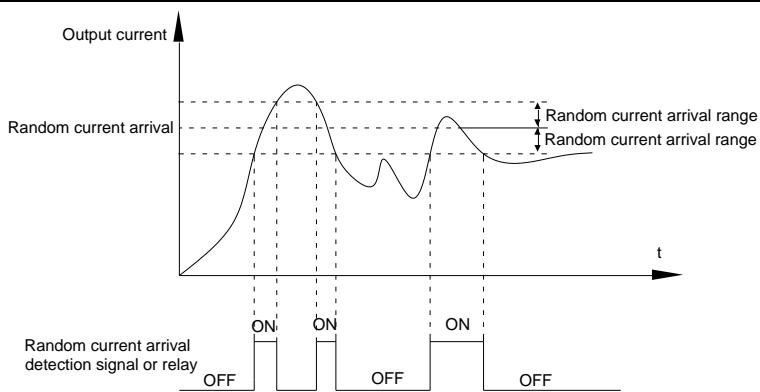

شکل 23-5 نمودار تشخیص جریان تصادفی

☆	0	0	غیر فعال	انتخاب مدت زمان کارکرد اینورتر	P8.42
		1	فعال		
☆	0	0	P8.44 تنظیم	انتخاب نوع اجرا در مدت زمان کارکرد	P8.43
		1	AI1		
		2	AI2		
		3	AI3 پتانسیومتر		

محدوده ورودی آنالوگ 100٪ متناوبی با P8.44 است.

☆	0.0Min	0.0Min~6500.0Min	مدت زمان کارکرد اینورتر	P8.44
---	--------	------------------	-------------------------	-------

این گروه پارامتر برای تعریف مدت زمان کارکرد اینورتر استفاده می شود.

هنگامی که P8.42 فعال است، زمان کار اینورتر شروع می شود. اینورتر به طور خودکار پس از رسیدن به زمان تنظیم شده P8.44، ترمینال خروجی چند منظوره DO را فعال می کند و سیگنال آن ON می شود.

هر زمان که اینورتر راه اندازی می شود زمان از 0 شروع می شود، زمان کارکرد اینورتر را می توان از طریق U0.20 مشاهده کرد. زمان کارکرد از طریق P.4.44 و P.8.43 بر حسب واحد دقیقه تنظیم می شود.

☆	3.10V	0.00V~P8.46	مقدار حد پایین حفاظت ورودی آنالوگ AI1	P8.45
---	-------	-------------	--	-------

☆	6.80V	P8.45~10.00V	مقدار حد پایین حفاظت ورودی آنالوگ A11	P8.46
---	-------	--------------	--	--------------

هنگامی که ورودی آنالوگ **A11** بیشتر از مقدار تنظیم شده در **P8.46** یا کمتر از **P8.47** باشد، خروجی چند منظوره **DO** فعال می شود و سیگنال **ON** می گردد. این پارامتر برای مشخص نمودن ورودی آنالوگ در محدوده تعريف شده می باشد.

☆	75°C	0.00°C~100°C	دماي تنظيم مازول اينورتر	P8.47
---	------	--------------	--------------------------	--------------

وقتی که دماي مازول اينورتر به مقدار تنظيم شده در **P8.47** می رسد، خروجی ديجيتال چند منظوره فعال می شود و سیگنال **ON** می گردد.

☆	0	0	فن خنک کننده با استارت موتور روشن می شود	کنترل فن خنک کننده	P8.48
		1	فن خنک کننده با برق دار شدن اينورتر روشن می شود		

اين پارامتر برای انتخاب حالت روشن شدن فن خنک کننده استفاده می شود.

P8.48 = 0 : فن خنک کننده هنگامی که اينورتر در وضعیت راه اندازی موتور یا دماي رادياتور بیش از 40 °C باشد، روشن می شود. در حالت توقف موتور و هنگامی که دماي رادياتور زير 40 °C باشد، فن خاموش می شود.

P8.48 = 1 : فن خنک کننده همیشه پس از روشن شدن اينورتر(برق دار شدن)، روشن می شود.

☆	0.00Hz	فرکانس خواب (P8.51) تا فرکانس حداکثر (P0.10)	فرکانس بیدار شدن	P8.49
☆	0.0s	0.0s~6500.0s	زمان تأخیر بیدار شدن	P8.50
☆	0.00Hz	فرکانس بیداري (P8.49)	فرکانس خواب	P8.51
☆	0.0s	0.0s~6500.0s	زمان تأخیر خواب	P8.52

اين گروه از پارامترها برای تنظيم زمان خواب و بیدار شدن اينورتر استفاده می شود.

در طول عمليات: هنگامی که فرکانس تنظيم شده کمتر یا برابر فرکانس خواب (P8.51) باشد، اينورتر به وضعیت خواب می رود و پس از تمام زمان تأخیر خواب (P8.52) متوقف می شود.

اگر اينورتر در وضعیت خواب قرار داشته باشد و فرمان راه اندازی فعال باشد، وقتی فرکانس تنظيم شده بیشتر از فرکانس بیدار شدن P8.49 باشد، اينورتر پس از زمان تأخیر P8.50 شروع به کار می کند.

به طور کلي، فرکانس بیدار شدن نباید کمتر از فرکانس خواب تنظيم شود. عملکرد خواب و عملکرد بیدار شدن زمانی معتبر است که هر دو فرکانس بیدار شدن و فرکانس خواب به 0.00 هرتز تنظيم می شود.

هنگام فعال کردن عملکرد خواب زمانی که منبع فرکانس بر روی **PID** باشد، انتخاب محاسبات **PID** در حالت خواب تحت تأثير **امترا PA.28 = 1** قرار می گيرد.

☆	0.0Min	0.0Min~6500.0Min	رسیدن به زمان کارکرد	P8.53
هنگامی که زمان کار اینورتر مقدار تنظیم شده P8.53 برسد، ترمینال خروجی چند منظوره DO فعال می شود و سیگنال ON می گردد.				
☆	100.0%	0.00~200.00%	اصلاح ضریب قدرت	P8.54

11-5 پارامترهای اضافه بار و حفاظت: P9.00-P9.70

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
P9.00	انتخاب حفاظت اضافه بار موتور	غیر فعال	1	0
		فعال		1
P9.01	ضریب حفاظت اضافه بار موتور	0.20~10.00	1.00	

P9.00 = 0: بدون عملکرد حفاظت اضافه بار موتور. توصیه می شود که یک رله حرارتی بین موتور و اینورتر نصب شود.

P9.00 = 1: اینورتر دارای عملکرد حفاظت از اضافه بار برای موتور با توجه به منحنی محدودیت زمان معکوس حفاظت از اضافه بار موتور است.

منحنی محدودیت زمان معکوس: $(P9.01 \times 220\%) \times \text{جریان جاری موتور}$, که گزارش خطای اضافه بار موتور پس از آن که یک دقیقه طول می کشد، داده خواهد شد. هنگامی که جریان عملیاتی موتور به مقدار $(P9.01 \times 150\%)$ برابر با جریان جاری موتور میرسد، بعد از 60 دقیقه، اضافه بار موتور گزارش خواهد شد.

کاربران می توانند مقدار P9.01 را با توجه به توانایی اضافه بار واقعی موتور تنظیم کنند. اگر پارامتر بیش از حد تنظیم شده باشد، ممکن است بدون گزارش خطای اینورتر، به موتور آسیب وارد شود.

P9.02	بار موتور	ضریب بیش هشدار اضافه	50%~100%	80%	☆

این پارامتر قبل از خطای اصلی اضافه بار موتور، از طریق ترمینال خروجی چند منظوره DO هشدار می دهد. این ضریب برای تعیین زمان هشدار قبل از حفاظت اضافه بار موتور، تنظیم می شود. هرچه مقدار بالاتر باشد، زمان هشدار کوتاه تر خواهد بود.

هنگامی که جریان خروجی اینورتر بیش از مقدار منحنی محدودیت زمانی معکوس با P9.02 می شود، ترمینال خروجی چند منظوره DO خروجی "پیش هشدار اضافه بار موتور" را فعال می کند.

P9.03	لیست اضافه بار	ضریب اضافه ولتاژ	0 بدون حفاظت اضافه ولتاژ	30	☆

		100-0		
☆	770	650~800v	مقدار ولتاژ حفاظتی اضافه ولتاژ	P9.04

اضافه ولتاژ هنگامی که ولتاژ خروجی اینورتر به مقدار تنظیمی ولتاژ حفاظتی اضافه ولتاژ (P9.04) برسد، اگر اینورتر با شتاب مثبت در حال اندازی موتور باشد، شتاب را متوقف می کند. هنگامی که اینورتر با سرعت ثابت کار می کند، فرکانس خروجی را کاهش می دهد. هنگامی که اینورتر با شتاب منفی سرعت را کاهش می دهد، شتاب را متوقف خواهد کرد و فرکانس خروجی به طور معمول تغییر نخواهد یافت تا زمانیکه جریان کمتر از جریان حفاظتی فعلی باشد (P9.04).

ولتاژ حفاظتی اضافه ولتاژ: نقطه حفاظت برای عملکرد اضافه جریان موتور را انتخاب می کند. هنگامی که مقدار ولتاژ از حد تنظیم شده تجاوز نماید، اینورتر شروع به اجرای تابع حفاظت اضافه ولتاژ بالا می کند. این مقدار مربوط به درصد ولتاژ نامی موتور است. افزایش ضریب ولتاژ بالا: این پارامتر ظرفیت اینورتر را در کاهش اضافه ولتاژ تنظیم می کند. هرچه مقدار آن بیشتر باشد، ظرفیت اینورتر قوی تر است. برای بارهای با اینرسی کم، مقدار آن باید کوچک باشد. در غیر این صورت، پاسخ دینامیکی سیستم آهسته خواهد بود. برای بارهای با اینرسی بزرگ، مقدار باید بالا باشد. در غیر این صورت، نتیجه کاهش ولتاژ جزئی خواهد بود و ممکن است باعث ایجاد خطای ولتاژ شود.

هنگامی که ضریب اضافه ولتاژ 0 تنظیم می شود، اینورتر شروع به اجرای تابع حفاظت از اضافه ولتاژ می کند.

☆	1	0	غیر فعال	حفظات از اتصال کوتاه زمین در هنگام روشن شدن	P9.7
		1	فعال		

این پارامتر تعیین می کند که آیا موتور در هنگام روشن شدن منبع تغذیه مدار زمین اتصال کوتاه است. اگر این عملکرد فعال باشد، اینورتر ولتاژ را در ترمینالهای خروجی *UVW* برای مدت زمانی محدود نمایش می دهد.

☆	760V	650-800v	ولتاژ اعمال شده توسط واحد ترمز	P9.08

هنگامی که ولتاژ بس DC بیشتر از P9.08 است، ترمز داخلی اینورتر کار می کند.

☆	0	0~20	تعداد ریست شدن خطاهای	P9.09

هنگامی که ریست خودکار خطا برای اینورتر انتخاب می شود، این پارامتر تعداد ریست خودکار اینورتر را مشخص می نماید. اگر تعداد ریست بیش از این مقدار باشد، اینورتر خطا خواهد داد.

☆	0	0	غیر فعال	انتخاب ریست خودکار خطا	P9.10

		1	فعال	
این پارامتر برای تنظیم عملکرد ریست خودکار اینورتر، استفاده می شود. زمانیکه اینورتر خطای می دهد، بصورت خودکار ریست می شود.				

☆	1.0s	0.1s~100.0s	فاصله زمانی ریست خطای	P9.11
زمان انتظار اینورتر از بروز خطای تا ریست خودکار.				

☆		انتخاب حفاظت قطعی فاز ورودی	1bit	انتخاب حفاظت قطعی فاز ورودی	P9.12
		0	ممنوع		
		1	مجاز		
		حفظات جذب کنتاکتور	10bit		
		0	ممنوع		
		1	مجاز		

1bit: برای انتخاب محافظت از قطعی فاز ورودی، استفاده می شود.

10bit: حفاظت جذب کنتاکتور

در اینورترهای بالاتر از 132 کیلو وات (نوع G) که دارای عملکرد حفاظت از قطعی فاز ورودی است معتبر می باشد.

☆	1	0	غیر فعال	انتخاب حفاظت قطعی فاز خروجی	P9.13

این پارامتر برای انتخاب محافظت از قطعی فاز خروجی اینورتر استفاده می شود.

•	-	99-0	خطای نوع اول	P9.14
•	-	99-0	خطای نوع دوم	P9.15
•	-	99-0	خطای نوع سوم	P9.16

این پارامترها 3 نوع خطای آخر را برای اینورتر ثبت می کند: 0 به معنای عدم خطای 1 تا 99 مربوط به فصل 6 و جزئیات است.

عمل خطاهای:



شماره	نمایش کد خطا	نوع خطا
0	رزو	بدون خطا
1	1=Err01	رزو
2	2= Err02	اضافه جریان در شتاب افزاینده
3	3= Err03	اضافه جریان در شتاب کاهنده
4	4=Err04	اضافه جریان در سرعت ثابت
5	5=Err05	اضافه ولتاژ در شتاب افزاینده
6	6= Err06	اضافه ولتاژ در شتاب کاهنده
7	7=Err07	اضافه ولتاژ در سرعت ثابت
8	8=Err08	خطای منبع تغذیه کنترلی
9	9=Err09	خطای ولتاژ پایین
10	10=Err10	اضافه بار اینورتر
11	11= Err11	اضافه بار موتور
12	12= Err12	قطعی فاز ورودی
13	13= Err13	قطعی فاز خروجی
14	14= Err14	اضافه دمای مازول
15	15= Err15	خطای تجهیزات خارجی
16	16= Err16	خطای ارتباط سریال
17	17=Err17	خطای کنترلر
18	18= Err18	خطای تشخیص جریان
19	19= Err19	خطای شناسایی موتور

20	20= Err20	خطای کارت انکودر	
21	21= Err21	خطای خواندن و نوشتن در حافظه	
22	22= Err22	خطای سخت افزاری اینورتر	
23	23= Err23	خطای اتصال کوتاه زمین	
24	رزرو	رزرو	
25	رزرو	رزرو	
26	26= Err26	خطای رسیدن به مجموع زمان کارکرد	
27	27= Err27	خطای تعریف شده توسط کاربر 1	
28	28=Err28	خطای تعریف شده توسط کاربر 2	
29	29=Err29	خطای رسیدن به مجموع زمان روشن بودن	
30	30= Err30	خطای بی باری اینورتر	
31	31= Err31	خطای قطعی فیدبک PID	
40	40= Err40	خطای محدود هر موج جریان	
41	41=Err41	خطای سوئیچ موتور	
42	42= Err42	خطای انحراف بیش از حد سرعت	
43	43= Err43	خطای اضافه سرعت موتور	
45	45=Err45	خطای اضافه دمای موتور	
51	51= Err51	خطای موقعیت اولیه	
•	آخرین فرکانس هنگام خطأ		فرکانس در خطای سوم P9.17
•	آخرین جریان هنگام خطأ		جریان در خطای سوم P9.18
•	آخرین ولتاژ هنگام خطأ		ولتاژ باس در خطای سوم P9.19

<ul style="list-style-type: none"> آخرین وضعیت ترمینال ورودی دیجیتال هنگام خطا، بصورت زیر: 	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>BIT9</td><td>BIT8</td><td>BIT7</td><td>BIT6</td><td>BIT5</td><td>BIT4</td><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td></tr> <tr><td>DI0</td><td>DI9</td><td>DI8</td><td>DI7</td><td>DI6</td><td>DI5</td><td>DI4</td><td>DI3</td><td>DI2</td><td>DI1</td></tr> </table>	BIT9	BIT8	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	DI0	DI9	DI8	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1	آخرین وضعیت ترمینال ورودی دیجیتال هنگام خطا، بصورت زیر: هنگامی که وضعیت ترمینال ورودی ON است، رقم باینری مربوطه برابر با 1 است. اگر وضعیت ترمینال ورودی OFF باشد رقم باینری مربوطه 0 می باشد. تمام وضعیت DI به صورت دهی تبدیل می شود.	وضعیت ترمینال ورودی در خطای سوم P9.20
BIT9	BIT8	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0														
DI0	DI9	DI8	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1														
<ul style="list-style-type: none"> آخرین وضعیت ترمینال خروجی دیجیتال هنگام خطا، بصورت ذیل می باشد: 	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>BIT4</td><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td></tr> <tr><td>DO2</td><td>DO1</td><td>REL2</td><td>REL1</td><td>FMP</td></tr> </table>	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	DO2	DO1	REL2	REL1	FMP	آخرین وضعیت ترمینال خروجی در خطای سوم هنگامی که وضعیت ترمینال خروجی ON است، رقم باینری مربوطه برابر با 1 است. اگر وضعیت ترمینال خروجی OFF باشد رقم باینری مربوطه 0 می باشد. تمام وضعیت DO به صورت دهی تبدیل می شود.	P9.21										
BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0																			
DO2	DO1	REL2	REL1	FMP																			
<ul style="list-style-type: none"> رزو 		رزو	P9.22																				
<ul style="list-style-type: none"> زمان روشن شدن در آخرین خطای سوم 		زمان روشن شدن در خطای سوم	P9.23																				
<ul style="list-style-type: none"> زمان راه اندازی در خطای سوم 		زمان راه اندازی در خطای سوم	P9.24																				
<ul style="list-style-type: none"> فرکانس در خطای دوم 		فرکانس در خطای دوم	P9.27																				
<ul style="list-style-type: none"> جريان در خطای دوم 		جريان در خطای دوم	P9.28																				
<ul style="list-style-type: none"> ولتاژ باس در خطای دوم 		ولتاژ باس در خطای دوم	P9.29																				
<ul style="list-style-type: none"> وضعیت ترمینال ورودی در خطای دوم 	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>BIT9</td><td>BIT8</td><td>BIT7</td><td>BIT6</td><td>BIT5</td><td>BIT4</td><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td></tr> <tr><td>DI0</td><td>DI9</td><td>DI8</td><td>DI7</td><td>DI6</td><td>DI5</td><td>DI4</td><td>DI3</td><td>DI2</td><td>DI1</td></tr> </table>	BIT9	BIT8	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	DI0	DI9	DI8	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1	آخرین وضعیت ترمینال ورودی دیجیتال هنگام خطا، بصورت زیر: هنگامی که وضعیت ترمینال ورودی ON است، رقم باینری مربوطه برابر با 1 است. اگر وضعیت ترمینال ورودی OFF باشد رقم باینری مربوطه 0 می باشد. تمام وضعیت DI به صورت دهی تبدیل می شود.	وضعیت ترمینال ورودی در خطای دوم P9.30
BIT9	BIT8	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0														
DI0	DI9	DI8	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1														

	هنگامی که وضعیت ترمینال ورودی ON است، رقم باینری مربوطه برابر با 1 است. اگر وضعیت ترمینال ورودی OFF باشد رقم باینری مربوطه 0 می باشد. تمام وضعیت DI به صورت ده دهی تبدیل می شود.																					
•	آخرین وضعیت ترمینال خروجی دیجیتال هنگام خطا، بصورت ذیل می باشد: <table border="1"><tr><td>BIT4</td><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td></tr><tr><td>DO2</td><td>DO1</td><td>REL2</td><td>REL1</td><td>FMP</td></tr></table>	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	DO2	DO1	REL2	REL1	FMP	وضعیت ترمینال خروجی در خطای دوم P9.31										
BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0																		
DO2	DO1	REL2	REL1	FMP																		
•	هنگامی که وضعیت ترمینال خروجی ON است، رقم باینری مربوطه برابر با 1 است. اگر وضعیت ترمینال خروجی OFF باشد رقم باینری مربوطه 0 می باشد. تمام وضعیت DO به صورت ده دهی تبدیل می شود.																					
•	رزرو	رزرو P9.32																				
•	زمان روشن شدن در آخرین خطای	زمان روشن شدن در خطای دوم P9.33																				
•	زمان راه اندازی در آخرین خطای	زمان راه اندازی در خطای دوم P9.34																				
•	آخرین فرکانس هنگام خطای	فرکانس در خطای اول P9.37																				
•	آخرین جریان هنگام خطای	جریان در خطای اول P9.38																				
•	آخرین ولتاژ هنگام خطای	ولتاژ باتی در خطای اول P9.39																				
•	آخرین وضعیت ترمینال ورودی دیجیتال هنگام خطا، بصورت زیر: <table border="1"><tr><td>BIT9</td><td>BIT8</td><td>BIT7</td><td>BIT6</td><td>BIT5</td><td>BIT4</td><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td></tr><tr><td>DI0</td><td>DI9</td><td>DI8</td><td>DI7</td><td>DI6</td><td>DI5</td><td>DI4</td><td>DI3</td><td>DI2</td><td>DI1</td></tr></table> هنگامی که وضعیت ترمینال ورودی ON است، رقم باینری مربوطه برابر با 1 است. اگر وضعیت ترمینال ورودی OFF باشد رقم باینری مربوطه 0 می باشد. تمام وضعیت DI به صورت ده دهی تبدیل می شود.	BIT9	BIT8	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	DI0	DI9	DI8	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1	وضعیت ترمینال ورودی در خطای اول P9.40
BIT9	BIT8	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0													
DI0	DI9	DI8	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1													

●	آخرین وضعیت ترمینال خروجی دیجیتال هنگام خطا، صورت ذیل می باشد:	وضعیت ترمینال خروجی در خطای اول	P9.41																											
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>BIT4</td><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td></tr> <tr> <td>DO2</td><td>DO1</td><td>REL2</td><td>REL1</td><td>FMP</td></tr> </table> <p>هنگامی که وضعیت ترمینال خروجی ON است، رقم باینری مربوطه برابر با 1 است. اگر وضعیت ترمینال خروجی OFF باشد رقم باینری مربوطه 0 می باشد. تمام وضعیت DO به صورت ده دهی تبدیل می شود.</p>	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	DO2	DO1	REL2	REL1	FMP																			
BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0																										
DO2	DO1	REL2	REL1	FMP																										
●	رزرو	رزرو	P9.42																											
●	زمان روشن شدن در آخرین خطا	زمان روشن شدن در خطای اول	P9.43																											
	زمان راه اندازی در آخرین خطا	زمان راه اندازی در خطای اول	P9.44																											
●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">00000</td> <td style="width: 35%;">اضافه بار موتور (خطای شماره (11=Err11)</td> <td style="width: 50%;">1bit</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> <td>توقف آزاد بدون شتاب</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1</td> <td>توقف با شتاب منفی</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2</td> <td>ادامه کار</td> </tr> <tr> <td colspan="2">قطعی فاز ورودی (خطای شماره 12=Err12)</td> <td>10bit</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> <td>توقف آزاد بدون شتاب</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1</td> <td>توقف با شتاب منفی</td> </tr> <tr> <td colspan="2">قطعی فاز ورودی (خطای شماره 13=Err13)</td> <td>100bit</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> <td>توقف آزاد بدون شتاب</td> </tr> </table>	00000	اضافه بار موتور (خطای شماره (11=Err11)	1bit	0		توقف آزاد بدون شتاب	1		توقف با شتاب منفی	2		ادامه کار	قطعی فاز ورودی (خطای شماره 12=Err12)		10bit	0		توقف آزاد بدون شتاب	1		توقف با شتاب منفی	قطعی فاز ورودی (خطای شماره 13=Err13)		100bit	0		توقف آزاد بدون شتاب	انتخاب عملکرد حفاظت خطای 1	P9.47
00000	اضافه بار موتور (خطای شماره (11=Err11)	1bit																												
0		توقف آزاد بدون شتاب																												
1		توقف با شتاب منفی																												
2		ادامه کار																												
قطعی فاز ورودی (خطای شماره 12=Err12)		10bit																												
0		توقف آزاد بدون شتاب																												
1		توقف با شتاب منفی																												
قطعی فاز ورودی (خطای شماره 13=Err13)		100bit																												
0		توقف آزاد بدون شتاب																												

		1	توقف با شتاب منفی	
		خطای خارجی (خطای شماره $15=Err15$)	$1000bit$	
		0	توقف آزاد بدون شتاب	
		1	توقف با شتاب منفی	
		خطای ارتباط سریال (خطای شماره $16=Err16$)	$10000bit$	
		0	توقف آزاد بدون شتاب	
		1	توقف با شتاب منفی	
☆	00000	خطای انکوڈر(خطای شماره $20=Err20$)	1bit	انتخاب عملکرد حفاظت خطا
		0	توقف آزاد بدون شتاب	
		1	سوئیچ به VF و توقف با شتاب منفی	
		2	سوئیچ به VF و ادامه کار	
			10bit	
		0	توقف آزاد بدون شتاب	
		1	توقف با شتاب منفی	
		رزرو	100bit	
		اضافه دمای موتور (خطای شماره $P9.47$ 1) مانند $45=Err45$	$1000bit$	
		bit		

		رسیدن به زمان مدت تنظیم شده در حال کار(خطای شماره 26= P9.47 1 bit) مانند Err26	10000bit		
☆	00000	خطای 1 تعریف شده توسط کاربر P9.47 1 bit = 27 مانند Err27	1bit	انتخاب عملکرد حفاظت خطاب 3	P9.49
		خطای 2 تعریف شده توسط کاربر 28= Err28 مانند P9.47 1 bit	10bit		
		خطای 3 تعریف شده توسط کاربر 29= Err29 مانند P9.47 1 bit	100bit		
		خطای بی باری 30= Err30	1000 bit		
		توقف آزاد بدون شتاب 0			
		توقف با شتاب منفی 1			
		کاهش تا 7٪ فرکانس نامی موتور. اگر بار دوباره اعمال شود به طور خودکار به فرکانس تنظیمی می روید.	2		
		قطع فیدبک PID خطای شماره P9.47 1 bit = 31 مانند Err31	10000 bit		
☆	00000	انحراف بیش از حد سرعت (شماره 42= Err42) مانند 1 bit	1bit	انتخاب عملکرد حفاظت خطاب 4	P9.50

		نوسان سرعت موتور(خطای شماره $P9.47 = Err43$ مانند 1 bit)	10bit	
		خطای موقعیت اولیه (شماره خط $P9.47 = Err51$ مانند 1 bit)	100bit	
		رزرو	1000 bit	
		رزرو	10000 bit	

اگر بر روی "توقف آزاد" تنظیم شود، اینورتر E^{***} را نشان می دهد و موتور را به طور مستقیم متوقف می کند.

اگر بر روی توقف با توجه به مد توقف باشد، اینورتر A^{***} را نشان می دهد و مطابق با تنظیم حالت توقف موتور را متوقف می کند. اینورتر E^{***} را پس از متوقف شدن نشان می دهد.


اگر بر روی ادامه کار تنظیم شده باشد، اینورتر A^{***} را نشان می دهد و همچنان به کار ادامه می دهد. فرکانس در حال کار از طریق $P9.54$ تنظیم می شود.

☆	0	0	ادامه کار با فرکانس فعلی	ادامه به کار هنگام انتخاب فرکانس خطاطا P9.54
		1	ادامه کار با فرکانس مرجع تنظیم شده	
		2	ادامه کار با فرکانس حد بالا	
		3	ادامه کار با فرکانس حد پایین	
		4	ادامه کار با فرکانس پشتیبان غیر طبیعی $P9.55$	
☆	100.0%	60.0%~100.0%		فرکانس پشتیبان غیر طبیعی P9.55

هنگامی که خطای زمان کارکرد اینورتر اتفاق می افتد و پردازش خطای برای ادامه کار تنظیم می شود، اینورتر A^{**} را نشان می دهد. اینورتر A^{***} را فرکانس تنظیم $P9.54$ کار می کند.

هنگام انتخاب فرکانس در حال کار به عنوان فرکانس پشتیبان غیر طبیعی، مقدار تنظیم **P9.55** درصدی از حداکثر فرکانس است.

☆				رزرو	P9.56
☆				رزرو	P9.57
☆				رزرو	P9.58
☆		0	غیر فعال	انتخاب توقف گذرا	P9.59
		1	شتاپ کاهنده		
		2	شتاپ کاهنده تا توقف		
☆	90.0%	80.0%~100.0%	حفاظت ولتاژ در توقف گذرا		P9.60
☆	0.50s	0.00s~100.00s	زمان اصلاح ولتاژ در توقف گذرا		P9.61
☆	80.0%	60.0%~100.0% (ولتاژ استاندارد باس DC)	مقدار ولتاژ در توقف گذرا		P9.62

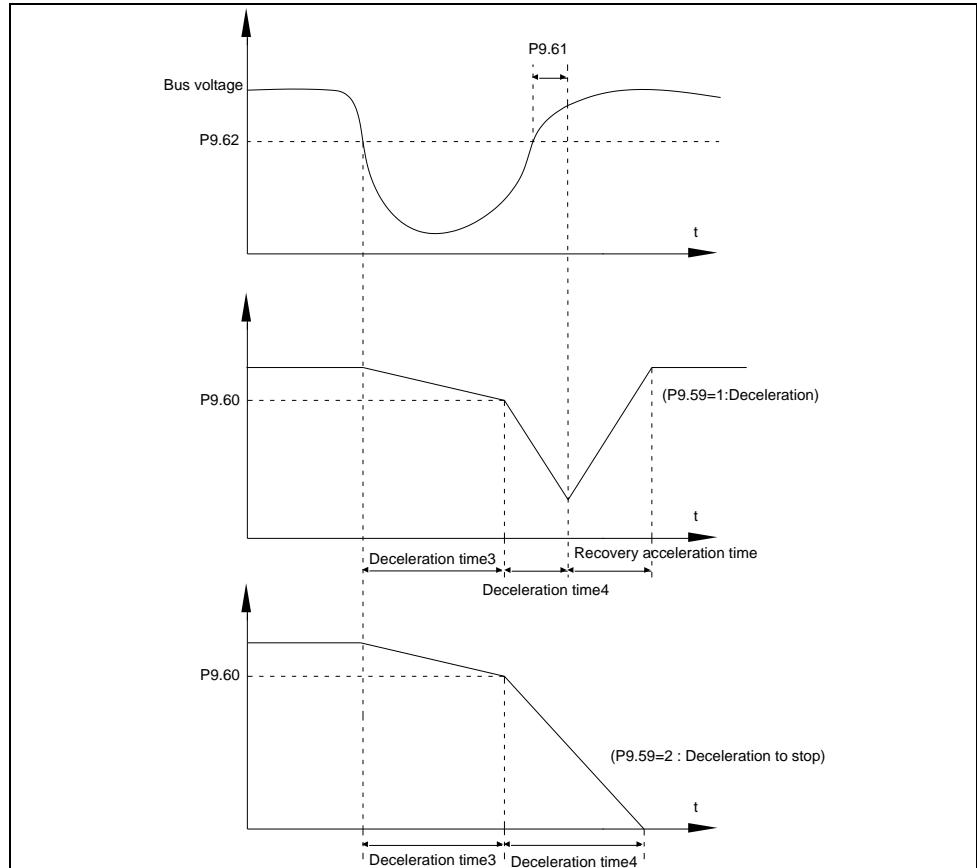

شکل 5-24 نمودار توقف گذرا

این پارامتر زمانیکه قطع برق یا افت ناگهانی ولتاژ اتفاق می افتد بکار می رود، ولتاژ مدار DC جبران توسط اینورتر با نیروی بازخورد بار جبران می شود که از طریق کاهش سرعت روتور و انتقال انرژی موتور به اینورتر انجام می شود.

P9.59 = 1: هنگامی که قطع برق یا افت ناگهانی ولتاژ اتفاق می افتد، اینورتر با شتاب منفی سرعت موتور را کاهش می دهد. زمانی که ولتاژ باس به حالت عادی بررسد اینورتر به طور معمول به فرکانس تنظیم شده برمی گردد. ولتاژ باس بر اساس زمان نرمال طول ولتاژ به حالت عادی باز می گردد. اگر زمان بیش از P9.61 شود تنظیم ولتاژ طبیعی است.


P9.59 = 2: هنگامی که قطع برق یا افت ناگهانی ولتاژ اتفاق می افتد، اینورتر با شتاب منفی متوقف می شود.

★	0	0	غير فعال	انتخاب حفاظت قطع بار موتور	P9.63
★	1	0.0%~10% (جریان نامی موتور)	فعال		P9.64

☆	1.0s	0.0s~60.0s	زمان تشخیص قطعی بار	P9.65
هنگامی که عملکرد حفاظت قطعی بار فعال است و جریان خروجی اینورتر کمتر از سطح تشخیص قطعی بار است P9.64 (مدت زمان < P9.65)، فرکанс خروجی اینورتر به طور خودکار به ۷٪ از فرکанс نامی کاهش می‌یابد. در زمان حفاظت از قطعی بار، اگر بار موتور بازگردانده شود، اینورتر به طور خودکار به فرکанс قبلی تنظیم می‌شود.				
☆	20.0%	0.0%~50.0% (فرکанс حداکثر)	مقدار تشخیص اضافه سرعت	P9.67
☆	1.0s	0.0s~60.0s	زمان تشخیص اضافه سرعت	P9.68
این پارامتر تنها در حالت کنترل برداری با سنسور سرعت معتبر است.				
هشدار خطای اینورتر هنگامی که سرعت چرخش واقعی موتور فراتر از فرکанс تنظیم شده باشد (مقدار سرعت اضافه < P9.67 مدت زمان < Err43 = P9.68). خطای شماره 43.				
☆	20.0%	0.0%~50.0% (فرکанс حداکثر)	مقدار تشخیص انحراف بیش از حد سرعت	P9.69
☆	5.0s	0.0s~60.0s	زمان تشخیص انحراف بیش از حد سرعت	P9.70
این پارامتر تنها در حالت کنترل برداری با سنسور سرعت معتبر است.				
خطای اینورتر هنگامی که انحراف بین سرعت چرخش موتور و فرکанс تعیین شده (انحراف < P9.70، مدت زمان < Err42 = 42) تشخیص داده می‌شود. خطای شماره 42.				
خطای تشخیص انحراف بیش از حد سرعت غیر فعال می‌شود. P9.70 = 0.0				
☆	40	0-100	کاهش توان از طریق K_p	P9.71
☆	30	0-100	کاهش توان از طریق K_i ضریب ادغام	P9.72
☆	20.0s	0-300.0s	زمان کاهش توان	P9.73

PA.00-PA.28: PID گروه پارامترهای 12-5

کنترل PID یک روش معمول در کنترل فرآیند است. از طریق محاسبه گین تنسیسی P ، مقدار ضریب ادغام I و مقدار دیفرانسیل D براساس تفاوت دو سیگنال بازخورد(Feedback) و سیگنال مرجع (Refrence)، کنترل PID فرکانس خروجی اینورتر را تنظیم می کند که با مقایسه مقدار رفرنس با مقدار فیدبک بدست می آید. کنترل PID به چند کنترل کننده فرآیند نظری کنترل جریان، کنترل فشار و کنترل دما اعمال می شود. نمودار سیگنال برای کنترل در شکل 5-5 نشان داده شده است.

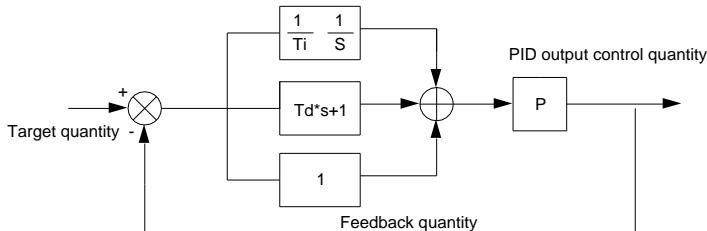

شکل 5-5-1 نمودار کنترل فرآیند PID

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
PA.00	منبع رفرنس PID	تنظیم PA.01	0	☆
	AI1		1	
	AI2		2	
	AI3 (پتانسیومتر)		3	
	ورودی پالس DI5		4	
	ارتباط سریال		5	
	دستورات MS (ورودی پله ای)		6	
PA.01	مقدار رفرنس PID	0.0%~100.0%	50.0 %	☆

این مقدار برای انتخاب مرجع پارامتر رفرنس PID استفاده می شود.

تعیین مقدار مرجع PID یک مقدار نسبی است که بصورت درصد(%) مشخص می شود، محدوده تنظیم 0.0 ~ 100.0٪ است. مقدار بازخورد PID نیز یک مقدار نسبی است، فرآیند PID در واقع مقایسه دو مقدار نسبی را انجام می دهد.

☆	0	0	AI1	منبع فیدبک PID PA.02
		1	AI2	
		2	(پتانسیومتر) AI3	
		3	AI1—AI2	
		4	ورودی پالس DI5	
		5	ارتباط سریال	
		6	AI1+AI2	
		7	(AI1 , AI2) بیشترین مقدار	
		8	(AI1 , AI2) کمترین مقدار	

این مقدار برای انتخاب کانال فیدبک PID استفاده می شود

مقدار فیدبک PID یک مقدار نسبی بر حسب درصد (%) است، دامنه تغییرات ۰.۰ ~ ۱۰۰.۰٪ است.

☆	0	0	عملکرد مثبت	جهت عملکرد PID PA.03
		1	عملکرد منفی	

عملکرد مثبت: اگر سیگنال بازخورد نسبت به سیگنال مرجع PID کوچکتر باشد، لازم است که PID فرکанс خروجی اینورتر را افزایش دهد تا توازن PID به دست آید. مانند کنترل کشش در سیستم سیم جمع کن.

عملکرد منفی: اگر سیگنال بازخورد کوچکتر از سیگنال مرجع PID باشد، لازم است که PID فرکанс خروجی اینورتر را کاهش دهد تا PID توازن خود را بدست بیاورد. مانند کنترل کشش در سیستم سیم باز کن.

این عملکرد تحت تاثیر عملکرد 35 قرار دارد، لطفا در طول عملیات به آن توجه داشته باشید.

☆	100 0	0-65535	محدوده فیدبک و مرجع PID PA.04
محدوده فیدبک و مرجع PID یک واحد بدون بعد است که برای نمایش پارامترهای مرجع PID (U0.15) و فیدبک (U0.16) استفاده می شود.			

فیدبک . مرجع PID بک مقدار نسبی 100.0٪، مربوط به محدوده مشخص شده توسط پارامتر $PA.04$ است. اگر PID برابر با 2000 تنظیم شده باشد و PID برابر 100.0٪ تنظیم شده باشد ، مقدار پارامتر $U0.15$ 2000 نمایش داده خواهد شد.

☆	20.0	0.0~100.0	$PID\ Kp1$	گین نسبی PA.05
☆	2.00s	0.01s~10.00s	$PID\ Ti1$	زمان ادغام PA.06
☆	0.00s	0.00~10.000	$PID\ Td1$	زمان دیفرانسیل PA.07

$Kp1$ گین نسبی: پارامتر قدرت قابل تنظیم PID را تعیین می کند. اگر مقدار P بزرگ باشد، قدرت قابل تنظیم PID بیشتر است. هنگامی که پارامتر برابر با 100.0 تنظیم می شود، به این معنی است که وقتی انحراف بین مقدار فیدبک و مقدار مرجع 100.0٪ باشد، تنظیم کننده PID برای تنظیم فرکانس خروجی را برابر با حداکثر فرکانس قرار می دهد (اگر فرض شود اثر ضریب ادغام و ضریب دیفرانسیل حذف شده است).

زمان ادغام $Ti1$: تعیین میزان قدرت یکپارچگی PID . هرچه زمان ادغام کوتاهتر باشد، مقاومت قابل تنظیم PID بیشتر خواهد بود. زمان ادغام بدان معنی است که وقتی انحراف بین مقدار فیدبک PID و مقدار مرجع 100٪ باشد، تنظیم توسط تنظیم کننده PID اگر فرض شود گین نسبی و ضریب دیفرانسیل حذف شده است) پس از یک دوره مستمر فرکانس خروجی را به حداکثر فرکانس می رساند.

زمان دیفرانسیلی $Td1$: تعیین کننده درجه تنظیم PID بر روی اختلاف بین مقدار فیدبک PID و مقدار مرجع PID انجام می شود. زمان دیفرانسیل بدین معنی است که اگر مقدار فیدبک در این زمان 100 درصد تغییر کند، تنظیم توسط تنظیم کننده دیفرانسیل (اگر فرض شود اثر گین نسبی و اثر زمان ادغام حذف شده باشند) فرکانس خروجی را به حداکثر فرکانس می رساند. زمان دیفرانسیل طولانی، درجه تنظیم بیشتری خواهد داشت.

☆	2.00Hz	فرکانس حداکثر ~ 0.00	فرکانس قطع PID در چرخش معکوس موتور	PA.08
---	--------	----------------------	---	--------------


در برخی موارد، تنها زمانی که فرکانس خروجی PID منفی است (به عنوان مثال، فرکانس معکوس)، PID می تواند مرجع و فیدبک را در حالت یکسان قرار دهد. فرکانس معکوس بالا در برخی از موارد خاص مجاز نیست، $PA.08$ برای تعیین حد بالای فرکانس معکوس استفاده می شود.

☆	0.0%	0.0%~100.0%	حد انحراف PID	PA.09
---	------	-------------	-----------------	--------------

برای تعیین حداکثر انحراف مجاز بین مقدار فیدبک سیستم و مقدار مرجع استفاده می شود. هنگامی که انحراف بین فیدبک PID و مرجع در این محدوده باشد، PID تنظیم را متوقف می کند. حد انحراف بر اساس درصد منع تنظیم PID (یا منبع فیدبک) محاسبه می شود. هنگامی که انحراف بین مقدار مرجع و مقدار فیدبک کوچک است، فرکانس خروجی ثابت می ماند.

☆	0.10 %	0. 00%~100.00%	PID حد دامنه ضریب دیفرانسیل	PA.10
در تنظیمات PID ، نقش دیفرانسیل نسبتاً حساس است که ممکن است به نوبه خود باعث ایجاد نوسان در سیستم شود.				
بنابراین، تغییرات دیفرانسیل PID در دامنه کوچک محدود می شود. PA.10 برای تنظیم دامنه خروجی دیفرانسیل PID استفاده می شود.				
☆	0.00s	0.00s~650.00s	PID مدت زمان تغییر رفرنس	PA.11
رفرنس PID با توجه به این مقدار پارامتر تغییر می کند، که متناسب با زمانی است که رفرنس PID از 0 % تا 100 % تغییر می کند.				
هنگامی که رفرنس PID تغییر می کند، T تنظیمات خطی را در طول زمان تنظیم شده، انجام می دهد. که می تواند اثرات سوء سیستم ناشی از جهش سریع را کاهش دهد.				
☆	0.00s	0.00s~60.00s	PID زمان فیلتر فیدبک	PA.12
☆	0.00s	0.00s~60.00s	PID زمان فیلتر خروجی	PA.13
برای فیلتر کردن فیدبک PID استفاده می شود. فیلتر کردن کمک می کند تا تأثیرات ناشی از تداخل فیدبک را کاهش دهد، و پاسخ عملکرد سیستم حلقه بسته را بهبود دهد.				
برای فیلتر کردن فرکانس خروجی PID استفاده می شود. فیلتر کردن کمک می کند تا جهش های فرکانس خروجی را کاهش دهد.				
☆			رزرو	PA.14
☆	20.0	0.0~100.0	Kp2 گین تناسبی	PA.15
☆	2.00s	0.01s~10.00s	Ti2 زمان ادغام	PA.16
☆	0.000 s	0.00~10.000	Td2 زمان دیفرانسیل	PA.17
☆	0	0	بدون سوئیچ	PA.18
		1	سوئیچ از طریق ترمینال DI	
		2	سوئیچ از طریق مقدار انحراف	
☆	20.0 %	0.0%~PA.20	مقدار انحراف 1 سوئیچ	PA.19

☆	80.0 %	PA.19~100.0%	PID سوئیچ 2 انحراف مقدار	PA.20
			شکل 5-26 نمودار دیاگرام سوئیچینگ پارامترهای PID	
			در بعضی از برنامه ها، یک گروه از پارامترهای PID نمی توانند به تنها یک نیازهای کل فرآیند را برآورده سازند. بنابراین پارامترهای مختلف برای موقعیت های مختلف استفاده می شود.	
			این گروه از پارامترها برای تغییر 2 گروه از پارامترهای PID استفاده می شود. تنظیم پارامترهای PA.15 ~ PA.17 و PA.05 ~ PA.07 مانند هم هستند و از روش یکسانی استفاده می کنند.	
			پارامتر PID را می توان با استفاده از ترمینال دیجیتال چند منظوره DI و یا انتخاب اتوماتیک براساس مقدار انحراف PID تغییر داد.	
			PA.18 = 1 : ترمینال مربوطه را 43 (ترمینال سوئیچینگ پارامتر PID) تنظیم کنید. زمانی که ترمینال غیرفعال است پارامترهای گروه 1 انتخاب می شوند (PA.05 ~ PA.07)، اگر ترمینال فعال شود پارامترهای گروه 2 انتخاب می شوند. (PA.15 ~ PA.17).	
			PA.18 = 2 : هنگامی که مقدار مطلق انحراف بین رفنس و فیدبک کمتر از مقدار تعیین شده PA.19 است، پارامترهای گروه 1 PID انتخاب می شوند. هنگامی که مقدار مطلق انحراف بین رفنس و فیدبک بیشتر از مقدار تعیین شده PA.20 است، پارامترهای گروه دوم PID انتخاب می شوند. هنگامی که مقدار مطلق انحراف بین رفنس و فیدبک در محدوده انحراف سوئیچ 1 و 2 قرار می گیرد، پارامترهای PID بر اساس مقدار خطی متناظر انتخاب می شوند. همانطور که در شکل 5-26 نشان داده شده است.	
☆	0.0%	0.0%-100.0%	PID مقدار اولیه	PA.21
☆	0.00s	0.00s~650.00s	PID زمان نگهداری مقدار اولیه	PA.22
			مقدار شروع برای راه اندازی اینورتر مقدار اولیه PID (PA.21) است. تنظیم مقادیر حلقه بسته پس از زمان نگهداری مقدار اولیه (PA.22) شروع می شود.	

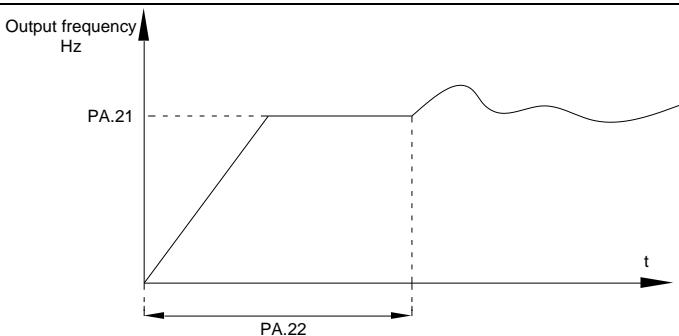

شکل 5-27 نمودار مقدار اولیه PID

این پارامتر برای محدود کردن اختلاف بین خروجی PID استفاده می شود، که باعث جلوگیری از تغییر سریع خروجی PID در ابتدای راه اندازی می شود، به طوری که عملکرد اینورتر پایدار می شود.

☆	1.00 %	0.00%~100.00%	حداکثر مقدار انحراف خروجی راستگرد	PA.23
☆	1.00 %	0.00%~100.00%	حداکثر مقدار انحراف خروجی چپگرد	PA.24
PA.24 و PA.23 مربوط به حداکثر مقدار مطلق انحراف خروجی در حال چرخش راستگرد و چپگرد موتور می باشد.				

☆	00	جداسازی زمان ادغام		1bit	PA.25
		0		غير فعال	
		1		فعال	
		توقف ضریب ادغام هنگام رسیدن به حد خروجی		10bit	
		ادامه ضریب ادغام			
		توقف ضریب ادغام			

: جداسازی زمان ادغام


اگر جداسازی زمان ادغام فعال باشد، پس هنگامی ورودی دیجیتال چند منظوره (عملکرد 22) فعال شود، عملیات ضریب ادغام PID متوقف می شود و تنها عملکرد بهره تناسبی و ضریب دیفرانسیل PID عمل خواهد کرد.

اگر جداسازی زمان ادغام غیر فعال باشد ، صرف نظر از وضعیت ورودی DI دیجیتال چند منظوره، جداسازی زمان ادغام همیشه از فعال خواهد بود.

10bit هنگامی که خروجی عملیات PID به حداقل مقدار می رسد، کاربر می تواند انتخاب کند که آیا ضریب ادغام را متوقف کند یا نه.						
اگر توقف ضریب انتهای شود، عملکرد ضریب ادغام PID در محاسبات متوقف می شود، که ممکن است به کاهش نوسانات زیاد PID کمک کند.						
☆	0.0 %	0.0%	غیر فعال	PID	مقدار تشخیص کاهش فیدبک	PA.26
		0.1%	0.1%~100.0%			
☆	0s	0.0s~20.0s		زمان تشخیص کاهش فیدبک	PID	PA.27
این پارامترها برای تشخیص کاهش مقدار فیدبک PID مورد استفاده قرار می گیرند. هنگامی که مقدار فیدبک PID کمتر از مقدار تعیین شده PA.26 باشد، و برای زمانی بیش از زمان تعیین شده در PA.27 باشد، اینورتر خطای شماره Err31 می دهد.						
☆	0	0	توقف بدون عملیات	PID	عملیات توقف	PA.28
		1	توقف با عملیات			
این پارامتر برای این استفاده می شود که آیا عملیات PID در شرایط توقف PID انجام شود با خیر. معمولًا مقدار PA.28 برابر با صفر می باشد.						

13-5 پارامترهای طول ثابت و شمارش: Pb.05-Pb.09

پارامترهای فرکانس نوسانی برای صنایع نساجی و مواد شیمیایی و کلربردهایی که عملکرد تراورز و وایندر مورد نیاز است، کاربرد دارد. فرکانس نوسان بدین معناست که فرکانس خروجی اینورتر بر اساس فرکانس مرجع به عنوان مرکز، بالا و پایین میروند و ردیابی فرکانس در حال کار در محور زمان همانطور که در شکل 28-5 نشان داده شده است، انجام می گیرد. دامنه نوسان توسط Pb.01 و Pb.00 تنظیم می شود. هنگامی که Pb.01 بر روی 0 تنظیم می شود، به معنی دامنه نوسان 0 است و فرکانس نوسان عیار فعال خواهد بود.

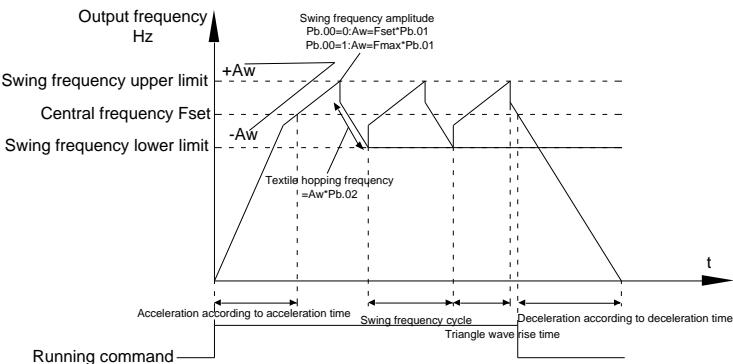

شکل 5-28 دیاگرام مداری فرکانس نوسان

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
Pb.05	تنظیم طول	0m~65535m	1000m	☆
Pb.06	طول واقعی	0m~65535m	0m	☆
Pb.07	تعداد پالس در هر متر	0.1~6553.5	100.0	☆

سه پارامتر مانند تنظیم طول، طول واقعی و تعداد پالس ها در هر متر به طور عمدۀ برای کنترل طول ثابت استفاده می شود.

اطلاعات طول باید از طریق ترمینال ورودی دیجیتال چند منظوره جمع آوری شود، شما می توانید طول واقعی Pb.06 را با تقسیم شماره پالس نمونه گیری و Pb.06 دریافت کنید. زمانی که طول واقعی طولانی تر از طول مرجع Pb.05 باشد، خروجی ترمینال DO نشان دهنده "رسیدن به طول مرجع" را مشخص می کند و فعل می شود.

در طول فرآیند کنترل طول ثابت، عملیات ریست کردن طول (توسط ترمینال DI) انجام می شود (مقدار عملکرد DI را بر روی 28 انتخاب کنید)، برای مشخصات لطفاً به پارامترهای P4.00 ~ P4.09 مراجعه نمایید.

تنظیم عملکرد ترمینال ورودی مربوط به "ورودی شمارش طول" (عملکرد 27). هنگامی که فرکانس پالس بالا است، تنها ورودی دیجیتال DI5 می تواند مورد استفاده قرار گیرد.


Pb.08	تنظیم مقدار شمارنده	1~65535	1000	☆
Pb.09	مقدار شمارش مشخص شده	1~65535	1000	☆

مقدار شمارنده (کانتر) باید توسط ترمینال ورودی دیجیتال چند منظوره جمع آوری شود. ترمینال ورودی مربوطه باید بر روی عملکرد "ورودی شمارنده" (عملکرد 25) در برنامه تنظیم شود. ترمینال DI5 باید زمانی استفاده شود که فرکانس پالس بالا می باشد.

هنگامی که مقادیر شمارنده به مقادیر $Pb.08$ را می رسد، خروجی دیجیتالی "رسیدن به مقادیر شمارنده" فعال می شود، سپس شمارش متوقف می شود.

هنگامی که مقادیر شمارنده به مقادیر $Pb.09$ می رسد، خروجی دیجیتال تنظیم شده بر روی "رسیدن به شمارش مشخص شده" فعال می شود، سپس شمارش تا رسیدن به "مقادیر شمارنده تنظیم شده" $Pb.08$ ادامه می باید.

مقادیر شمارش مشخص شده $Pb.09$ نباید بیشتر از مقادیر شمارنده تنظیم شده $Pb.08$ باشد.

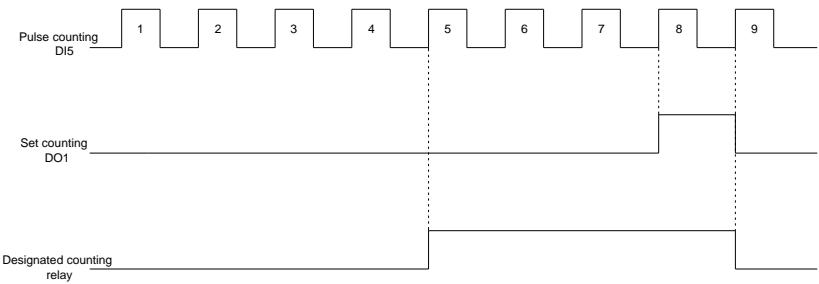

شکل 5-29 نمودار مقادیر شمارش تنظیم شده و شمارش مشخص شده

14-5 سرعت چند پله ای (فرمان MS) و عملکرد PLC ساده: PC.00-PC.51

فرمان MS دارای عملکرد فراوانی نسبت به عملکرد معمولی MS است. که می تواند نه تنها عملکرد سرعت چند پله ای MS را تحقق بخشد، بلکه می تواند به عنوان منبع ولتاژ جداسازی VF و منبع مرجع PID نیز استفاده شود. بنابراین، فرمان MS، یک مقدار نسی است که باید عملکرد آن تعیین شود.

عملکرد PLC ساده متفاوت از عملکرد برنامه نویسی کاربردی اینورتر است. PLC ساده می تواند تنها ترکیبی از دستور فرمان های MS را به دست آورد، در حالی که برنامه نویسی کاربردی دارای کاربردهای فراوان و عملی است. برای مشخصات بیشتر لطفاً به گروه A7 مراجعه کنید.

پارامتر	نام و توضیح	حدوده تنظیم	مقدار اولیه	حدودهی تنظیم

☆	0.0%	-100.0%~100.0%	فرمان 0 MS 0	PC.00
☆	0.0%	-100.0%~100.0%	فرمان 1 MS 1	PC.01
☆	0.0%	-100.0%~100.0%	فرمان 2 MS 2	PC.02
☆	0.0%	-100.0%~100.0%	فرمان 3 MS 3	PC.03
☆	0.0%	-100.0%~100.0%	فرمان 4 MS 4	PC.04
☆	0.0%	-100.0%~100.0%	فرمان 5 MS 5	PC.05
☆	0.0%	-100.0%~100.0%	فرمان 6 MS 6	PC.06
☆	0.0%	-100.0%~100.0%	فرمان 7 MS 7	PC.07
☆	0.0%	-100.0%~100.0%	فرمان 8 MS 8	PC.08
☆	0.0%	-100.0%~100.0%	فرمان 9 MS 9	PC.09
☆	0.0%	-100.0%~100.0%	فرمان 10 MS 10	PC.10
☆	0.0%	-100.0%~100.0%	فرمان 11 MS 11	PC.11
☆	0.0%	-100.0%~100.0%	فرمان 12 MS 12	PC.12
☆	0.0%	-100.0%~100.0%	فرمان 13 MS 13	PC.13
☆	0.0%	-100.0%~100.0%	فرمان 14 MS 14	PC.14
☆	0.0%	-100.0%~100.0%	فرمان 15 MS 15	PC.15

فرمان MS سرعت می تواند در سه مورد استفاده شود: به عنوان منبع فرکانس، منبع ولتاژ V ، منبع رفنس PID.

ابعاد فرمان MS سرعت یک مقدار نسبی است که از 100.0٪ تا 100.0٪ متغیر است. هنگامی که به عنوان منبع فرکانس استفاده می شود، درصدی از حداکثر فرکانس است. هنگامی که به عنوان منبع ولتاژ VF استفاده می شود، بر حسب میزان درصد ولتاژ نامی

موتور محاسبه می شود. هنگامی که به عنوان منبع رفنس PID استفاده می شود، تبدیل مقادیر در طول فرآیند لازم نیست.

فرمان MS باید مطابق با حالت های مختلف از ترکیب باینری ترمینال های دیجیتال DI انتخاب شود. برای جزئیات بیشتر به گروه P4 مراجعه کنید.

☆	0	0	یکبار اجرا و توقف	مد کاری PLC	PC.16
---	---	---	-------------------	-------------	-------

		1	بکار اجرا و ادامه با فرکانس آخر	
		2	تکرار اجرا	

فرمان PLC ساده می‌تواند در دو مورد استفاده شود: منبع فرکانس، منبع ولتاژ جداسازی VF.

شکل 5-30 نمودار مختصات PLC ساده است که به عنوان منبع فرکانس استفاده می‌شود. مقدار مثبت و منفی در ~ PC.00 چهت چرخش موتور را تعیین می‌کند.

PLC دارای 3 حالت کاری به عنوان منبع فرکانس می‌باشد (منبع ولتاژ جداسازی VF با 3 حالت ارائه نمی‌شود):
0. بکار اجرا و توقف


پس از تکمیل یک چرخه حرکت، اینورتر به طور خودکار متوقف می‌شود و راه اندازی نمی‌شود، تا دوباره دستور العمل اجرا شود.

1. بکار اجرا و ادامه با فرکانس آخر

با تکمیل یک چرخه حرکت، اینورتر فرکانس و جهت آخرین مرحله را نگه می‌دارد. بعد از اینکه اینورتر توقف می‌شود، با راه اندازی مجدد دوباره از وضعیت اولیه PLC اجرا می‌شود.

2. تکرار اجرا

پس از تکمیل یک چرخه حرکت اینورتر، آن را دوباره از مرحله اول تکرار می‌کند و متوقف نمی‌شود تا دستور توقف داده شود.

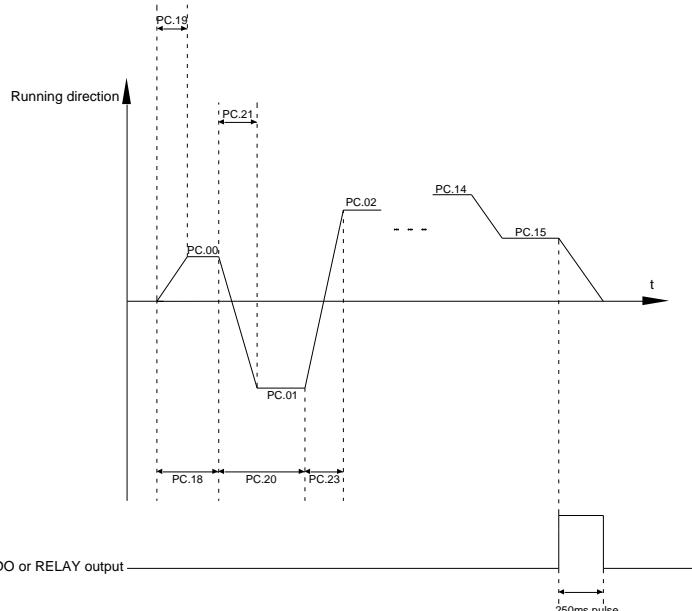

شکل 5-30 نمودار PLC ساده

☆	00	PLC انتخاب حافظه	1bit	
---	----	------------------	------	--

		0	خاموش شدن بدون ذخیره	انتخاب حافظه PLC در زمان خاموش شدن		
		1	خاموش شدن با ذخیره			
		توقف بدون ذخیره			10bit	
		0	توقف بدون ذخیره			
		1	توقف با ذخیره			

حافظه PLC برای ذخیره وضعیت PLC و فرکانس در حال کار قبل از خاموش شدن یا توقف اینورتر می باشد، همچنین وضعیت راه اندازی PLC پس از روشن شدن یا راه اندازی مجدد اینورتر. اگر bit1 برابر 0 تنظیم شود، فرآیند PLC پس از روشن شدن، دوباره از اول فعال خواهد شد.

ولی اگر bit1 برابر 1 تنظیم شود، پس از روشن شدن مجدد PLC از آخرین وضعیت ذخیره شده، شروع می شود. اگر bit10 برابر 0 تنظیم شود، فرآیند PLC پس از راه اندازی دوباره از اول اجرا خواهد شد. ولی اگر bit10 برابر 1 تنظیم شود، پس از راه اندازی مجدد، PLC از آخرین وضعیت ذخیره شده، شروع می شود.

☆	0.0 s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	مدت زمان کار 0	PLC.18
☆	0	0~3	شتاپ PLC 0 در Acc/Dec	PLC.19
☆	0.0s(h)	0.0s(h)~6553.5s(h)	مدت زمان کار 1	PLC.20
☆	0	0~3	شتاپ PLC 1 در Acc/Dec	PLC.21
☆	0.0s(h)	0.0s(h)~6553.5s(h)	مدت زمان کار 2	PLC.22
☆	0	0~3	شتاپ PLC 2 در Acc/Dec	PLC.23
☆	0.0s(h)	0.0s(h)~6553.5s(h)	مدت زمان کار 3	PLC.24
☆	0	0~3	شتاپ PLC 3 در Acc/Dec	PLC.25
☆	0.0s(h)	0.0s(h)~6553.5s(h)	مدت زمان کار 4	PLC.26
☆	0	0~3	شتاپ PLC 4 در Acc/Dec	PLC.27
☆	0.0	0.0s(h)~6553.5s(h)	مدت زمان کار 5	PLC.28

	$s(h)$			
☆	0	0~3	PLC 5 در Acc/Dec	شتاب PC.29
☆	0.0s(h)	0.0s(h)~6553.5s(h)	PLC 6 در زمان کار	مدت زمان کار PC.30
☆	0	0~3	PLC 6 در Acc/Dec	شتاب PC.31
☆	0.0s(h)	0.0s(h)~6553.5s(h)	PLC 7 در زمان کار	مدت زمان کار PC.32
☆	0	0~3	PLC 7 در Acc/Dec	شتاب PC.33
☆	0.0 $s(h)$	0.0s(h)~6553.5s(h)	PLC 8 در زمان کار	مدت زمان کار PC.34
☆	0	0~3	PLC 8 در Acc/Dec	شتاب PC.35
☆	0.0s(h)	0.0s(h)~6553.5s(h)	PLC 9 در زمان کار	مدت زمان کار PC.36
☆	0	0~3	PLC 9 در Acc/Dec	شتاب PC.37
☆	0.0s(h)	0.0s(h)~6553.5s(h)	PLC 10 در زمان کار	مدت زمان کار PC.38
☆	0	0~3	PLC 10 در Acc/Dec	شتاب PC.39
☆	0.0s(h)	0.0s(h)~6553.5s(h)	PLC 11 در زمان کار	مدت زمان کار PC.40
☆	0	0~3	PLC 11 در Acc/Dec	شتاب PC.41
☆	0.0s(h)	0.0s(h)~6553.5s(h)	PLC 12 در زمان کار	مدت زمان کار PC.42
☆	0	0~3	PLC 12 در Acc/Dec	شتاب PC.43
☆	0.0s(h)	0.0s(h)~6553.5s(h)	PLC 13 در زمان کار	مدت زمان کار PC.44
☆	0	0~3	PLC 13 در Acc/Dec	شتاب PC.45
☆	0.0s(h)	0.0s(h)~6553.5s(h)	PLC 14 در زمان کار	مدت زمان کار PC.46
☆	0	0~3	PLC 14 در Acc/Dec	شتاب PC.47
☆	0.0s(h)	0.0s(h)~6553.5s(h)	PLC 15 در زمان کار	مدت زمان کار PC.48

☆	0	0~3		شتاب Acc/Dec در PLC 15	PC.49
☆	0	0	ثانیه S	واحد مدت زمان کار PLC	PC.50
		1	ساعت H		
☆	0	0	رفرنس پارامتر PC.00	حالت رفرنس فرمان MS 0 PULSE PID	PC.51
		1	AI1		
		2	AI2		
		3	AI3 پتانسیومتر		
		4	پالس		
		5	PID		
		6	مرجع فرکانس از پیش تعیین UP / شده (P0.08) با DOWN می توان تغییر داد		
<p>این پارامتر برای انتخاب کاتال مرجع MS در سرعت 0 استفاده می شود.</p> <p>علاوه بر انتخاب MS 0 دارای گزینه های دیگری است که برای تغییر بین فرمان MS و سایر حالت ها مناسب است.</p> <p>هر دو فرمان MS و PLC ساده به عنوان منبع فرکانس به راحتی می توانند تغییر بین دو منبع فرکانس را انجام دهند.</p>					

5-15 گروه پارامترهای ارتباط سریال: Pd.00-Pd.06

محدودیت تنظیم	مقدار اولیه	محدوده تنظیم		نام و توضیح	پارامتر
☆	600 5	MODBUS	1bit	(Baud rate) سرعت انتقال	Pd.00
		0	300BPS		
		1	600BPS		

		2	1200BPS	
		3	2400BPS	
		4	4800BPS	
		5	9600BPS	
		6	19200BPS	
		7	38400BPS	
		8	57600BPS	
		9	115200BPS	
		Profibus-DP پروفی بس		10 bit
		0	115200BPS	
		1	208300BPS	
		2	256000BPS	
		3	512000BPS	
		رزرو		100bit
		رزرو		1000bit
☆	0	0	بدون کالیبراسیون (8-N-2)	فرمت اطلاعات
		1	کالیبراسیون مقیاس زوج (8-E-1)	Pd.01
		2	کالیبراسیون مقیاس غیر زوج (8-O-1)	
		3	8-N-1	

☆		0 و 1-247 انتخاب هم		آدرس محلی	Pd.02
☆		0ms-20ms		تاخیر در پاسخ	Pd.03
☆	0.0	(غیر فعال) 0.0, 0.1s-60.0s		زمان بیش از حد ارتباط	Pd.04
☆	31	MD باس	1bit	انتخاب انتقال اطلاعات	Pd.05
		پروتکل MDBAS غیر استاندرد	0		
		پروتکل MDBAS استاندرد	1		
		پروفی باس	10bit		
		Profibus-DP	فرمت 0		
			PPO1		
			فرمت 1		
			PPO2		
			فرمت 2		
☆	0	0	0.01A	دقت خواندن مقدار جریان	Pd.06
		1	0.1A		

16- پارامترهای سفارشی سازی کاربر؛ PE.00-PE.29

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
PE.00	پارامتر کاربر، کد 0	P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	P0.01	
PE.01	پارامتر کاربر، کد 1	P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	P0.02	
PE.02	پارامتر کاربر، کد 2	P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	P0.03	

☆	P0.07	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 3	PE.03
☆	P0.08	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 4	PE.04
☆	P0.17	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 5	PE.05
☆	P0.18	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 6	PE.06
☆	P3.00	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 7	PE.07
☆	P3.01	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 8	PE.08
☆	P4.00	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 9	PE.09
☆	P4.01	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 10	PE.10
☆	P4.02	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 11	PE.11
☆	P5.04	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 12	PE.12
☆	P5.07	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 13	PE.13
☆	P6.00	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 14	PE.14
☆	P6.10	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 15	PE.15
☆	P0.00	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 16	PE.16
☆	P0.00	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 17	PE.17
☆	P0.00	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 18	PE.18
☆	P0.00	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 19	PE.19
☆	P0.00	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 20	PE.20
☆	P0.00	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 21	PE.21
☆	P0.00	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 22	PE.22
☆	P0.00	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 23	PE.23
☆	P0.00	P0.00~PPxx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 24	PE.24

☆	P0.00	P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 25	PE.25
☆	P0.00	P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 26	PE.26
☆	P0.00	P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 27	PE.27
☆	P0.00	P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 28	PE.28
☆	P0.00	P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx,U0.xx	پارامتر کاربر، کد 29	PE.29

این گروه پارامترها کدهای سفارشی سازی کاربر هستند.

کاربران می توانند پارامترهای مورد نیاز (از جمله همه پارامترهای اینورتر) را در گروه PE به عنوان گروه پارامترهای سفارشی سازی کاربر قرار دهند.

گروه PE می تواند حداکثر 30 پارامتر سفارشی سازی کاربر داشته باشد. هنگامی که PE مقدار P0.00 را نمایش می دهد ، این به این معنی است که کد عملکرد کاربر صفر است و پارامتری تعریف نشده است.

17-5 مدیریت پارامترها: PP.00-PP.04

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	محدودیت تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
PP.00	رمز عبور کاربر	0~65535	رمز عبور کاربر	0	رنگ

پارامتر تنظیم رمز عبور برای جلوگیری از مشاهده و اصلاح غیر مجاز پارامترها استفاده می شود.

هنگامی که مقدار پارامتر به هر عدد غیر از صفر تنظیم می شود، عملکرد رمز عبور فعال می شود. اگر رمز عبور مورد نیاز نباشد، مقدار پارامتر را به 00000 تغییر دهید.

پس از آنکه رمز عبور کاربر تنظیم شد و فعال گشت ، هنگام ورود به حالت تنظیم پارامترها، اگر رمز عبور کاربر نادرست باشد، نمی توانید پارامتر را مشاهده و تغییر دهید. شما فقط می توانید پارامترهای قابل نمایش در حالت کار و یا نمایش پارامترها در حالت توقف را مشاهده نمایید.

لطفا رمز عبور خود را فراموش نکنید. اگر رمز عبور را اشتباه تنظیم کرده یا فراموش کنید، لطفا با شرکت تماس بگیرید.

پارامتر	نام و توضیح	محدودیت تنظیم	مقدار اولیه	نام و توضیح
PP.00	رمز عبور کاربر	بدون عملکرد	0	رنگ

			بازگردانی به مقادیر پیش فرض کارخانه، پارامترهای موتور شامل نمی شود	
	2		پاکسازی حافظه	
	3		بازگرداندن پارامترهای کارخانه، شامل پارامترهای موتور	
	4		پشتیبان گیری از پارامتر فعلی کاربر	
	501		بازگرداندن پارامترهای پشتیبان کاربر	

0: بدون عملکرد

1: بازگردانی به مقادیر پیش فرض کارخانه، پارامترهای موتور شامل نمی شود

اینورتر تمام پارامترها را به جز پارامترهای زیر با مقادیر پیش فرض کارخانه بازیابی می کند:

پارامترهای موتور، $P0.22$, $P0.22$, اطلاعات ثبت شده در زمان خطأ، $P7.14$, $P7.13$, $P7.09$, $P7.09$.

2: پاک کردن حافظه

اینورتر رکوردهای خطأ، $P7.14$, $P7.13$, $P7.09$ و $P7.09$ را صفر می کند.

3: بازگرداندن پارامترهای کارخانه، شامل پارامترهای موتور

 $PP.01 = 3$, اینورتر تمام پارامترها از جمله پارامترهای موتور را با مقادیر پیش فرض کارخانه بازیابی می کند

4: پشتیبان گیری از پارامتر فعلی کاربر

پشتیبان گیری از پارامترهای تنظیم شده توسط کاربر است، که کاربر می تواند پارامترهای تنظیم شده خود را ذخیره نماید و در موقعي که تغییر می کنند، بازیابی کند.

501: بازگرداندن پارامترهای کاربر

برای بازگرداندن پارامترهای پشتیبان کاربر استفاده می شود، یعنی، بازگرداندن پارامترهای ذخیره شده کاربر است که از طریق $PP.01 = 501$ انجام می شود.

★		انتخاب نمایش گروه U	1bit	انتخاب نمایش پارامترها PP.02	
0		عدم نمایش			
1		نمایش			
انتخاب نمایش گروه A		10bit			
0		عدم نمایش			
1		نمایش			
☆		انتخاب نمایش پارامترهای شخصی سازی شده	1bit	انتخاب نمایش پارامترهای شخصی سازی شده PP.03	
0		عدم نمایش			
1		نمایش			
انتخاب نمایش پارامترهای تغییر یافته توسط کاربر		10bit			
0		عدم نمایش			
1		نمایش			

انتخاب نمایش پارامترها اساسا برای کاربرانی که شکل‌های مختلفی از تنظیم پارامترهای را با توجه به نیازهای واقعی می‌خواهند، مناسب است. سه روش نمایش به شرح زیر ارائه می‌شود:

توضیح	نام
پارامترهای عملکرد اینورتر را نشان می‌دهد، به ترتیب $UO \sim UF, A0 \sim AF, P0 \sim PF$	حالات نمایش پارامترهای عملکرد اینورتر
نمایش سفارشی از پارامترهای مشخص شده کاربر (حداکثر 32)، پارامترهای نمایش داده شده توسط گروه PE تعیین می‌شود.	حالات پارامتر سفارشی کاربر
پارامترهایی که با مقدار پیش فرض کارخانه متفاوت هستند.	حالات پارامترهای تغییر یافته توسط کاربر

هنگامی نمایش **PP.03**, کاربر می تواند با استفاده از کلید **QUICK** به حالت های مختلف نمایش سوئیچ کند. حالت نمایش پارامترهای عملکرد اینورتر به عنوان پیش فرض.

نمایش	حالت نمایش پارامتر - FunC
-FunC	حالت نمایش پارامترهای عملکرد اینورتر- USEt
-USEt	حالت پارامتر سفارشی کاربر
-U--C	حالت پارامترهای تغییر یافته توسط کاربر - U--C

کدهای نمایش بصورت ذیل:

دو گروه از حالت نمایش پارامترهای شخصی: حالت پارامترهای سفارشی کاربر، حالت پارامترهی تغییر یافته کاربر.

در حالت پارامترهای سفارشی سازی کاربر، علامت **U** به عنوان پیشفرض به تابع پارامتر سفارشی سازی کاربر اضافه می شود.

در حالت پارامترهای تغییر یافته کاربر، علامت **C** به عنوان پیشفرض به پارامتر سفارشی کاربر اضافه می شود. به عنوان مثال: **P1.00** به بصورت **cP1.00** نمایش داده می شود.

★	0	0	می تواند اصلاح شود	انتخاب اصلاح پارامترها	PP.04
		1	نمی تواند اصلاح شود		

این پارامتر برای جلوگیری از استفاده نادرست از تغییر پارامترها بکار می رود.

PP.04 = 0: تمام پارامترها را می توان تغییر داد.

PP.04 = 1: تمام پارامترها فقط می توانند مشاهده شوند، اما اصلاح نمی شوند.

18-5 گروه کنترل گشتاور: A0.00-A0.08

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
★	انتخاب مد کنترل سرعت/گشتاور	مد کنترل سرعت	0	مد کنترل گشتاور
		مد کنترل گشتاور	1	

A0.00 برای انتخاب مد کنترل اینورتر استفاده می شود: کنترل سرعت یا کنترل گشتاور.

ترمینال دیجیتال چند منظوره مجهز به دو عملکرد کنترل گشتاور است: کنترل گشتاور غیر فعال (عملکرد 29)، سوئیچ کنترل سرعت / گشتاور (عملکرد 46). دو ترمینال باید با **A0.00** هماهنگ باشد تا تغییرات بین کنترل سرعت و کنترل گشتاور برقرار شود.

مد کنترل را تنظیم می نمایید، زمانی که ترمینال انتخاب کنترل سرعت / گشتاور غیر فعال است، اگر ترمینال انتخاب کنترل سرعت / گشتاور فعال باشد، مد کنترل برابر با معکوس مقدار **A0.00** خواهد بود.

هنگامی که عملکرد 29 فعال باشد، مد کنترل سرعت برای اینورتر ثابت می شود.

★	0	0	(A0.03) تنظیم دیجیتال	انتخاب منبع تنظیم گشتاور	A0.01
		1	AI1		
		2	AI2		
		3	AI3 پتانسیومتر		
		4	ورودی پالس		
		5	ارتباط سریال		
		6	MIN(AI1,AI2)		
		7	MAX(AI1,AI2)		
☆	150%	-200.0%~200.0%	تنظیم دیجیتال گشتاور		A0.03

برای انتخاب منبع گشتاور استفاده می شود. کلا 8 حالت انتخاب منبع گشتاور وجود دارد.

تنظیم گشتاور یک مقدار نسبی است که 100٪ آن برابر با گشتاور نامی اینورتر است. محدوده تنظیم: 200.0٪ ~ 200.0٪. حداکثر گشتاور می تواند 2 برابر گشتاور نامی اینورتر باشد.

گشتاور با انتخاب 1 تا 7، 100٪ ارتباط سریال، ورودی آنالوگ، ورودی پالس متناسب با **A0.03** تنظیم می شود.

☆	50.00Hz	(P0.10) 0.00Hz~حداکثر گشتاور	حداکثر فرکانس راستگرد در مد کنترل گشتاور	A0.05
☆	50.00Hz	(P0.10) 0.00Hz~حداکثر گشتاور	حداکثر فرکانس چپگرد در مد کنترل گشتاور	A0.06

A0.06-A0.05 برای تنظیم حداکثر فرکانس در حالت کنترل گشتاور استفاده می شود.

در حالت کنترل گشتاور، اگر گشتاور بار کمتر از گشتاور تنظیمی موتور باشد، سرعت چرخش موتور افزایش می یابد. در صورت ایجاد وقfeh یا دیگر حوادث مکانیکی، حداکثر سرعت چرخش موتور باید محدود شود.

★	0.00s	0.00s-65000s	شتاب افزاینده ACC کنترل گشتاور	A0.07
★	0.00s	0.00s-65000s	شتاب کاهنده DEC کنترل گشتاور	A0.08

در حالت کنترل گشتاور تغییر سرعت موتور و بار توسط اختلاف گشتاور خروجی موتور و گشتاور بار تعیین می شود. بنابراین، سرعت موتور ممکن است سریع تغییر کند، که باعث ایجاد نویز یا مشکلات استرس بالای مکانیکی شود. با تنظیم زمان شتاب **acc/dec** در کنترل گشتاور، می توان تغییرات سرعت موتور را کنترل کرد.

A0.08 و A0.07 باید در شرایطی که به پاسخ سریع گشتاور نیاز می باشد، 0.00 تنظیم شود.

به عنوان مثال: دو موتور که بار یکسان راه اندازی می کنند، برای اطمینان از توزیع یکنواخت بار، یکی به عنوان اینورتر مستر (حالت کنترل سرعت) تنظیم می شود و دیگری به عنوان اسلیو (حالت کنترل گشتاور) خواهد بود. گشتاور واقعی خروجی از اینورتر مستر فرمان گشتاور اینورتر اسلیو را مشخص می نماید و اینورتر اسلیو نیاز است که گشتاور اینورتر مستر را دنبال کند، بنابراین گشتاور اینورتر اسلیو باید خیلی سریع تغییر کند و در این حالت مقدار شتاب **acc./dec**. برای اینورتر اسلیو برابر 0.00 ثانیه تنظیم می شود.

19-5 ورودی های IO مجازی: A1.00-A1.21

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدوده تنظیم	محدودیت تنظیم
A1.00	انتخاب عملکرد ورودی مجازی 1	VDI1	0~59	0	انتخاب عملکرد ورودی مجازی
A1.01	انتخاب عملکرد ورودی مجازی 2	VDI2	0~59	0	انتخاب عملکرد ورودی مجازی
A1.02	انتخاب عملکرد ورودی مجازی 3	VDI3	0~59	0	انتخاب عملکرد ورودی مجازی
A1.03	انتخاب عملکرد ورودی مجازی 4	VDI4	0~59	0	انتخاب عملکرد ورودی مجازی

★	0	0~59	VDI5	انتخاب عملکرد ورودی مجازی	A1.04	
پارامترهای مجازی مشابه با ترمینال های <i>DI</i> در برد کنترل است. <i>VDI1 ~ VDI5</i> را می توان به عنوان ترمینال های ورودی دیجیتال چند منظوره استفاده کرد، برای جزئیات لطفاً به شرح پارامترهای <i>P4.09 ~ P4.00</i> مراجعه کنید.						
★	0000	VDI1	ورودی مجازی	1bit	تنظیم مد فعال ترمینال مجازی <i>VDI1</i>	
		0	حالت <i>VYX</i> مجازی تصمیم می گیرد که آیا <i>VDI</i> موثر است یا نه	پارامتر <i>A1.06</i> تصمیم می گیرد که آیا <i>VDI</i> موثر است یا نه		
		1				
		VDI2	ورودی مجازی	10bit		
		0	حالت <i>VYX</i> مجازی تصمیم می گیرد که آیا <i>VDI</i> موثر است یا نه	پارامتر <i>A1.06</i> تصمیم می گیرد که آیا <i>VDI</i> موثر است یا نه	A1.05	
		1				
		VDI3	ورودی مجازی	100bit		
		0	حالت <i>VYX</i> مجازی تصمیم می گیرد که آیا <i>VDI</i> موثر است یا نه	پارامتر <i>A1.06</i> تصمیم می گیرد که آیا <i>VDI</i> موثر است یا نه		
		1				
		VDI4	ورودی مجازی	1000bit		
		0	حالت <i>VYX</i> مجازی تصمیم می گیرد که آیا <i>VDI</i> موثر است یا نه	پارامتر <i>A1.06</i> تصمیم می گیرد که آیا <i>VDI</i> موثر است یا نه		
		1				
		VDI4	ورودی مجازی	10000bit		

		0	حالت VYX مجازی تصمیم می گیرد که آیا VDI موثر است یا نه	
		1	پارامتر $A1.06$ تصمیم می گیرد که آیا VDI موثر است یا نه	
★	00000	ورودی مجازی $VDI1$		1bit
		0	فعال	
		1	غیر فعال	
		ورودی مجازی $VDI2$		10bit
		0	فعال	
		1	غیر فعال	
		ورودی مجازی $VDI3$		100bit
		0	فعال	
		1	غیر فعال	
		ورودی مجازی $VDI4$		1000bit
		0	فعال	
		1	غیر فعال	
		ورودی مجازی $VDI5$		10000bit
		0	فعال	
		1	غیر فعال	

حالت ترمینال VDI مجازی را می توان از طریق 2 روش تنظیم کرد، که با ترمینال ورودی دیجیتال معمولی متفاوت است و از طریق A1.05 انتخاب می شود.

هنگام انتخاب VDO مناسب با VDI ، وضعیت اعتبار VDI بستگی به فعال یا غیر فعال بودن خروجی VDO دارد. $VDOx$ (x: 1 ~ 5) مناسب با

بیت های با پایری پارامتر **A1.06** به ترتیب وضعیت ترمینال ورودی مجازی را مشخص می کند.

مثال زیر روش استفاده از **VDI** مجازی را نشان می دهد.

مثال 1: هنگام انتخاب **VDO** مناسب با **VDI**، برای تکمیل " مقدار محدودیت ورودی **A11** ، هشدار و توقف متناسب گشتاور اینورتر":

تنظیم **VDI1** برابر با "خطای تعریف شده توسط کاربر 1" ($A1.00 = 44$):

تنظیم **VDO1** ($A1.05 = xxx0$) بر اساس وضعیت **VDI1** معتبر؛

تنظیم عملکرد خروجی **VDO1** برابر با "ورودی بیش از حد" ($A1.11 = 31$):

هنگامی که مقدار **A11** بیش از حد بالا / پایین باشد، خروجی **VDO1** فعال می شود، حالت ترمینال ورودی **VDI1** فعال است، **VDI1** برابر "خطای 1 تعریف شده توسط کاربر" و اعلام هشدار و خطای اینورتر و توقف، خط شماره $E.USt1 = 27$

مثال 3: هنگام انتخاب پارامتر **A1.06** بر اساس حالت **VDI**، برای تکمیل "راه اندازی خودکار پس از روشن شدن":

تنظیم **VDI1** برابر با "فرمان FWD جلو" ($A1.00 = 1$):

تنظیم پارامتر ($A1.05 = xxx1$) برای بر اساس تصمیم وضعیت **VDI1** معتبر؛

تنظیم ترمینال **VDI1** به حالت فعال ($A1.06 = xxx1$):

تنظیم منبع فرمان به "کنترل ترمینال" ($P0.02 = 1$):

انتخاب حفاظت از راه اندازی را به حالت غیر فعال تنظیم کنید. ($P8.18 = 0$):

پس از فعال شدن اینورتر و مقدار اولیه، **VDI1** فعال تشخیص داده می شود، ترمینال مربوطه در حال اجرا، که معادل دریافت فرمان استارت راستگرد است، و سپس شروع راه اندازی در جهت راستگرد می شود.


★	0	0-59		انتخاب تابع DI بعنوان A11	A1.07
★	0	0-59		انتخاب تابع DI بعنوان A12	A1.08
★	0	0-59		انتخاب تابع DI بعنوان A13	A1.09
★		A11	1bit	انتخاب DI به عنوان AI حالت فعال	A1.10
		0	سطح بالا فعال		
		1	سطح پائین فعال		

		A1/2	10bit	
0	سطح بالا فعال			
1	سطح پائین فعال			
	A1/3	100bit		
0	سطح بالا فعال			
1	سطح پائین فعال			

AI به عنوان DI برای این گروه پارامترها استفاده می شود. اگر ولتاژ ورودی AI بیشتر از 7 ولت باشد، وضعیت ترمینال AI مربوط به سطح بالا است. اگر ولتاژ ورودی AI کمتر از 3 ولت، وضعیت ترمینال AI مربوط به سطح پائین است. 3 تا 7 ولت برای حلقه هیسترزیس می باشد.

اینکه AI به عنوان DI سطح بالا فعال باشد یا سطح پائین از طریق پارامتر A1.10 تعیین می شود. برای جزئیات لطفاً به گروه P4 مراجعه کنید.

شکل 5-31 ولتاژ ورودی AI را به عنوان مثال نشان می دهد، و رابطه بین ولتاژ ورودی AI و حالت مربوط به DI را توضیح می دهد:

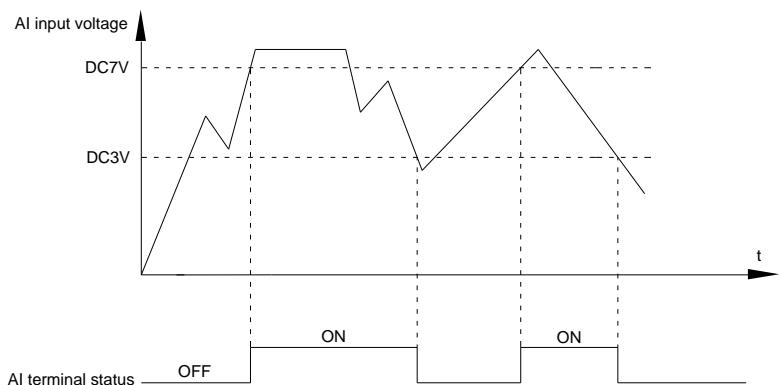

شکل 5-31 نمودار ترمینال فعال AI

☆	0	0	اتصال کوتاه با ورودیهای فیزیکی DIX	VDO1	A1.11
		1	وضعیت گروه P5 برای انتخاب خروجی های فیزیکی DO		

☆	0	0	اتصال کوتاه با ورودیهای فیزیکی <i>DIX</i>	تابع خروجی مجازی VDO2	A1.12
		1	وضعیت گروه <i>P5</i> برای انتخاب خروجی های فیزیکی <i>DO</i>		
☆	0	0	اتصال کوتاه با ورودیهای فیزیکی <i>DIX</i>	تابع خروجی مجازی VDO3	A1.13
		1	وضعیت گروه <i>P5</i> برای انتخاب خروجی های فیزیکی <i>DO</i>		
☆	0	0	اتصال کوتاه با ورودیهای فیزیکی <i>DIX</i>	تابع خروجی مجازی VDO4	A1.14
		1	وضعیت گروه <i>P5</i> برای انتخاب خروجی های فیزیکی <i>DO</i>		
☆	0	0	اتصال کوتاه با ورودیهای فیزیکی <i>DIX</i>	تابع خروجی مجازی VDO5	A1.15
		1	وضعیت گروه <i>P5</i> برای انتخاب خروجی های فیزیکی <i>DO</i>		
☆	0.0s	0.0s~3600.0s		زمان تاخیر خروجی VDO1	A1.16
☆	0.0s	0.0s~3600.0s		زمان تاخیر خروجی VDO1	A1.17
☆	0.0s	0.0s~3600.0s		زمان تاخیر خروجی VDO1	A1.18
☆	0.0s	0.0s~3600.0s		زمان تاخیر خروجی VDO1	A1.19
☆	0.0s	0.0s~3600.0s		زمان تاخیر خروجی VDO1	A1.20

☆		VDO1	1bit	انتخاب حالت فعال ترمینال خروجی VDO	
0000	0	لاجیک مثبت		A1.21	
	1	لاجیک منفی			
	VDO2	10bit			
	0	لاجیک مثبت			
	1	لاجیک منفی			
	VDO3	100bit			
	0	لاجیک مثبت			
	1	لاجیک منفی			
	VDO4	1000bit			
	0	لاجیک مثبت			
	1	لاجیک منفی			
	VDO5	10000bit			
	0	لاجیک مثبت			
	1	لاجیک منفی			

عملکرد خروجی دیجیتال مجازی، که مشابه عملکرد خروجی دیجیتال DO برد کنترل است، می تواند همراه با ورودی دیجیتال مجازی VDIx ، برای تحقق برخی از کنترلهای منطقی ساده استفاده شود.

هنگامی که عملکرد خروجی VDOx مجازی 0 انتخاب می شود، حالت خروجی VDO1 ~ VDO5 توسط حالت های ورودی DI1 ~ DI5 بر روی صفحه کلید تعیین می شود. VDOx و DIx بصورت یک به یک متناظر هستند.

هنگامی که عملکرد خروجی VDOx مجازی مقداری غیر صفر انتخاب می شود ، تنظیم و استفاده از عملکرد VDOx با پارامترهای مربوط به خروجی P5 گروه DO مشابه است، برای جزئیات بیشتر به گروه P5 مراجعه کنید.

به طور مشابه، حالت فعال خروجی VDOx میتواند منطق مثبت یا منفی را انتخاب کند و از طریق A1.21 تنظیم می شود. برای استفاده از VDOx لطفاً به برنامه های کاربردی VDIx مراجعه کنید.

A2.00-A2.65 کنترل موتور دوم:

اینورتر می تواند کنترل بین 4 موتور را تغییر دهد. 4 موتور می توانند پارامترهای پلاک موتور، پارامترهای تنظیمی موتور، استفاده از کنترل F / V یا کنترل برداری، تنظیم پارامترهای مربوط به انکوڈر و تنظیمات F / V کنترل برداری مربوط به هر موتور را داشته باشد.

گروه A3، A4، A2 به ترتیب موتور 2، موتور 3، موتور 4 هستند. و 3 گروه از پارامترها کاملاً متناسب هستند.

برای جزئیات لطفاً به پارامترهای مرتبط با موتور 1 مراجعه کنید.

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
A2.00	انتخاب نوع موتور	موتور القایی(آسنکرون) عمومی	0	★
		موتور القایی(آسنکرون) فرکانس متغیر		1
		موتور سنکرون مغناطیس دائم		2
A2.01	توان نامی موتور	0.1kW~1000.0kW		★
A2.02	ولتاژ نامی موتور	1V~2000V		★
A2.03	جريان نامی موتور	0.01A~655.35A (55Kw)		★
		0.1A~6553.5A (اینورتر بیشتر از 55Kw)		★
A2.04	فرکانس نامی موتور	0.01Hz~		★
A2.05	سرعت نامی موتور	1rpm~65535 rpm		★
A2.06	مقاومت استاتور موتور آسنکرون	0.001Ω~65.535Ω (55Kw)		★
		0.0001Ω~6.5535Ω (اینورتر بیشتر از 55Kw)		★
A2.07	مقاومت روتور موتور آسنکرون	0.001Ω~65.535Ω (55Kw)		★

		0.0001Ω~6.5535Ω (55Kw) (اینورتر بیشتر از		
★		0.1mH~655.35mH (55Kw) (اینورتر کمتر یا 0.01mH~65.535mH (55Kw) (اینورتر بیشتر از	اندوكتانس نشتی موتور آسنکرون	A2.08
★		0.1mH~6553.5mH (55Kw) (اینورتر کمتر یا 0.01mH~655.35mH (55Kw) (اینورتر بیشتر از	اندوكتانس متقابل موتور آسنکرون	A2.09
★		0.01A~P1.03 (55Kw) (اینورتر کمتر یا 0.1A~P1.03 (55Kw) (اینورتر بیشتر از	جريان بی باری موتور آسنکرون	A2.10
★		1~65535	تعداد پالس انکودر	A2.27
★	0	0 انکودر افزایشی ABZ 1 انکودر افزایشی UVW 2 انکودر ترانسفورمری روتاری 3 انکودر سینوس/اکسینوس 4 انکودر UVW	نوع انکودر	A2.28
★	0	0 انکودر محلی 1 انکودر توسعه 2 ورودی پالس DI5	انتخاب فیدبک سرعت انکودر	A2.29
★	0	0 راستگرد 1 چپگرد	فاز AB انکودر افزایشی ABZ	A2.30

★	0	0.0°~359.9°		زاویه نصب انکودر	A2.31	
★	0	0	راستگرد		A2.32	
		1	چپگرد			
★	0	0.0°~359.9°		زاویه آفست انکودر UVW	A2.33	
★	1	1~65535		جفت قطبهای انکودر ترانسفورمیری	A2.34	
★	0	0	غیرفعال		A2.36	
		1	0.1s~10.0s			
★		0	غیر فعال		انتخاب اتوتیونینگ A2.37	
		1	اتوتیونینگ درجا موتور آسنکرون			
		2	اتوتیونینگ کامل موتور آسنکرون			
		11	اتوتیونینگ درجا موتور سنکرون			
		12	اتوتیونینگ کامل موتور سنکرون			
☆	30	1~100		بهره تناسی $P1$ کنترل سرعت	A2.38	
☆	0.50s	0.01s~10.00s		زمان ادغام $1/1$ کنترل سرعت	A2.39	
☆	5.00Hz	0.00~P2.05		فرکانس سوئیچینگ 1	A2.40	
☆	20	0~100		بهره تناسی $P2$ کنترل سرعت	A2.41	
☆	1.00s	0.01s~10.00s		زمان ادغام $1/2$ کنترل سرعت	A2.42	
☆	10.00Hz	P2.02~فرکانس ماکریم		فرکانس سوئیچینگ 2	A2.43	

☆	100%	50%~200%		ضریب لغزش سرعت کنترل برداری	A2.44
☆	0.015s	0.000s~0.100s		زمان فیلتر حلقه سرعت	A2.45
☆		0	P2.48	منبع حد بالای گشتاور در کنترل برداری	A2.47
		1	AI1		
		2	AI2		
		3	AI3 (پتانسیومتر)		
		4	تنظیم پالس		
		5	ارتباط سریال		
		6	Min(AI1, AI2)		
		7	Max(AI1, AI2)		
☆	150.0%	0.0%~200.0%		تنظیم دیجیتال حد بالای گشتاور در کنترل برداری	A2.48
☆	2000	0~20000		بهره تناسی تنظیم تحریک	A2.51
☆	1300	0~20000		زمان ادغام تنظیم تحریک	A2.52
☆	2000	0~20000		بهره تناسی تنظیم گشتاور	A2.53
☆	1300	0~20000		زمان ادغام تنظیم گشتاور	A2.54
☆	0	0	غیر فعال	انتخاب جدآگانه ادغام حلقه سرعت	A2.55
		1	فعال		
★		0	مد کنترل برداری بدون سنسور (SVC) (حلقه باز)	مد کنترل موتور دوم	A2.61
		1	مد کنترل برداری با سنسور (FVC) (بسته)		

		2	V/F مدل کنترل		
☆		0	مانند موتور اول	انتخاب شتاب Acc/Dec موتور دوم	A2.62
		1	زمان شتاب ACC1		
		2	زمان شتاب ACC2		
		3	زمان شتاب ACC3		
		4	زمان شتاب ACC4		
☆		0	افزایش گشتاور اتوماتیک	افزایش گشتاور موتور دوم	A2.63
			0.1%~30.0%		
☆	-		0~100	بهره کاهش نوسانات موتور دوم	A2.65

A5.00-A5.11 پهینه سازی کنترل: 21-5

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
A5.00	حد بالای فرکانس سوئیچینگ DPWM	0.00Hz~15.00Hz	8.00 Hz	حد بالای فرکانس سوئیچینگ مدالو ای

A5.00 فقط برای حالت کنترل VF معتبر است در حالت راه اندازی VF موتور آستکرون، موج مربعی حالت مدولاسیون مداوم را تعیین می کند. مقدار موج >A5.00< حالت مدولاسیون مداوم 7 مرحله ای. مقدار موج <A5.00< حالت مدولاسیون مداوم 5 مرحله ای.

در حالت مدولاسیون مداوم 7 مرحله اس، تلفات سوئیچینگ اینورتر نسبتاً بزرگ است، اما نوسان جریان کم است. در حالت مدولاسیون پیوسته 5 مرحله، تلفات سوئیچینگ اینورتر نسبتاً کم است، اما نوسانات جریان زیاد است. فرکانس بالا ممکن است منجر به بی ثباتی عملکرد موتور شود، بنابراین نیازی به اصلاح وجود ندارد.

برای نوسان در حالت کار VF لطفاً به P3.11 مراجعه کنید. برای تلفات اینورتر و افزایش دما، لطفاً به P0.15 مراجعه کنید.

★	0	0	مدولاسیون آستکرون	PWM حالت مدولاسیون	A5.01
		1	مدولاسیون سنتکرون		

این پارامتر تنها برای حالت کنترل **VF** معتبر است. مدولاسیون آستکرون به فرکانس سوئیچینگ که با فرکانس خروجی بصورت خطی تغییر می کند اشاره دارد و اطمینان حاصل می کند که نسبت آنها یکسان باقی می ماند. به طور کلی فرکانس خروجی بالا برای افزایش کیفیت ولتاژ خروجی بهتر می باشد.

مدولاسیون سنتکرون در فرکانس های پایین (کمتر از **100Hz**) مورد نیاز نیست، زیرا نسبت فرکانس سوئیچینگ و فرکانس خروجی نسبتاً بالا است، بطور کلی مزیت مدولاسیون آستکرون بیشتر است.

هنگامی که فرکانس در حال کار بیشتر از **85Hz** است، مدولاسیون سنتکرون معتبر است. و در حالت کمتر از این فرکانس مدولاسیون آستکرون فعال می شود.

★	0	0	PWM تصادفی غیرفعال است	PWM تصادفی عمق	A5.03
		1	عمق فرکانس سوئیچینگ PWM تصادفی		

با تنظیم **PWM** تصادفی، سر و صدا و نویز الکترومغناطیسی یکنواخت و سخت را می توان به متغیر و نرم تغییر داد، تداخل امواج الکترومغناطیسی خارجی می تواند به طور موثر کاهش یابد. **0** نشان می دهد که **PWM** غیرفعال است. عمق تصادفی **PWM** اثرات متفاوتی ایجاد می کند.

★	0	0	غیر فعال	فعال کردن محدودیت تغییر جریان سریع	A5.04
		1	فعال		

فعال کردن تابع محدود کننده جریان سریع، برای به حداقل رساندن خطای حفاظت اضافه جریان اینورتر و کارکرد نرمال اینورتر می باشد.

اگر برای مدت زمان طولانی اینورتر در حالت تغییر سریع جریان باقی بماند، ممکن است خطای اضافه حرارت بدهد. خطای محدود بودن جریان سریع **40 Err40 =** است که به اضافه بار اینورتر و توقف ضروری آن اشاره دارد.

★	105	100~110%	ضریب مدولاسیون اضافه ولتاژ	A5.05
★	350	210-420	تنظیم نقطه ولتاژ پائین	

A5.06 برای تنظیم مقدار خطای ولتاژ پائین اینورتر **9 Err09 =** استفاده می شود.

★	0.0	0.0-8.0kHz	فرکانس سوئیچینگ سرعت کم
---	-----	------------	-------------------------


★	810.0V	200.0V~2500.0V	تنظیم نقطه ولتاژ بالا	A5.09
نقطه اضافه ولتاژ از طریق نرم افزار است که به اضافه ولتاژ سخت افزار مربوط نیست.				A5.09
★	0.30hz	0.00~5.00hz	آستانه ولتاژ تزریق ترمز DC در سرعت پائین	A5.11

A6.00-A6.29 : تنظیم منحنی AI 22-5

پارامتر	نام و توضیح	حدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
A6.00	منحنی AI حداقل ورودی 4	-10.00V~A6.02	0.00V	☆
A6.01	تنظیم متناظر درصد منحنی AI 4 حداقل ورودی 4	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
A6.02	نقطه 1 ورودی انحنا منحنی 4	A6.00~A6.04	3.00V	☆
A6.03	تنظیم متناظر درصد نقطه 1 ورودی انحنا منحنی AI 4	-100.0%~100.0%	30.0%	☆
A6.04	نقطه 2 ورودی انحنا منحنی 4	A6.02~A6.06	6.00V	☆
A6.05	تنظیم متناظر درصد نقطه 2 ورودی انحنا منحنی AI 4	-100.0%~100.0%	60.0%	☆
A6.06	منحنی AI حداکثر ورودی 4	A6.06~10.00V	10.00 V	☆
A6.07	تنظیم متناظر درصد منحنی AI 4 حداکثر ورودی 4	-100.0%~100.0%	100.0 %	☆

☆	-10.00V	-10.00V~A6.10	منحنی AI حداقل ورودی 5	A6.08
☆	-100.0%	-100.0%~100.0%	تنظیم متناظر درصد منحنی AI 5 حداقل ورودی 5	A6.09
☆	-3.00V	A6.08~A6.12	نقطه 2 ورودی انحنا منحنی AI 5	A6.10
☆	-30.0%	-100.0%~100.0%	تنظیم متناظر درصد نقطه 2 ورودی انحنا منحنی AI 5	A6.11
☆	3.00V	A6.10~A6.14	نقطه 2 ورودی انحنا منحنی AI 5	A6.12
☆	30.0%	-100.0%~100.0%	تنظیم متناظر درصد نقطه 2 ورودی انحنا منحنی AI 5	A6.13
☆	10.00V	A6.12~10.00V	منحنی AI حداکثر ورودی 5	A6.14
☆	100.0%	-100.0%~100.0%	تنظیم متناظر درصد منحنی AI 5 حداکثر ورودی 5	A6.15

تابع منحنی 4 و منحنی 5 با منحنی 1 تا 3 مشابه است. منحنی 1 تا 3 خطوط مستقیم است، در حالی که منحنی 4 و 5، منحنی 4 نقطه ای هستند که می توانند انعطاف پذیر بیشتری داشته باشند.

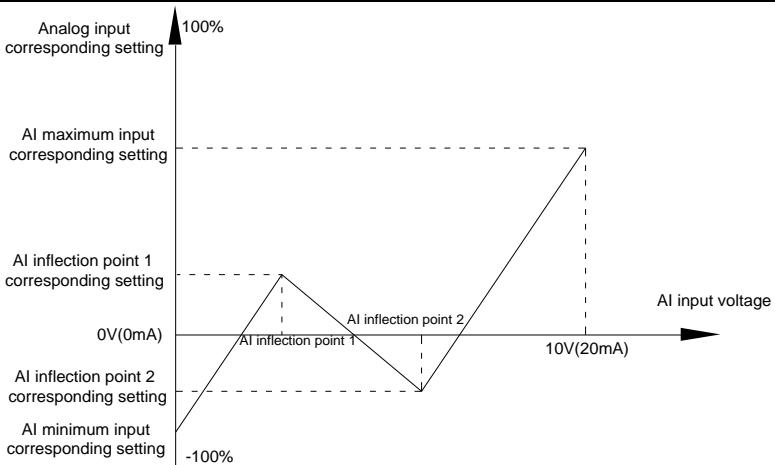

شکل 5-32 طرح کلی نمودار منحنی 4 و منحنی 5

توجه: هنگام تنظیم منحنی 4 و منحنی 5، حداقل ولتاژ ورودی، ولتاژ نقطه شکست 1، ولتاژ نقطه شکست 2 و ولتاژ حداکثر به نوبه خود باید افزایش یابد.

☆	0.0 %	-100.0%~100.0%	AI1 تنظیم نقطه پرش	A6.24
☆	0.5 %	0.0%~100.0%	AI1 تنظیم دامنه پرش	A6.25
☆	0.0 %	-100.0%~100.0%	AI2 تنظیم نقطه پرش	A6.26
☆	0.5 %	0.0%~100.0%	AI2 تنظیم دامنه پرش	A6.27
☆	0.0 %	-100.0%~100.0%	AI3 تنظیم نقطه پرش	A6.28
☆	0.5 %	0.0%~100.0%	AI3 تنظیم دامنه پرش	A6.29

ورودی آنالوگ AI1 ~ AI3 با عملکرد پرش برای مقدار تعیین شده ارائه می شود. فرکانس پرش اشاره به تنظیم متناظر مقدار ورودی آنالوگ در نقطه پرش دارد، زمانی که مقدار آنالوگ تنظیمی متناظر در بالاترین ویاپین ترین حد نقطه پرش تغییر می کند.

به عنوان مثال:

ولتاژ ورودی آنالوگ AI1 در 5.00V نوسان می کند، که محدوده 4.90V ~ 5.10V می باشد. حداقل ورودی 0.00V مربوط به 0.0٪، در حالی که حداکثر ورودی 10.00V مربوط به 100٪ است. تنظیم مربوط به AI1 بین 49.0٪ ~ 51.0٪ متغیر می شود.

تنظیم A5.16 برابر با 50.0٪ و A5.17 برابر با 1.0٪، پس از انجام عملکرد پرش، AI1 برابر با 50.0٪ ثابت می شود. به این ترتیب، AI1 به یک ورودی پایدار تبدیل می شود و نوسانات حذف می گردد.

23-5 پارامترهای قابل برنامه ریزی کارت برای کاربر: A7.00-A7.09

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
A7.00	انتخاب عملکرد برنامه ریزی کارت	غیر فعال	0	★
		فعال	1	
A7.01	انتخاب مد کنترل ترمینال های خروجی برد کنترل	کنترل اینورتر	0	★
		کنترل کارت قابل برنامه ریزی کارت	1	
		Y1(FMP) به عنوان خروجی پالس		
		(T/A1-T/B1-T/C1) رله	10bit	
		DO1	100bit	
		Y1(FMR) به عنوان خروجی سوئیچ	1000bit	
		AO1	10000 bit	
A7.02	رزرو			★
A7.03	خروجی FMP	0.0%-100.0%	0.0 %	☆
A7.04	خروجی AO1	0.0%-100.0%	0.0 %	☆
A7.05	خروجی سوئیچ	FMR	000	☆
		10bit		
		100bit	DO	

☆	0.0 %	0.0%-100.0%		تنظیم فرکانس کارت قابل برنامه ریزی	A7.06
☆	0.0 %	-200.0%-200.0%		تنظیم گشتاور کارت قابل برنامه ریزی	A7.07
☆	0	0	بدون فرمان	تنظیم فرمان کارت قابل برنامه ریزی	A7.08
		1	فرمان راستگرد		
		2	فرمان چپگرد		
		3	فرمان راستگرد کند <i>Jog</i>		
		4	فرمان چپگرد کند <i>Jog</i>		
		5	فرمان توقف آزادانه		
		6	فرمان توقف با شتاب منفی		
		7	ریست خطا		
☆	0	0	بدون خطا	تنظیم خطا کارت قابل برنامه ریزی	A7.09
		80-89	کد خطا		

A8.00-A8.11 : ارتباط نقطه به نقطه :

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
A8.00	انتخاب کنترل مستر / اسلیو	غیر فعال	0	☆
A8.01	انتخاب درایو مستر و اسلیو	فعال	1	☆
A8.02	تغییر اطلاعات مستر اسلیو	عدم پیروی از دستور مستر	0 bit	011 ☆

		1	پیروی از دستور مستر			
		0	عدم ارسال اطلاعات خطا	10 bit		
		1	ارسال اطلاعات خطا			
		0	عدم اخطار هنگام خاموش بودن اسلیو	100bit		
		1	اخطار هنگام خاموش بودن اسلیو			
☆	0	0	قالب کنترل مستر اسلیو		انتخاب قالب پیام	A8.03
★	0.00	1	قالب کنترل افت بار		گشتاور آفست صفر اطلاعات دریافت شده	A8.04
★	1.00		-10.00~100.0		گشتاور بهره اطلاعات دریافت شده	A8.05
☆	1.0s		0.0s~10.0s		زمان شناسایی قطع ارتباط	A8.06
☆	0.001		0.001s~10.000s		سیکل انتقال اطلاعات ارتباطی مستر	A8.07
★	0.00		-100.00%~100.00%		فرکانس آفست صفر اطلاعات دریافت شده	A8.08
★	1.00		-10.00~100.00		فرکانس بهره اطلاعات دریافت شده	A8.09
	-				رزرو	A8.10
★	0.5		0.20Hz~10.00Hz		نمایش	A8.11

A9.00-A9.09 توسعه 25-5 گروه پارامترهای توسعه :

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم

●	0	0~65535	رزرو	A9.00
☆	0	0~65535	رزرو	A9.01
☆	0	0~65535	رزرو	A9.02
☆	0	0~65535	رزرو	A9.03
☆	0	0~65535	رزرو	A9.04
☆	0	0~65535	رزرو	A9.05
☆	0	0~65535	رزرو	A9.06
☆	0	0~65535	رزرو	A9.07
☆	0	0~65535	رزرو	A9.08
☆	0	0~65535	رزرو	A9.09

AC.00-AC.19 : AIAO اصلاح 26-5

پارامتر	نام و توضیح	محدوده تنظیم	مقدار اولیه	محدودیت تنظیم
AC.00	ولتاژ اندازه گیری 1	0.500V~4.000V	0.500V~4.000V	تنظیم کارخانه
AC.01	ولتاژ نمایشگر 1	0.500V~4.000V	0.500V~4.000V	تنظیم کارخانه
AC.02	ولتاژ اندازه گیری 2	6.000V~9.999V	6.000V~9.999V	تنظیم کارخانه
AC.03	ولتاژ نمایشگر 2	6.000V~9.999V	6.000V~9.999V	تنظیم کارخانه
AC.04	ولتاژ اندازه گیری 1 - 2	0.500V~4.000V	0.500V~4.000V	تنظیم کارخانه
AC.05	ولتاژ نمایشگر 1 - 2	0.500V~4.000V	0.500V~4.000V	تنظیم کارخانه
AC.06	ولتاژ اندازه گیری 2 - 1	6.000V~9.999V	6.000V~9.999V	تنظیم کارخانه
AC.07	ولتاژ نمایشگر 2 - 1	6.000V~9.999V	6.000V~9.999V	تنظیم کارخانه

☆	تنظیم کارخانه	-9.999V~10.000V	A/3 - 1	ولتاژ اندازه گیری 1 AC.08
☆	تنظیم کارخانه	-9.999V~10.000V	A/3 - 1	ولتاژ نمایشگر AC.09
☆	تنظیم کارخانه	-9.999V~10.000V	A/3 - 2	ولتاژ اندازه گیری 2 AC.10
☆	تنظیم کارخانه	-9.999V~10.000V	A/3 - 2	ولتاژ نمایشگر 2 AC.11

این گروه از پارامترها برای کالیبراسیون ورودی آنالوگ AI استفاده می شود، که می تواند بایاس و بهره ورودی AI را کاهش دهد. به طور معمول، نیازی به کالیبراسیون در برنامه وجود ندارد، زیرا در کارخانه کالیبراسیون انجام شده است. هنگام بازیابی مقادیر کارخانه، پارامتر به مقدار پیش فرض کالیبراسیون کارخانه بازگردانده می شود.

ولتاژ اندازه گیری به ولتاژ واقعی اشاره می کند که از طریق ابزار اندازه گیری مانند مولتی متر اندازه گیری شده است. ولتاژ نمایشگر به مقدار ولتاژ که توسط اینورتر نمونه برداری شده اشاره دارد. پارامترهای نمایش U0 (U0.21, U0.22, U0.23) را ببینید.

در طی کالیبراسیون، مقدار اندازه گیری مولتی متر و مقدار U0 را به ترتیب برابر با کدهای پارامترهای بالا قرار دهید، اینورتر به صورت خودکار کالیبراسیون آفست صفر و ضربی بهره AI را تنظیم می کند.

☆	تنظیم کارخانه	0.500V~4.000V	A01 - 1	ولتاژ هدف 1 AC.12
☆	تنظیم کارخانه	0.500V~4.000V	A01 - 1	ولتاژ اندازه گیری 1 AC.13
☆	تنظیم کارخانه	6.000V~9.999V	A01 - 2	ولتاژ هدف 2 AC.14
☆	تنظیم کارخانه	6.000V~9.999V	A01 - 2	ولتاژ اندازه گیری 2 AC.15
☆	تنظیم کارخانه	0.500V~4.000V	A02 - 1	ولتاژ هدف 1 AC.16
☆	تنظیم کارخانه	0.500V~4.000V	A02 - 1	ولتاژ اندازه گیری 1 AC.17
☆	تنظیم کارخانه	6.000V~9.999V	A02 - 2	ولتاژ هدف 2 AC.18
☆	تنظیم کارخانه	6.000V~9.999V	A02 - 2	ولتاژ اندازه گیری 2 AC.19

این گروه از پارامترها برای کالیبراسیون خروجی آنالوگ AO استفاده می شود. به طور معمول، نیازی به کالیبراسیون در برنامه وجود ندارد، زیرا در کارخانه کالیبراسیون انجام شده است. هنگام بازیابی مقادیر کارخانه، پارامتر به مقدار پیش فرض کالیبراسیون کارخانه بازگردانده می شود.

ولتاژ هدف به ولتاژ خروجی تئوری اشاره دارد، در حالی که ولتاژ اندازه گیری به ولتاژ واقعی که از طریق ابزار اندازه گیری مانند مولتی متر اندازه گیری شده است اشاره می کند.

بخش ششم : تشخیص خطأ و راه حل ها

اینورتر قادر به استفاده کامل از عملکردهای مختلف دستگاه است، در حالی که اجرای کامل حفاظتها را انجام می‌دهد. ممکن است در طول عملیات با خطاهای مختلف زیر روبرو شوید، با تجزیه و تحلیل جدول می‌توان دلایل ایجاد خطأ را کنترل کرده و اشکالات احتمالی را برطرف نمود.

-۱ هشدار خطاهای و راه حل ها

اینورتر دارای 51 هشدار خطأ و عملکرد حفاظتی است. هنگامی که خطأ اتفاق می‌افتد، عملکرد حفاظتی عمل می‌کند، خروجی اینورتر متوقف می‌شود، کنتاکت رله خطأ فعال می‌شود، و کد خطأ روی صفحه نمایش داده می‌شود. قبل از تماس با بخش خدمات شرکت، کاربر می‌تواند با توجه به دستورالعمل‌های این فصل، نوع خطأ را مشخص نماید و کنترل‌های اولیه را انجام دهد، و علت خطأ را تجزیه و تحلیل کرده و راه حل مناسب را پیدا کند. اگر خطأ ناشی از دلایل نامشخص است که که قابل رفع نمی‌باشد ، لطفاً به طور مستقیم با نمایندگان یا شرکت تماس بگیرید.

در میان 51 خطای هشدار دهنده:

خطا شماره 22 Err22 به اضافه جربان یا اضافه ولتاژ سخت افزار اشاره دارد. در اغلب موارد، خطای اضافه ولتاژ منجر به خطای $22 = Err22$ می‌شود.

نام خطأ	حافظت از واحد اینورتر
کد خطأ	No.1= Err01
بررسی علت خطأ	1، اتصال کوتاه مدار خروجی اینورتر 2، کابل کشی طولانی بین موتور و اینورتر. 3، اضافه دمای مازول 4، شل بودن سیم کشی داخلی اینورتر 5، اشکال برد کنترل اصلی 6، اشکال برد درایو 7، اشکال مازول اینورتر
وضعیت رفع خطأ	1، خطاهای و اشکالات خارجی را از رفع کنید

<p>2. فیلتر راکتور در خروجی اینورتر اضافه کنید</p> <p>3. کنترل مجرای هوا، فن و از بین بردن مشکلات موجود.</p> <p>4. همه سیمهای اتصال را کنترل کنید</p> <p>5. با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید</p>	
--	--

نام خطأ	اصفه جریان در شتاب مثبت Acc	کد خطأ
بورسی علت خطأ	1، زمان شتاب خبلی کوتاه است 2، افزایش مقدار گشتاور یا منحنی F / V نامناسب است 3، ولتاژ پایین 4، مدار خروجی اینورتر اتصال زمین یا اتصال کوتاه 5، مد کنترل برداری بدون شناسایی پارامترهای موتور 6، راه اندازی موتور در حال چرخش 7، افزایش ناگهانی بار در فرایند شتاب افزاینده 8، انتخاب توان اینورتر پائین تر از موتور	No.2= Err02
روشهای رفع خطأ	1، زمان شتاب را افزایش دهید 2، افزایش گشتاور دستی یا منحنی F / V را تنظیم کنید 3، ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید 4، از بین بردن خطاها خارجی اینورتر 5، شناسایی پارامترهای موتور 6، انتخاب مد رديایي سرعت موتور یا راه اندازی مجدد پس از توقف کامل موتور 7، لغو افزایش ناگهانی بار هنگام شتاب گرفتن موتور	

8، انتخاب اینورتر با توان متناسب با موتور

اضافه جریان هنگام شتاب کاهنده Dec	نام خطأ
No.3= Err03	کد خطأ
1، مدار خروجی اینورتر اتصال زمین یا اتصال کوتاه 2، حالت کنترل برداری بدون شناسایی پارامترهای موتور 3، زمان کاهش سرعت خیلی کوتاه است 4، ولتاژ پایین 5، افزایش ناگهانی بار در فرآیند توقف موتور 6، عدم استفاده از مقاومت ترمز یا واحد ترمز	بررسی علت خطأ
1، خطاهای خارجی را از بین ببرید 2، شناسایی پارامترهای موتور 3، زمان کاهش سرعت را افزایش دهید 4، ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید 5، لغو افزایش ناگهانی بار هنگام توقف موتور 6، نصب واحد ترمز و مقاومت ترمز	روشهای رفع خطأ

اضافه جریان در سرعت ثابت	نام خطأ
No.4= Err04	کد خطأ
1، مدار خروجی اینورتر اتصال زمین یا اتصال کوتاه 2، مد کنترل برداری بدون شناسایی پارامترهای موتور 3، ولتاژ پایین	بررسی علت خطأ

4، افزایش ناگهانی بار 5، انتخاب توان اینورتر پائین تر از موتور	
1، خطأ های خارجي را از بین ببريد 2، شناسايي پaramترهای موتور 3، ولتاژ را در محدوده نرمال تنظيم کنيد 4، لغو افزایش ناگهانی بار 5، انتخاب اينورتر با توان بالاتر متناسب با موتور	روشهای رفع خطأ

اضافه ولتاژ در شتاب افزاینده Acc	نام خطأ
No.5= Err05	کد خطأ
1، واحد ترمز و مقاومت ترمز نصب نشده است 2، ولتاژ ورودی بالا 3، اعمال نیروی خارجي به موتور در طول فرایند شتاب 4، زمان شتاب خيلي کوتاه است	بررسی علت خطأ
1، نصب واحد ترمز و مقاومت ترمز 2، ولتاژ را در محدوده نرمال تنظيم کنيد 3، نیروی خارجي را قطع کرده یا مقاومت ترمز را تنظيم کنيد 4، زمان شتاب را افزایش دهید	روشهای رفع خطأ

اضافه ولتاژ در حالت شتاب کاهنده Dec	نام خطأ
No.6= Err06	کد خطأ
1، ولتاژ ورودی بالا	علت خطأ

<p>2، اعمال نیروی خارجی به موتور در طول فرایند شتاب</p> <p>3، زمان شتاب کاهنده خیلی کوتاه است</p> <p>4، واحد ترمز و مقاومت ترمز نصب نشده است</p>	
<p>1، ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید</p> <p>2، نیروی خارجی را قطع کرده یا مقاومت ترمز را تنظیم کنید</p> <p>3، زمان کاهش سرعت را افزایش دهید</p> <p>4، واحد ترمز و مقاومت ترمز را نصب کنید</p>	روشهای رفع خطأ

<p>اضافه ولتاژ در سرعت ثابت</p> <p>No.7= Err07</p>	نام خطأ کد خطأ
<p>1، اعمال نیروی خارجی به موتور</p> <p>2، ولتاژ ورودی بالا</p>	بررسی علت خطأ
<p>1، نیروی خارجی را قطع کرده یا مقاومت ترمز را تنظیم کنید</p> <p>2، ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید</p>	روشهای رفع خطأ

<p>خطای منبع تغذیه کنترل</p> <p>No.8= Err08</p>	نام خطأ کد خطأ
<p>1، ولتاژ ورودی در محدوده مشخص شده نیست</p> <p>1، ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید</p>	بررسی علت خطأ روشهای رفع خطأ

<p>خطای ولتاژ کم</p> <p>No.9= Err09</p>	نام خطأ کد خطأ
---	-------------------

1، قطع برق لحظه ای 2، ولتاژ ورودی در محدوده مشخص شده نیست 3، اشکال در ولتاژ باس DC 4، اشکال در یکسوساز 5، اشکال در برد درایور 6، اشکال در برد کنترل	بررسی علت خطأ
1، ریست خزا 2، ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید 3، با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید	روشهای رفع خطأ

اضافه بار اینورتر	نام خطأ
No.10= Err10	کد خطأ
1، انتخاب اینورتر با قدرت کم 2، بار بیش از حد روی موتور یا مشکل مکانیکی موتور	بررسی علت خطأ
1، انتخاب اینورتر با سطح قدرت بیشتر 2، بار را کاهش دهید و شرایط موتور و مکانیک را بررسی کنید	روشهای رفع خطأ

اضافه بار موتور	نام خطأ
No.11= Err11	کد خطأ
1، انتخاب اینورتر با قدرت کم 2، تنظیم نادرست پارامتر P9.01 3، بار بیش از حد یا مشکل مکانیکی موتور	بررسی علت خطأ

1، انتخاب اینورتر با سطح قدرت بیشتر 2، تنظیم $P9.01$ به درستی 3، بار را کاهش دهید و شرایط موتور و مکانیک را بررسی کنید	روشهای رفع خطأ
--	----------------

قطعی فاز ورودی	نام خطأ
No.12= Err12	کد خطأ
1، اشکال برد درایور 2، اشکال در حفاظت از رعد و برق (BESP) 3، اشکال در برد کنترل 4، اشکال در منبع تغذیه ورودی 3 فاز	بررسی علت خطأ
1، جایگزین برد درایور، برد کنترل یا کنتاکتور 2، با واحد پشتیبانی فی تماس بگیرید 3، خطاهای خارجی را از بین ببرید	روشهای رفع خطأ

قطعی فاز خروجی	نام خطأ
No.13= Err13	کد خطأ
1، اشکال در کابل کشی بین موتور و اینورتر 2، خروجی سه فاز نامتعادل اینورتر 3، اشکال در برد کنترل یا برد درایور 4، اشکال در مازول قدرت	بررسی علت خطأ
1، رفع خطاهای خارجی 2، خروجی 3 فاز را بررسی کنید و اشکالات را رفع کنید	روشهای رفع خطأ

3، با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید	
-------------------------------------	--

اضافه دمای مازول	نام خطأ
No.14= Err14	کد خطأ
1، اشکال در کانال هوا 2، اشکال در فن 3، دمای محیط بالا 4، اشکال در ترمیستور مازول 5، اشکال در مازول اینورتر	بررسی علت خطأ
1، تمیز کردن گرد و غبار کانال هوا 2، تعویض فن 3، کاهش دمای محیط 4، تعویض ترمیستور 5، تعویض مازول اینورتر	روشهای رفع خطأ

خطای تجهیزات خارجی	نام خطأ
No.15= Err15	کد خطأ
1، ورودی سیگنال خطای خارجی از طریق DI 2، ورودی سیگنال خطای خارجی از طریق IO	بررسی علت خطأ
1، ریست عملیات	روشهای رفع خطأ

خطای ارتباط سریال	
-------------------	--

No.16= Err16	کد خطأ
1، اشکال در کابل ارتباطی 2، تنظیم اشتباہ کارت توسعه ارتباطی P0.28 3، تنظیم اشتباہ پارامترهای ارتباطی گروه PD 4، اشکال در موقعیت دستگاه	بررسی علت خطأ
1، کابل ارتباطی را بررسی کنید 2، پارامترهای کارت ارتباطی را به درستی تنظیم کنید 3، پارامترهای ارتباط سریال را به درستی تنظیم کنید 4، موقعیت دستگاه را بررسی کنید	روشهای رفع خطأ

خطای کنتاکتور	نام خطأ
No.17= Err17	کد خطأ
1، قطع فاز ورودی 2، اشکال در برد درایور و کنتاکتور	بررسی علت خطأ
1، اشکالات خارجی را برطرف کنید 2، برد درایور، برد تغذیه یا کنتاکتور را جایگزین کنید	روشهای رفع خطأ

خطای بازرسی جریان	نام خطأ
No.18= Err18	کد خطأ
1، اشکال برد درایور 2، اشکال ترانسهای هال افکت	بررسی علت خطأ
1، تعویض برد درایور	روشهای رفع خطأ

2. تعویض ترانسپای هال افکت	2
----------------------------	---

خطای تیونینگ موتور	نام خطأ
No.19= Err19	کد خطأ
1، زمان طولانی در فرآیند شناسایی پارامتر موتور 2، تنظیم اشتباہ پارامترهای موتور	بررسی علت خطأ
1، کابل بین اینورتر و موتور بررسی کنید 2، تنظیم پارامترهای موتور به درستی با توجه به پلاک موتور	روشهای رفع خطأ

خطای کارت انکودر	نام خطأ
No.20= Err20	کد خطأ
1، اشکال انکودر 2، اشکال کارت انکودر 3، عدم سازگاری نوع انکودر 4، خطای اتصالات انکودر	بررسی علت خطأ
1، انکودر را جایگزین کنید 2، کارت انکودر را جایگزین کنید 3، تنظیم نوع انکودر موتور به درستی 4، اشکالات مداری را برطرف کنید	روشهای رفع خطأ

خطای خواندن و نوشتن در حافظه EEPROM	نام خطأ
No.21= Err21	

1، حافظه آسیب دیده	بررسی علت خطأ
1، تعویض برد کنترل اصلی	روشهای رفع خطأ

خطای سخت افزاری اینورتر	نام خطأ
No.22= Err22	کد خطأ
1، وجود اضافه ولتاژ	بررسی علت خطأ
2، وجود اضافه جریان	روشهای رفع خطأ
1، با توجه به خطای اضافه ولتاژ رفتار کنید 2، با توجه به خطای اضافه جریان رفتار کنید	روشهای رفع خطأ

خطای اتصال کوتاه زمین	نام خطأ
No.23= Err23	کد خطأ
1، اتصال کوتاه موتور به زمین	بررسی علت خطأ
1، کابل یا موتور را جایگزین کنید	روشهای رفع خطأ

خطای رسیدن به زمان کل در حال کار	نام خطأ
No.26= Err26	کد خطأ
1، رسیدن به زمان حال کار تنظیم شده	بررسی علت خطأ
1، پاک کردن اطلاعات ثبت شده با استفاده از مقداردهی پارامتر	روشهای رفع خطأ

خطای 1 تعريف شده توسط کاربر	نام خطأ
No.27= Err27	کد خطأ

بررسی علت خطأ روشهای رفع خطأ	1، ورودی سیگنال خطای 1 تعریف شده کاربر توسط ترمینال چند منظوره DI 2، ورودی سیگنال خطای 1 تعریف شده توسط کاربر از طریق ترمینال مجازی IO	1، ریست عملیات
---------------------------------	---	----------------

نام خطأ کد خطأ	خطای 2 تعریف شده توسط کاربر No.28= Err28	بررسی علت خطأ روشهای رفع خطأ
بررسی علت خطأ روشهای رفع خطأ	1، ورودی سیگنال خطای 2 تعریف شده کاربر توسط ترمینال چند منظوره DI 2، ورودی سیگنال خطای 2 تعریف شده توسط کاربر از طریق ترمینال مجازی IO	1، ریست عملیات

نام خطأ کد خطأ	خطای رسیدن به زمان کل روشن بودن No.29= Err29	بررسی علت خطأ روشهای رفع خطأ
بررسی علت خطأ روشهای رفع خطأ	1، رسیدن به زمان کل روشن بودن تنظیم شده 1، پاک کردن اطلاعات ثبت شده با استفاده از مقداردهی پارامتر	1، ریست عملیات

نام خطأ کد خطأ	خطای قطع بار موتور No.30= Err30	بررسی علت خطأ روشهای رفع خطأ
بررسی علت خطأ روشهای رفع خطأ	1، مقدار جریان خروجی اینورتر کمتر از P9.64 1، تایید اینکه آیا بار قطع شده با تنظیمات پارامترهای P9.64، P9.65 مطابق با شرایط واقعی است	1، ریست عملیات

نام خطأ شامل فنی‌مهندسی	خطای افت فیدبک PID در طی عملیات
----------------------------	---------------------------------

کد خطأ	No.31= Err31
بررسی علت خطأ	1، فیدبک PID کمتر از مقدار تعیین شده PA.26
روشهای رفع خطأ	1، سیگنال فیدبک PID را بررسی کنید یا PA.26 را به مقدار مناسب تنظیم کنید

نام خطأ	خطای محدودیت جریان هر موج
کد خطأ	No.40= Err40
بررسی علت خطأ	1، بارگذاری بیش از حد موتور یا قفل موتور
روشهای رفع خطأ	2، انتخاب اینورتر با قدرت کمتر

نام خطأ	خطای سوئیچ موتور
کد خطأ	No.41= Err41
بررسی علت خطأ	1، تغییر موتور در حین کار اینورتر
روشهای رفع خطأ	1، موتور را پس از توقف اینورتر تغییر دهید

نام خطأ	خطای انحراف بیش از حد سرعت
کد خطأ	No.42= Err42
بررسی علت خطأ	1، تنظیم نامناسب پارامتر بازرسی P9.60، P9.69
روشهای رفع خطأ	2، پارامترهای انکودر اشتباہ تنظیم شده است

3، عدم شناسایی پارامتر

روشهای رفع خطأ	1، تنظیم پارامترهای بازرسی به درستی با توجه به وضعیت واقعی
----------------	--

2، تنظیم پارامترهای انکودر موتور به درستی	
3، شناسایی پارامترهای موتور	

نام خطأ	خطای اضافه سرعت موتور
کد خطأ	No.43= Err43
بررسی علت خطأ	1، بدون شناسایی پارامترهای موتور 2، پارامترهای انکودر اشتباه تنظیم شده است 3، تنظیم اشتباه پارامتر بازرسی P9.60, P9.69
روشهای رفع خطأ	1، شناسایی پارامترهای موتور 2، تنظیم پارامترهای انکودر موتور به درستی 3، تنظیم پارامترهای بازرسی به درستی با توجه به شرایط واقعی

نام خطأ	خطای اضافه دمای موتور
کد خطأ	No.45= Err45
بررسی علت خطأ	1، اشکال در سیم کشی سنسور دما 2، درجه حرارت بیش از حد موتور
روشهای رفع خطأ	1، بررسی سیم کشی سنسور دما و رفع اشکال 2، کاهش فرکانس سوئیچینگ یا سایر اقدامات خنک کننده برای موتور

نام خطأ	خطای موقعیت اولیه
کد خطأ	No.51= Err51
بررسی علت خطأ	1، انحراف بیش از حد بین پارامترهای موتور و مقادیر واقعی

1، بررسی دوباره تنظیمات پارامتر موتور ، توجه به جریان نامی موتور	روشهای رفع خطأ
--	----------------

6-2 خطأها رایج و راه حل های

در طول کار اینورتر، خطأ های زیر ممکن است رخ دهد. لطفاً با مراجعه به روش های زیر تجزیه و تحلیل ساده این خطأها را انجام دهید:

شماره	نوع خطأ	دلایل احتمالی	راه حل ها
1	هیچ نمایشگر یا کد خطای در هنگام روشن شدن اینورتر وجود ندارد	تغذیه ورودی غیر طبیعی، اشکال برد منبع تغذیه ورودی، ولتاژ بس، اتصال مجدد یکسوساز، آسیب به مقاومت های اینورتر، خطای برد کنترل یا صفحه کلید، برد درایور، قطع اتصال صفحه کلید	بررسی منبع تغذیه ورودی، ولتاژ بس، اتصال مجدد کابل 26 رشتہ، با سازنده مشورت کنید
2	نمایش "510" در هنگام روشن شدن	اتصال نامناسب بین برد درایور و برد کنترل، آسیب برد کنترل، موتور یا کابل موتور اتصال کوتاه، خطای سنسور جریان یا شیکه ولتاژ	اتصال مجدد کابل 26 رشتہ، با سازنده مشورت کنید
3	"خطا 23 = Err23" خطأ هنگام روشن شدن	موتور یا کابل خروجی به زمین اتصال دارد، اینورتر آسیب دیده است.	عایق کلیل موتور و خروجی را اندازه گیری کنید، با سازنده مشورت کنید
4	اینورتر به طور معمول هنگام روشن شدن دستگاه نمایش داده می شود، اما کد "510" در طول کار نمایش داده می شود و اینورتر بلاfacله متوقف می شود	فن آسیب دیده یا مسدود شده است، خطای اتصال کوتاه	فن را تعویض کنید، خطای اتصال کوتاه خارجی را حذف کنید
5	گزارش خطای Err14 (دماي بالاي ماژول)	فرکانس سوئیچینگ بالا تنظیم شده است، فن آسیب دیده و یا مجرای هوا مسدود شده است، اجزای داخلی اینورتر آسیب	تعویض فن، تمیز کردن مجرای هوا، کاهش فرکانس سوئیچینگ (P0.15)، با سازنده مشورت کنید.

		دیده است	
6	موتور را تعویض کنید یا اشکال مکانیکی را برطرف کنید، پارامترها را بررسی کرده و تنظیمات را چک کنید، اتصال بین اینورتر و موتور را بررسی کنید	اشکال موتور یا کابل موتور، پارامترهای اینورتر (پارامترهای موتور) اشتباه تنظیم شده است، اتصال ضعیف بین برد درایور و کنترل	موتور بدون چرخش پس از روشن شدن اینورتر
7	بررسی و تنظیم مجدد پارامترهای مربوط به P4 ، اتصال مجدد کابل ها، بررسی جامپر +V24 ، با سازنده مشورت کنید.	تنظیم اشتباه پارامترهای اینورتر، سیگنال خارجی اشتباه است، جامپر SP و V24 اشتباه وصل شده، اشکال برد کنترل	ترمینال DI غیرفعال است
8	انکودر را تعویض کنید و اتصالات را دوباره چک کنید، کارت انکودر را تعویض کنید، با سازنده مشورت کنید	خطای انکودر؛ خطای کارت انکودر؛ خطای برد درایور؛ اتصال اشتباه انکودر یا اتصال ضعیف	کنترل برداری حلقه بسته، سرعت موتور نمی تواند افزایش یابد
9	تنظیم مجدد پارامترهای موتور یا اتوتیونیگ موتور ، تنظیم مناسب acc./dec. ، مشورت با سازنده.	تنظیم اشتباه پارامترهای موتور ، تنظیم اشتباه acc./dec نوسان بار	اینورتر به طور مرتب خطای اضافه جریان و اضافه ولتاژ می دهد

Pentax Frequency Inverter

DSI-400 Series



Viale dell'Industria, 1
37040 Veronella (VR) Italy

Tel. +39 0442 489 500

Fax +39 0442 489 510

www.pentax-pump.com

com@pentax-pumps.it

